

(別添)

クレーン設備点検業務委託仕様書

1 趣旨等

鳥取県鳥取県土整備事務所が設置しているクレーン設備について、労働安全衛生法の規定に基づき年次自主点検を実施するもの。

2 業務の履行期間

契約締結日から令和7年3月25日まで

3 場所

- (1) 救急内水ポンプ基地 (伏野ポンプ格納庫) 所在地：鳥取市伏野
- (2) 西大路排水機場 所在地：鳥取市西大路
- (3) 千代水車両基地 所在地：鳥取市千代水

4 クレーンの規格

別添のとおり


5 その他

一般社団法人日本クレーン協会が定める「天井クレーンの定期自主検査指針」に従って検査を実施すること。

業 務 概 要 書

- 1 業 務 名 クレーン設備点検業務委託
- 2 業 務 場 所 鳥取市伏野外
- 3 履 行 期 間 令和7年3月25日限り
- 4 事 業 目 的
- 5 業 務 内 容
クレーン設備点検
伏野ポンプ格納基地 天井クレーン (10 t) 1基
西大路排水機場 天井クレーン (8 t) 1基
千代水車両基地 天井クレーン (1 t) 2基

位置図

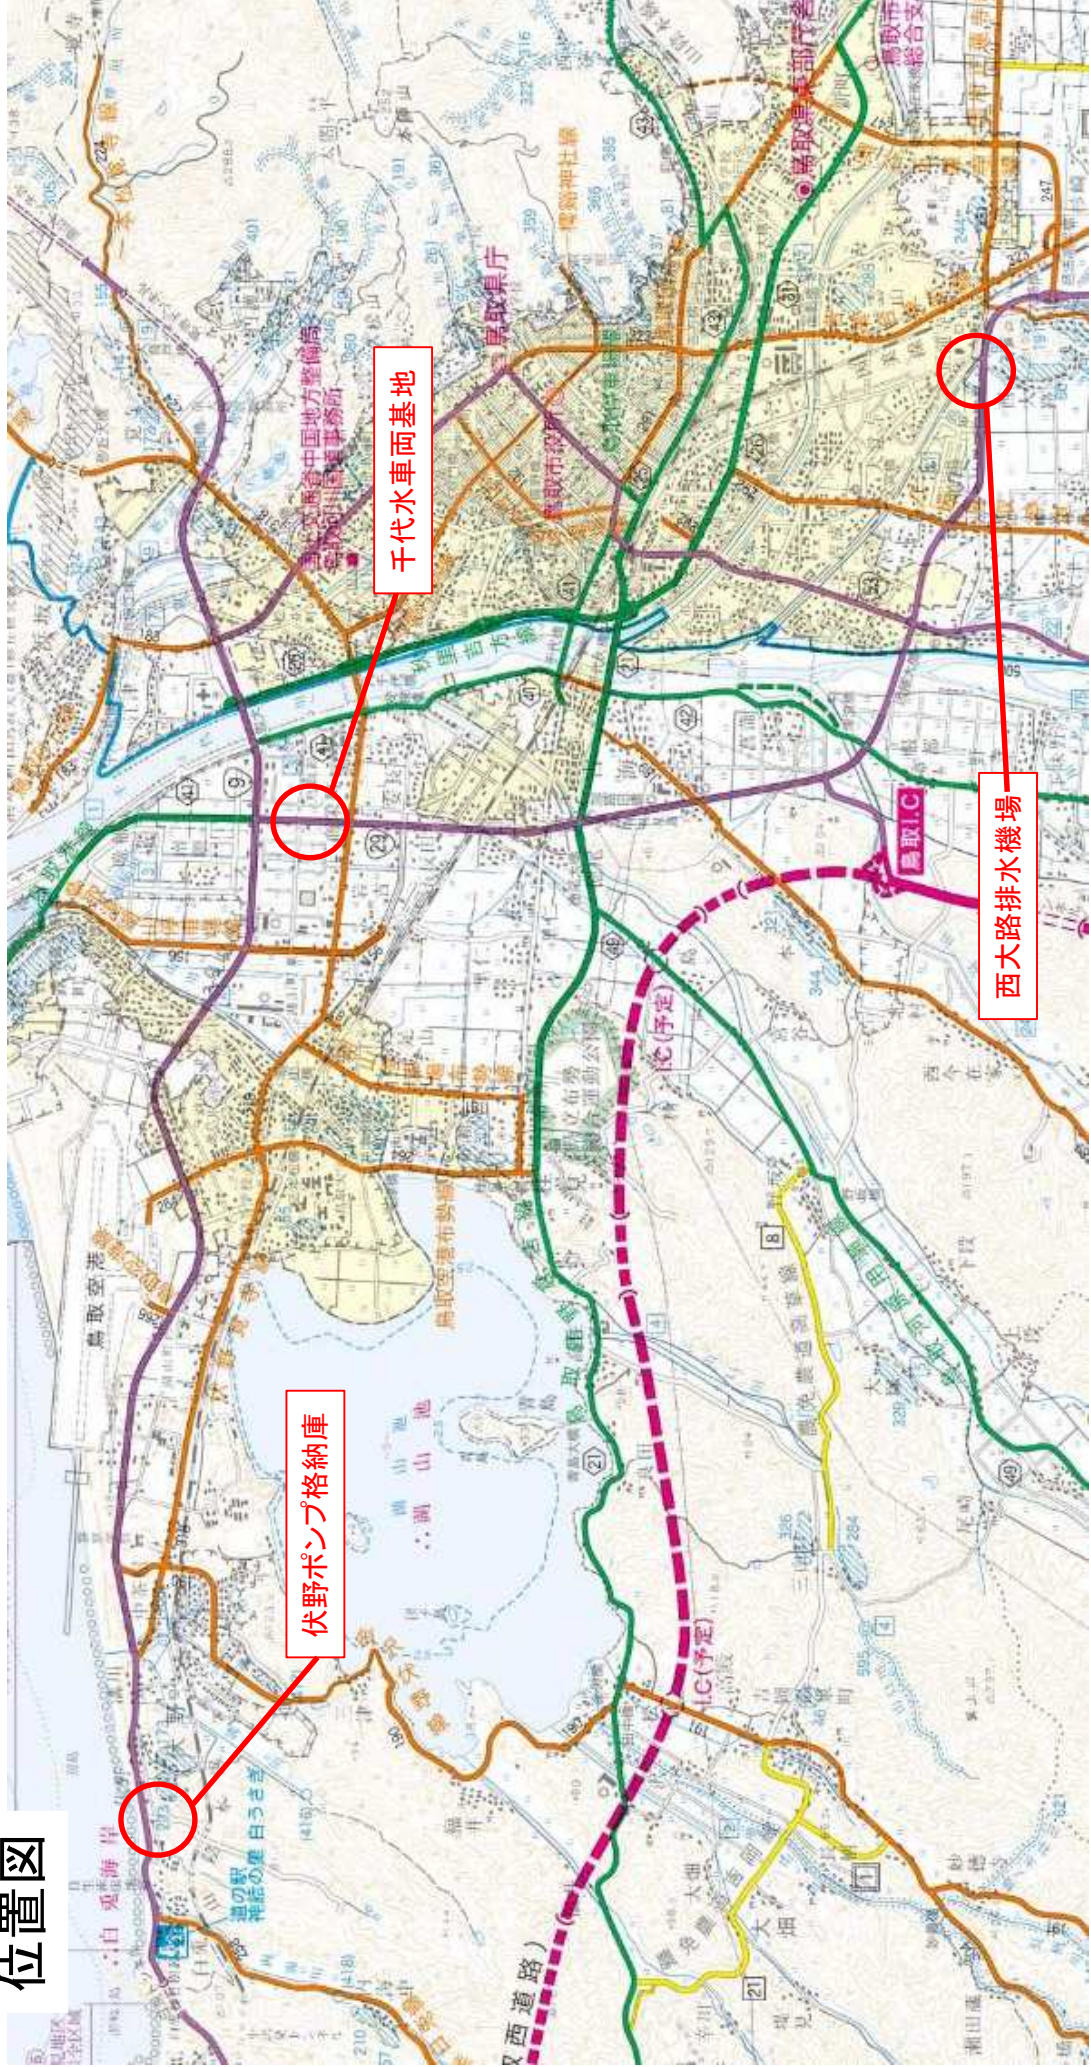

伏野ポンプ格納庫

千代水車両基地

西大路排水機場

クレーン仕様一覧

1 伏野ポンプ格納庫 天井式クレーン (10 t) 仕様

型 式	NHED10P-G
定 格 荷 重	10.0 t
ス パ ン	10.85 m
揚 程	5.883 m
巻上速度 (高)	6.0 m/min
巻上速度 (低)	3.0 m/min
横 行 速 度	19.0 m/min
走 行 速 度	10.0 m/min
走 行 レ ー ル	22.0 kgレール
ワイヤーロープ	JIS G3525 6×Fi(29) B種 12.5mm
電 源	3相交流 200V 60Hz

2 西大路排水機場 天井式クレーン (8 t) 仕様

型 式	OT-CH
定 格 荷 重	8.0 t
ス パ ン	9.7 m
揚 程	7.0 m
巻 上	4.0 kw
横 行 速 度	1.5 kw
走 行 速 度	10.0 m/min
走 行 レ ー ル	22.0 kgレール
ワイヤーロープ	12.5 mm
電 源	3相 3線式 220V 60Hz

3 千代水車両基地 天井式クレーン (1 t) 仕様

型 式	R-1-LD3 (三菱電機)
-----	----------------