720×500

1　空調設備 機器表(1)　－

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	吸収冷温水機	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		電源周波数　60 Ｈｚ					
		適用　ヘビーロード仕様，高期間効率仕様，冷温水・冷却水変流量対応					
		成績係数（JIS基準）　定格）　冷房時：　1.40 以上					
		暖房時：　0.85 以上					
		部分負荷）　冷却水（29℃），冷房定格能力の50%，冷水定格水量：　1.50 以上					
		熱源再生器　液管式					
		防振装置　スプリング防振装置（固有振動数4.0Hz）					
		設計用水平震度　1.5 G					
		特記事項　冷却水下限温度　15℃対応					
除-201	吸収冷温水機	形式　パネル型二重効用吸収冷温水機	3φ-200V	16.4 kVA	1	2階熱源機械室	パナソニック株式会社
除-202(将来)		冷却能力　1,125 kW（ 320 USRT）			将来1台増設		QBW-PR320FG2P
		加熱能力　949 kW					
		冷水量　2,300 L/min　12 ℃ ➡ 7 ℃　（⊿t＝7℃）					運転重量:16.3ｔ
		温水量　2,300 L/min　39.1 ℃ ➡ 45 ℃　（⊿t＝5.9℃）					G4回路
		コイル水頭損失　92.2 kPa以下					
		コイル最高使用圧力　0.8 MPa以下					
		冷温水可変流量制御範囲　50 %～　100 %					
		冷却水量　3,750 L/min　32 ℃ ➡ 39.2 ℃　（⊿t＝7.2℃）					
		コイル水頭損失　85.4 kPa以下					
		コイル最高使用圧力　0.784 MPa以下					
		冷却水可変流量制御範囲　50 %～　100 %					
		容量制御範囲　20 %～　100 %（冷房時）					
		燃料制御　ＰＩＤ＋ＯＮ－ＯＦＦ制御					
		燃料消費量　ガス種別　中圧ガスＢ 13A					
		NOx濃度　40 ppm以下（酸素濃度０%換算値）					
		冷房最大　67.7 N㎥/h以下					
		暖房最大　85.3 N㎥/h以下					
		必要空気量　1,130 ㎥/h以下					
		排ガス量　1,900 ㎥/h以下（最大100℃以下）					
		外形寸法　5,290 Ｗ×　3,190 Ｄ×　2,990 Ｈ					
		付属品　制御盤（遠方発停端子付），煙道ダンパー，安全装置，地震感震器付ガス遮断弁，					
		水室ヒンジ付（冷却水系），冷温水・冷却水断水スイッチ，					
		水配管フランジ接続，積算時間計，全自動抽気装置，					
		停電時・復電時・瞬時電圧降下時及び瞬時停電時において自動復帰対応					
		その他標準付属品					
	空気熱源ヒートポンプユニット	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成25年度版					
		電源周波数　60 Ｈｚ					
		塗装　耐重塩害仕様					
		成績係数（JIS基準）　定格）　冷却時(AHP-401～403)：3.18　冷却時(AHP-404, 405)：3.24					
		定格）　加熱時(AHP-401～403)：3.35　加熱時(AHP-404, 405)：3.41					
		圧縮機制御　インバータ制御					
		容量制御方式　台数制御およびインバータ制御					
		容量制御範囲　０%～100%					
		電動機始動方式　インバータ始動					
		冷媒　R-410A					
		騒音値　76.5 dB(A)以下（吸込側機側　１ｍ（＋1.5mＨ））					
		防振装置　スプリング防振装置（固有振動数2.3Hz）					
		設計用水平震度　1.5 G					
		特記事項　・制御盤(モジュールコントローラー)の仕様は以下を満たすものとする					
		1.自動制御工事からの発停信号及び運転モード(蓄熱運転/追掛運転)に従う					
		2.自動制御工事から受ける２次側流量を満たすようにユニット制御を行う					
		（蓄熱時を除く）					
		モジュールの台数制御、内蔵ポンプのインバータ制御は制御盤内で判断する					
		・インバーター本体及び動力盤は機器付属品とし、商用電源回路，					
		高調波制御リアクトル，ノイズフィルター，ラジオノイズフィルターを付属とする					
		・凍結防止時の強制ポンプ起動接点対応を行うこと					
		・外部信号の入力による送風機運転を行う「ファン強制運転」接点対応を行うこと					
		（防雪モード対応）					
		電気設備工事との区分　・モジュールごとに手元開閉器を設ける					
		（電気工事，例　10モジュールの場合：総数10×２組　計20個）					
		付属品　一次ポンプ　機外揚程(AHP-401～403)冷却時：26 m　インバータ制御					
		機外揚程(AHP-404, 405)加熱時：22 m					
		機外揚程(AHP-401～403)冷却時：22 m					
		機外揚程(AHP-404, 405)加熱時：17 m					
		制御盤(遠方/手元発停切替，遠方状態，故障表示，状態表示					
		（機器停止時にも表示）端子付)，モジュールコントローラー，ファンガード，					
		停電時・復電時・瞬時電圧降下時及び瞬時停電時において自動復帰対応					
		外部信号により温水出口温度設定可変(３モード，無電圧接点)，防雪ネット					
		その他標準付属品					

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
AHP-401	モジュール型空冷ヒートポンプチラー	形式　空気熱源ヒートポンプモジュールチラー（モジュール連結型空冷チラー）　圧縮機	3φ-200V	(12.4kW×6)×1	3組	4階屋外機置場47	東芝キャリア株式会社
AHP-402		冷却能力　追掛時・蓄熱時　1,260 kW（60HP×7，外気条件：34.7℃DB,26.7℃WB）　クランクケースヒーター	3φ-200V	(3kW×6)×7			RUA-UP511H7
AHP-403		加熱能力　追掛時・蓄熱時　973 kW（60HP×7，外気条件：-2.5℃DB,-3.8℃WB）　送風機	3φ-200V	(1.3kW×6)×7			
		冷水量　追掛時　2,580 L/min　14 ℃➡ 7 ℃（⊿t＝7℃）　ポンプ	3φ-200V	3.7kW×7			運転重量:9.5ｔ
		蓄熱時　2,580 L/min　12 ℃➡ 5 ℃（⊿t＝7℃）最大電流値		20kW×7			G3回路
		温水量　追掛時　2,536 L/min　39.5 ℃➡ 45 ℃（⊿t＝5.5℃）					蓄熱契約対象設備
		蓄熱時　2,517 L/min　41.5 ℃➡ 47 ℃（⊿t＝5.5℃）					(AHP-403)
		コイル最高使用圧力　0.7 MPa以下					
		外形寸法　7,180 Ｗ×　3,300 Ｄ×　2,350 Ｈ					
AHP-404	モジュール型空冷ヒートポンプチラー	形式　空気熱源ヒートポンプモジュールチラー（モジュール連結型空冷チラー）　圧縮機	3φ-200V	(9.25kW×6)×4	2組	4階屋外機置場47	東芝キャリア株式会社
AHP-405		冷却能力　追掛時・蓄熱時　600 kW（50HP×4，外気条件：34.7℃DB,26.7℃WB）　クランクケースヒーター	3φ-200V	(37W×4)×4			RUA-SP423H4
		加熱能力　追掛時・蓄熱時　600 kW（50HP×4，外気条件：-2.5℃DB,-3.8℃WB）　送風機	3φ-200V	(1.5kW×6)×4			
		冷水量　追掛時　1,229 L/min　14 ℃➡ 7 ℃（⊿t＝7℃）　ポンプ	3φ-200V	3.7kW×4			運転重量:5.4ｔ
		蓄熱時　1,204 L/min　12 ℃➡ 5 ℃（⊿t＝7℃）最大電流値		17.0A×4			蓄熱契約対象設備
		温水量　追掛時　1,178 L/min　39.5 ℃➡ 45 ℃（⊿t＝5.5℃）					(AHP-404)
		蓄熱時　1,178 L/min　41.5 ℃➡ 47 ℃（⊿t＝5.5℃）					
		コイル最高使用圧力　0.7 MPa以下					
		外形寸法　4,470 Ｗ×　3,400 Ｄ×　2,300 Ｈ					
		特記　年間を通じて加熱運転可能とすること（外気温度上限43℃DB）					
	冷却塔	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		電源周波数　60 Ｈｚ					
		仕様　耐重塩害仕様					
		水槽　ＦＲＰ製					
		騒音値　67.0 dB(A)　以下(JIS基準測定２m位置　散水板側)					
		設計用水平震度　1.5 G					
		防振装置　スプリング防振装置（固有振動数4.0Hz）					
CT-1101	冷却塔(吸収冷温水機用)	形式　角型開放式冷却塔(超低騒音型，高層階仕様，内部配管型)　FAN	3φ-200V	5.5×3	1	11階屋外機置場111	空研工業株式会社
CT-1102(将来)		冷却能力　1,876 kW（外気湿球温度　28 ℃）			将来1台増設		SKB-224TS
		冷却水量　3,750 L/min　39.2 ℃　➡　32 ℃　（⊿t＝7.2℃）					
		外形寸法　4,500 Ｗ×　3,630 Ｄ×　3,230 Ｈ					運転重量:7.1ｔ
		付属品　セルごとに中仕切板(点検扉付)，ファンカバー，					G3回路
		ファンベルト駆動式，PVC製エリミネーター，育かご付タラップ，					
		安全点検歩廊，分割搬入型，２液注入型薬注装置，その他標準付属品					一次設備基礎:建築工事
		※ファンモーターはIE3とすること					
	熱交換器	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		付属品　標準仕様書による					
HEOH-201	熱交換器	形式　プレート形（ステンレス鋼板製（SUS304））			1		株式会社ベルテクノ
HEOH-202	(蓄熱系統)	冷水交換熱量　1,080 kW			1		L080-MX10-3
	(冷水ー冷水)	冷水流量（機器側）　2,210 L/min　（５℃→12℃）　（⊿t＝７℃）				2階熱源機械室	
	(温水ー温水)	冷水流量（蓄熱槽側）　2,210 L/min　（13℃→６℃）　（⊿t＝７℃）					
		温水交換熱量　1,080 kW					
		温水流量（機器側）　2,210 L/min　（47℃→40℃）　（⊿t＝７℃）					
		温水流量（蓄熱槽側）　2,210 L/min　（39℃→46℃）　（⊿t＝７℃）					
		最高使用圧力　0.98 MPa					
		付属品　ガスケット（ニトリルゴム），その他標準付属品一式					
HEOH-203	熱交換器	形式　プレート形（ステンレス鋼板製（SUS304））			1	2階熱源機械室	株式会社ベルテクノ
HEOH-204	(放熱系統)	冷水交換熱量　1,190 kW			1		L080-MX10-3
	(冷水ー冷水)	冷水流量（二次側）　2,435 L/min　（14℃→７℃）　（⊿t＝７℃）					
	(温水ー温水)	冷水流量（蓄熱槽側）　2,435 L/min　（６℃→13℃）　（⊿t＝７℃）					
		温水交換熱量　1,190 kW					
		温水流量（二次側）　2,435 L/min　（38℃→45℃）　（⊿t＝７℃）					
		温水流量（蓄熱槽側）　2,435 L/min　（46℃→39℃）　（⊿t＝７℃）					
		最高使用圧力　0.98 MPa					
		付属品　ガスケット（ニトリルゴム），その他標準付属品一式					
HEOH-101	熱交換器	形式　プレート形（ステンレス鋼板製（SUS304））			1	1階免震層(南東)	株式会社ベルテクノ
	(融雪系統)	温水交換熱量　73.7 kW					H17-MGS10-1
	(温水ー温水)	温水流量（一次側）　2,435 L/min　（45℃→40℃）　（⊿t＝５℃）					
		温水流量（地熱側）　2,435 L/min　（3.5℃→6.7℃）　（⊿t＝3.2℃）					
		最高使用圧力　0.98 MPa					
		付属品　ガスケット（ニトリルゴム），その他標準付属品一式					
	冷温水蓄熱槽	形式　温度成層型水蓄熱槽　コンクリート製（建築工事）			1	1階	
		有効容量　1,500 m3					
		蓄熱槽効率　0.8					
		蓄熱利用温度　冷水（蓄熱）　13 ℃➡ 6 ℃（⊿t＝７℃）　（放熱）　6 ℃➡ 13 ℃（⊿t＝７℃）					
		温水（蓄熱）　39 ℃➡ 46 ℃（⊿t＝７℃）　（放熱）　46 ℃➡ 39 ℃（⊿t＝７℃）					
		蓄熱量　9,767 kWh					
		放熱能力　1,221 kW（冷水，８時間放熱想定）　1,953 kW（温水，５時間放熱想定）					
		付属品　温度成層用ディストリビューター，					
		液表面保護材（31,924個），アクアス㈱製 アクアスエコフロート）					

1	空調設備 機器表(2)	−

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空調用ポンプ	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		電源周波数　60 Ｈｚ					
		設計用水平震度　1.5 G					
		防振装置　スプリング防振（固有振動数4.0Hz以下）					
		電動機　４極					
		軸封装置　メカニカルシール（冷却水ポンプを除く）					
		ケーシング材質　ＪＩＳ Ｇ 5501 ＦＣ200以上					
		塗装　製造者標準					
		付属品　標準付属品一式					
		特記事項　1. 機器表内の「インバーター制御」は、インバーター制御は自動制御工事とし、					
		特記無きインバーター本体及び盤(付属品共)は機械工事（自動制御設備）とする					
		なお、インバーター制御盤・動力盤には、発停回路・保護回路・警報回路を組込む					
		2. ポンプモーター効率は、IE3とする					
		3. ポンプモーターは絶縁強化型とする					
		4. 空調用ポンプのインバータ制御は、周波数136～57Hzで水量が35～100%の範囲で					
		制御できるものとする					
		5. 主軸は、ステンレス製とする					
		6. 共通ベッド材質は、鋼製とする					
						㈱荏原製作所	
PCD-201	冷却水ポンプ	形式　渦巻型ポンプ（ケーシングSCS13ステンレス製）　インバータ制御　4 極	3φ200V	37.0	1	2階熱源機械室	G4回路
PCD-202	（吸収冷温水機系統）	仕様　150 φ× 150 φ× 3,750 L/min × 289 kPa　（背圧0.98MPa）			将来1台増設		150IFWM25I5Y
						㈱荏原製作所	
PCH1-201	冷温水一次ポンプ	形式　渦巻型ポンプ　インバータ制御　4 極	3φ200V	11.0	1	2階熱源機械室	G4回路
PCH1-202	（吸収冷温水機系統）	仕様　100 φ× 80 φ× 2,300 L/min × 170 kPa			将来1台増設		100X80FSAJ61IE
						㈱荏原製作所	
PCH1-203	冷温水一次ポンプ	形式　渦巻型ポンプ　インバータ制御　4 極	3φ200V	7.5	1	2階熱源機械室	G2回路
PCH1-204	（熱交換器系統）	仕様　125 φ× 100 φ× 2,435 L/min × 130 kPa			1		125X100FSAJ67.5E
						㈱荏原製作所	
PC2-201	冷水二次ポンプ	形式　渦巻型ポンプ　インバータ制御　4 極	3φ200V	55.0	1	2階熱源機械室	G2回路
PC2-202		仕様　150 φ× 125 φ× 4,600 L/min × 480 kPa			1		150X125FS4L655E
PC2-203					1		
PC2-204					1		
						㈱荏原製作所	
PH2-201	温水二次ポンプ	形式　渦巻型ポンプ　インバータ制御　4 極	3φ200V	45.0	1	2階熱源機械室	G2回路
PH2-202		仕様　150 φ× 125 φ× 4,600 L/min × 400 kPa			1		150X125FSAM645E
PH2-203					1		
PH2-204					1		
						㈱荏原製作所	
PSCH-201	冷温水蓄熱ポンプ	形式　渦巻型ポンプ（内面ナイロンコーティング）　4 極	3φ200V	22.0	1	2階熱源機械室	G2回路
PSCH-202	（熱交換器系統）	仕様　100 φ× 80 φ× 2,210 L/min × 350 kPa			1		100X80FSSAK622B
						㈱荏原製作所	
PCH-201	冷温水放熱ポンプ	形式　渦巻型ポンプ（内面ナイロンコーティング）　インバータ制御　4 極	3φ200V	30.0	1	2階熱源機械室	G2回路
PCH-202	（熱交換器系統）	仕様　125 φ× 100 φ× 2,435 L/min × 330 kPa			1		125X100FSSK630B
	ヘッダー	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		付属品　標準仕様書による					
						㈱島倉鉄工所	
HCS1-201	冷水一次ヘッダー(往)	材質　配管用炭素鋼鋼管（黒），溶融亜鉛めっき仕上げ					
		寸法　355.6 φ　長さ　5,615 mm			1	2階熱源機械室	W173-3D
		最高使用圧力　0.981 MPa					
		タッピング　200A×8, 125A×2, 250A×2(差圧), 250A×2(予備)					
		20A×1(計器), 50A×1(下部水抜)					
		付属品　ヘッダー端部フランジ(10K)、鋼製脚部架台(1,372H,溶解亜鉛めっき仕上げ)					
						㈱島倉鉄工所	
HCS2-201	冷水二次ヘッダー(往)	材質　配管用炭素鋼鋼管（黒），溶融亜鉛めっき仕上げ			1	2階熱源機械室	W173-5D
		寸法　508 φ　長さ　3,250 mm					
		最高使用圧力　0.981 MPa					
		タッピング　300A×1, 200A×4, 250A×1(差圧), 300A×1(予備), 250A×1(予備)					
		20A×1(計器), 50A×1(下部水抜)					
		付属品　ヘッダー端部フランジ(10K)、鋼製脚部架台(2,125H,溶解亜鉛めっき仕上げ)					
						㈱島倉鉄工所	
HCR1-201	冷水一次ヘッダー(還)	材質　配管用炭素鋼鋼管（黒），溶融亜鉛めっき仕上げ			1	2階熱源機械室	W173-1B
		寸法　508 φ　長さ　6,070 mm					
		最高使用圧力　0.981 MPa					
		タッピング　300A×1, 250A×1, 200A×5, 125A×2, 50A×1, 350A×1(差圧), 300A×1(予備), 20A×2(計器),					
		50A×1(下部水抜)					
		付属品　ヘッダー端部フランジ(10K)、鋼製脚部架台(712H,溶解亜鉛めっき仕上げ)					

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
HCR2-201	欠番						
HHS1-201	温水一次ヘッダー(往)	材質　配管用炭素鋼鋼管（黒），溶融亜鉛めっき仕上げ			1	2階熱源機械室	W173-4D
		寸法　355.6 φ　長さ　5,470 mm					
		最高使用圧力　0.981 MPa					
		タッピング　200A×5, 150A×4, 125A×2, 250A×2(差圧), 150A×2(予備), 20A×1(計器),					
		50A×1(下部水抜)					
		付属品　ヘッダー端部フランジ(10K)、鋼製脚部架台(1,337H,溶解亜鉛めっき仕上げ)					
HHS2-201	温水二次ヘッダー(往)	材質　配管用炭素鋼鋼管（黒），溶融亜鉛めっき仕上げ			1	2階熱源機械室	W173-6D
		寸法　508 φ　長さ　3,250 mm					
		最高使用圧力　0.981 MPa					
		タッピング　300A×1, 250A×1, 200A×4, 250A×1(差圧), 300A×1(予備),250A(予備), 20A×2(計器),					
		50A×1(下部水抜)					
		付属品　ヘッダー端部フランジ(10K)、鋼製脚部架台(2,125H,溶解亜鉛めっき仕上げ)					
HHR1-201	温水一次ヘッダー(還)	材質　配管用炭素鋼鋼管（黒），溶融亜鉛めっき仕上げ			1	2階熱源機械室	W173-2A
		寸法　508 φ　長さ　5,845 mm					
		最高使用圧力　0.981 MPa					
		タッピング　300A×1, 200A×1, 150A×5, 125A×2, 50A×1, 300A×1(予備),150A×1(予備),					
		250A×1(差圧), 20A×2(計器), 50A×1(下部水抜)					
		付属品　ヘッダー端部フランジ(10K)、鋼製脚部架台(712H,溶解亜鉛めっき仕上げ)					
HHR2-201	欠番						
	空調用密閉形隔膜式膨張タンク	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		付属品　標準仕様書による					
	膨張タンク	形式　密閉式膨張タンク（ブラダー式）　空調用			2	2階熱源機械室	100%×2台
	（冷水系統）	有効容量　400 L					ホーコス㈱
		膨張量　320 L					AFX-400N
		タンク材質　鋼板製（JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材）					
TEXC-201		最高使用圧力　0.78 MPa					
TEXC-202		最低使用圧力　0.39 MPa					
		外形寸法　762 φ×　1,320 H					
		付属品　空気圧力調整弁，逃し弁，圧力計，標準付属品一式					
	膨張タンク	形式　密閉式膨張タンク（ブラダー式）　空調用			2	2階熱源機械室	100%×2台
	（温水系統）	有効容量　3,000 L					ホーコス㈱
		膨張量　2,400 L					AFX-3000
		タンク材質　鋼板製（JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材）					
TEXH-201		最高使用圧力　0.78 MPa					
TEXH-202		最低使用圧力　0.39 MPa					
		外形寸法　1,224 φ×　3,604 H					
		付属品　空気圧力調整弁，溶解栓，逃し弁，圧力計，標準付属品一式					
	膨張タンク	形式　密閉式膨張タンク（ブラダー式）　空調用			2	2階熱源機械室	100%×2台
	（蓄熱冷温水系統）	有効容量　500 L					ホーコス㈱
		膨張量　400 L					AFX-500N
		タンク材質　鋼板製（JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材）					
TEXCH-S1		最高使用圧力　0.78 MPa					
TEXCH-S2		最低使用圧力　0.39 MPa					
		外形寸法　762 φ×　1,500 H					
		付属品　空気圧力調整弁，溶解栓，逃し弁，圧力計，標準付属品一式					
TEXCH-C1	欠番						
TEXCH-C2							

1	空調設備 機器表(3)	−

空調機　＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による

適用仕様書	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
	公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 25 年版
送風機	形式　プラグファンまたはシロッコファン
	静圧　機外静圧を表す
モーター	IE3モーターとする。
	電源周波数は、60Ｈｚとする。
フィルター	各々のフィルターにフィルター直読式差圧計付とする。
	Ａ：プレフィルター（パネル型，洗浄再生型）　難燃性
	初期圧損は120Pa以下とし、最終圧損は200Pa以下とする。
	Ｂ：メインフィルター（中性能・折込型）　難燃性
	初期圧損は150Pa以下とし、最終圧損は250Pa以下とする。
コイル	冷水　7 ℃→　14 ℃
	温水　45 ℃→　38 ℃
	冷水（ブライン、地中熱利用）　15 ℃→　20 ℃　※冷水コイルは冷温水コイルの外気側に設置
加湿	形式　全風量通過型　水気化式　抗菌形（全風量通過型）
	全風量通過型　電極式蒸気発生器　抗菌形（全風量通過型）
	特記なき限り加湿量は（kg/h）は経年劣化を含む有効加湿量を示す
ブライン	地中熱ブライン（ミサワ環境㈱）
	管理基準値　濃度30～100%　pH6.5～10.0

全熱交換器	形式　イオン交換樹脂式（回転型，臭気防止型）
	全熱交換効率　78.9 %以上（設計能力時）
	ローター面風速　2.5 m/s以下
	目詰まり防止制御　中間期間欠運転
特記事項	1. フレームは溶融亜鉛めっきまたはSUS製とし、ボルトナットはSUS製とする。
	2. 外板はガルバニウム鋼板サンドイッチパネルとし、保温材は硬質ウレタンフォームとする。
	3. フィルターの予備品は、Ａ仕様：100%，Ｂ，Ｃ仕様：全数の100%とする。
	4. ケーシング内に組み込んだフィルター等の圧損は機内静圧とする。
	5. 防振は以下の通りとする。
	ファンセクション：スプリング防振（固有振動数値2.3Hz対応）
	機器ベース部：防振ゴム（固有振動数値20Hz対応）
	6. 表中の「インバーター制御」は、インバーター制御は自動制御工事とし、
	インバーター本体及び盤（付属品共）は機械設備工事（自動制御設備）とする
	7. 表中の４管式コイルは、「①冷温水コイル＋③加熱コイル」であるが、シーズン毎の運用は以下とする。
	夏期：除湿再熱を行う。　⇒　冷水コイル+加熱コイル　として運用。
	冬期：凍結防止を行う。　⇒　加熱コイル（外気温度を５℃まで加熱または凍結防止最低水量）+温水コイルとして運用。
	8. コイルフィン形状はフラット形、ルーバースリット形とする。
	9. ケーシングは、分割搬出可能な組立パネル方式とする
	10. 水気化式加湿器のエレメントは、防臭のために抗菌処理を備えた衛生的なものとする
	11. ドレンパンおよびＯＡ取入口セクション底板はステンレス製（SUS304）とする。
	ドレンパン下部は全てウレタン断熱吹付とし、排水管接続口径は40mm以上とする
	12. ユニット形の各セクションにのぞき窓、防水電灯(白熱灯,1φ200V、0.06kW)、照明スイッチ（パイロットランプ付）を設ける。
	なお、防水電灯への電源は電気工事とする。また、蒸気発生器組込コンパクト形にものぞき窓を設置すること
	13. 気化式加湿用電磁弁（減圧弁共空調機工事）は
	空調機組み込みとし、制御盤接続用端子台までの本体内線工事を付属とする
	14. 瞬停対策：瞬時電圧低下や瞬時停電においても自動復帰すること
	停電対策：Ｇ回路対応機器は、停電時においても復電後自動復帰すること
	15. 回転型全熱交換機組込空調機は、ＲＡ側にプレフィルターを設置すること
	16. 直膨型空調機については、以下の仕様とする
	（屋外機）　形式：空気熱源ヒートポンプ屋外機，スプリング防振架台（固有振動数：4.0Hz以下）付属
	標準仕様書（平成25年版）に規定するパッケージ形空気調和機の仕様を準用する
	高調波対策用フィルタ（「ACLまたはアクティブフィルター」＋DCL）付属
	外部入出力　入力：ファン発停信号，コイル運転信号，コイル冷暖切替信号，送風モード信号，給気温度設定値，
	ファンインバーター周波数設定値
	出力：送風機状態，一括警報

新晃工業株式会社

機器番号	系統	送風量 (×余裕率1.1(外調機)を含む) 風量 [㎥/h]	(うち外気) [㎥/h]	機外静圧 [Pa]	INV ※電気工事	排気(還気)量 (×余裕率1.1(外調機)を含む) 風量 [㎥/h]	機外静圧 [Pa]	INV ※電気工事	台数	空調条件 時間	夏期 外気 DB[℃]	夏期 外気 RH[%]	夏期 室内 DB[℃]	夏期 室内 RH[%]	冬期 外気 DB[℃]	冬期 外気 RH[%]	冬期 室内 DB[℃]	冬期 室内 RH[%]	コイル構成	全熱交換器
AC-101	講堂(南エリア)	16,800	(5,300)	550	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	22	40	①	
AC-201	ホール	20,940	(4,750)	700	○	17,330	650	○	1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	22	40	①	○
ACO-306	外来ホール	6,910	(6,910)	600	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	22	40	①	
AC-401	ＯＰ室１	4,000	(650)	1,100	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-402	ＯＰ室２	14,600	(1,500)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-403	ＯＰ室３	8,200	(820)	800	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-404	ＯＰ室４	5,000	(850)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-405	ＯＰ室５	4,500	(720)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-406	ＯＰ室６	5,000	(820)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-407	ＯＰ室７	4,500	(720)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-408	ＯＰ室８	4,500	(720)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-409	ＯＰ室９	4,000	(820)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
AC-410	ＯＰ室10	4,890	(1,090)	1,050	○				1	常時	34.9	52.8	23	50	-2.5	75.2	26	55	②＋③	
ACO-101	剖検	7,630	(7,630)	500	○				1	常時	34.9	52.8	24	50	-2.5	75.2	22	40	①＋③	
ACO-102	エントランスホール	3,670	(3,670)	650	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	22	40	①	
ACO-201	レストラン	13,070	(13,070)	550	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	22	40	①	
ACO-202	医療事務・健診	4,430	(4,430)	550	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	22	40	①	
ACO-203	救命救急病棟	14,820	(14,820)	650	○				1	24H	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	24	40	①	
ACO-204	薬剤	8,220	(8,220)	550	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	22	40	①＋③	
ACO-205	血管撮影・内視鏡・リニアック	11,290	(11,290)	650	○				1	常時	34.9	52.8	22	50	-2.5	75.2	24	40	①＋③	
ACO-206	ＲＩ	5,750	(5,750)	500	○				1	常時	34.9	52.8	22	50	-2.5	75.2	24	40	①＋③	
ACO-207	放射線	7,980	(7,980)	650	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	24	40	①＋③	
ACO-301	外来(北側)	16,550	(16,550)	650	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	24	40	①	
ACO-302	外来(南側)	13,570	(13,570)	600	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	24	40	①	
ACO-303	化学療法・中央処置	14,600	(14,600)	550	○				1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	24	40	①	
ACO-304	検体検査・病理検査	16,755	(16,755)	550	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	22	40	①＋③	
ACO-305	厨房	33,940	(33,940)	700	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	22	40	①	
ACO-401	ＩＣＵ	2,910	(2,910)	900	○				1	24H	34.9	52.8	24	50	-2.5	75.2	25	50	①＋③	
	※ツインファン	送風：ツインファン(ファンの能力は2,910×50%=1,455 ㎥/h×2 コイルは2,910 ㎥/hで選定)																		
ACO-402	ＨＣＵ・透析	4,570	(4,570)	550	○				1	24H	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	23	40	①	
ACO-403	中材	10,365	(10,365)	500	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	22	40	①	
ACO-404	ＯＰ諸室	8,800	(8,800)	600	○				1	常時	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	22	40	①	
ACO-405	病棟(南側)	50,180	(50,180)	1,150	○				1	24H	34.9	52.8	25	50	-2.5	75.2	25	40	①	
	※ツインファン	送風：ツインファン(ファンの能力は49,540×50%=24,770 ㎥/h×２ コイルは49,540 ㎥/hで選定)																		
ACO-406	病棟(北側)	54,480	(58,400)	1,150	○				1	24H	34.9	52.8	25	50	-2.5	75.2	25	40	①	
	※ツインファン	送風：ツインファン(ファンの能力は53,730×50%=26,865 ㎥/h×２ コイルは53,730 ㎥/hで選定)																		
ACO-501	ＮＩＣＵ・ＧＣＵ	3,950	(3,950)	950	○				1	24H	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	26	55	①＋③	
	※ツインファン	送風：ツインファン(ファンの能力は3,740×50%=1,870 ㎥/h×２ コイルは3,740 ㎥/hで選定)																		
ACO-502	分娩	2,880	(2,880)	500	○				1	常時	34.9	52.8	25	50	-2.5	75.2	25	50	①	
ACO-601	リハビリ	4,610	(4,610)	600	○	3,790	550	○	1	定時	34.9	52.8	26	50	-0.3	67.2	22	40	①	○
ACO-1001	感染病棟	3,500	(3,500)	500	○				1	24H	34.9	52.8	26	50	-2.5	75.2	23	40	①	
	屋外機																			

①：冷温水コイル ※ACO-1001は直膨コイル　コイル温度差: 7.0 ℃
②：冷水コイル ※AC-201は地中熱利用冷水(ブライン)コイル　コイル温度差: 7.0 ℃
③：加熱コイル　コイル温度差: 7.0 ℃

機器番号		冷却/加熱	① コイル入口 DB[℃]	① コイル入口 WB[℃]	① コイル出口 DB[℃]	① コイル出口 WB[℃]	① 能力 [kW]	① 水量 [L/min]	② コイル入口 DB[℃]	② コイル入口 WB[℃]	② コイル出口 DB[℃]	② コイル出口 WB[℃]	② 能力 [kW]	② 水量 [L/min]	③ コイル入口 DB[℃]	③ コイル入口 WB[℃]	③ コイル出口 DB[℃]	③ コイル出口 WB[℃]	③ 能力 [kW]	③ 水量 [L/min]
AC-101	冷房	(冷却)	29.2	21.9	13.6	13.1	151	309												
	暖房	(加熱)	13.1	8.6	32.3	16.3	108	221												
AC-201	冷房	(冷却)	26.8	19.6	19.3	17.2	107.95	222	26.8	19.6	14.9	14.4	52.08	150						
	暖房	(加熱)	20.0	12.7	36.4	18.6	114.47	235												
ACO-306	冷房	(冷却)	34.9	26.7	19.2	18.7	71.55	147												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	32.3	13.9	77.26	159												
AC-401	冷房	(冷却)							24.9	18.2	12.2	11.7	24.0	50						
	暖房	(加熱)													21.3	16.8	32.4	20.3	14.8	31
AC-402	冷房	(冷却)							24.2	17.5	12.3	11.8	77.68	160						
	暖房	(加熱)													23.0	17.8	34.0	21.2	55	113
AC-403	冷房	(冷却)							24.5	17.8	12.4	11.2	44.70	92						
	暖房	(加熱)													22.2	17.3	34.0	21.0	32.25	67
AC-404	冷房	(冷却)							25.0	18.3	12.3	11.8	30.06	62						
	暖房	(加熱)													21.1	16.6	32.1	20.2	18.33	38
AC-405	冷房	(冷却)							24.9	18.2	12.3	11.8	26.50	55						
	暖房	(加熱)													21.4	16.8	32.3	20.3	16.34	34
AC-406	冷房	(冷却)							24.9	18.2	12.3	11.8	29.69	61						
	暖房	(加熱)													21.3	16.7	32.3	20.3	16.33	38
AC-407	冷房	(冷却)							24.9	18.2	12.3	11.8	26.49	55						
	暖房	(加熱)													21.4	16.8	32.1	20.3	16.04	33
AC-408	冷房	(冷却)							24.9	18.2	12.3	11.8	26.49	55						
	暖房	(加熱)													21.4	16.8	32.1	20.3	16.04	33
AC-409	冷房	(冷却)							24.8	18.1	12.1	11.7	23.63	49						
	暖房	(加熱)													21.5	16.9	32.4	20.4	14.53	30
AC-410	冷房	(冷却)							25.6	18.9	12.3	11.8	32.64	67						
	暖房	(加熱)													19.4	15.7	31.7	19.7	19.72	41
ACO-101	冷房	(冷却)	34.9	26.7	12.8	12.3	123.19	253												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	23.8	10.2	66.88	137							22.5	9.7	33.5	14.2	27.97	58
ACO-102	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.6	18.1	39.27	81												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	34.2	14.6	42.20	87												
ACO-201	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.6	18.1	144.58	297												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	34.1	14.5	154.91	318												
ACO-202	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.7	18.2	46.93	97												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	34.0	14.5	50.64	104												
ACO-203	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.7	18.2	149.08	306												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	38.9	16.1	194.16	398												
ACO-204	冷房	(冷却)	34.9	26.7	14.8	14.3	109.46	225												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	23.3	10.0	65.35	134							22.3	9.7	33.2	14.2	27.61	57
ACO-205	冷房	(冷却)	34.9	26.7	10.7	10.3	197.94	406												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	28.0	12.0	113.25	232							26.8	11.6	37.5	15.7	39.73	82
ACO-206	冷房	(冷却)	34.9	26.7	10.8	10.4	105.78	217												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	27.9	11.9	60.59	125							26.8	11.6	37.7	15.8	21.72	45
ACO-207	冷房	(冷却)	34.9	26.7	14.8	14.3	113.49	233												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	27.8	11.9	79.58	163							26.6	11.5	37.5	15.7	28.63	59
ACO-301	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.7	18.2	170.59	350												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	38.3	16.1	207.15	425												
ACO-302	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.7	18.2	138.80	285												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	38.3	16.1	168.55	346												
ACO-303	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.6	18.1	145.01	297												
	暖房	(加熱)	-0.3	-2.2	38.5	16.1	175.24	359												
ACO-304	冷房	(冷却)	34.9	26.7	14.8	14.3	199.04	408												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	23.3	10.0	118.85	244							22.3	9.7	33.2	14.2	50.21	103
ACO-305	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.7	18.2	359.61	737												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	34.4	14.5	417.46	855												
ACO-401	冷房	(冷却)	34.9	26.7	12.5	12.0	47.71	98												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	14.7	5.9	16.68	35							13.7	5.6	24.6	10.7	10.57	22
ACO-402	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.5	18.0	49.38	102												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	36.9	15.4	60.01	123												
ACO-403	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.6	18.1	134.84	277												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	34.6	14.6	155.81	320												
ACO-404	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.7	18.2	93.24	191												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	34.5	14.5	108.53	223												
ACO-405	冷房	(冷却)	34.9	26.7	17.8	17.3	571.06	1,170												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	41.1	16.9	719.98	1,475												
ACO-406	冷房	(冷却)	34.9	26.7	17.8	17.3	619.36	1,269												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	41.1	16.9	780.87	1,599												
ACO-501	冷房	(冷却)	34.9	26.7	14.7	14.2	57.24	118												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	15.3	6.2	23.43	48							14.4	5.9	25.8	15.0	15.0	31
ACO-502	冷房	(冷却)	34.9	26.7	17.8	17.3	33.77	70												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	25.6	11.0	27.44	57												
ACO-601	冷房	(冷却)	29.6	22.0	18.6	18.1	17.82	37												
	暖房	(加熱)	13.1	8.4	26.7	14.1	18.63	39												
ACO-1001	冷房	(冷却)	34.9	26.7	18.5	18.0	36.52	−												
	暖房	(加熱)	-2.5	-3.8	36.9	15.4	44.39	−												
屋外機	冷房						73													
	暖房						83													

機器番号	加湿 有効加湿量 [kg/h]	気化式	電極式蒸気発生器	フィルター プレ	中性能	高性能	電源 送風機 電源	送風機 容量(kW)	排(還)風機 電源	排(還)風機 容量(kW)	電極式蒸気発生器 電源	電極式蒸気発生器 容量(kW)	ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 (ﾂｲﾝﾌｧﾝはﾌｧﾝごと)	その他(ﾛｰﾀｰ等) 電源	その他 容量(kW)	形式	設置場所	備考
AC-101	37.3	○	−	○		○	3φ200V	11.0	−	−	−	−	○			コンパクト形	1階 空調機械室3	G4回路 AJ300-MX-DD
AC-201	11.4	○	−	○		○	3φ200V	15.0	3φ200V	11.0	−	−	○	3φ200V	0.2 (全熱交)	ユニット形	2階 空調機械室1	G4回路 SH-25
ACO-306	42.0	○	−	○		○	3φ200V	3.7	−	−	−	−	○			ユニット形	3階 空調機械室4	G4回路 AJ125-AO-DD
AC-401	9.7	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	11.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室7	G4回路 AJ80-MX-DD
AC-402	22.1	−	○	○		○	3φ200V	11.0	−	−	3φ200V	26.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室5	G4回路 AJ250-MX-DD
AC-403	12.1	−	○	○		○	3φ200V	5.5	−	−	3φ200V	18.8	○			コンパクト形	4階 空調機械室9	G4回路 AJ150-MX-DD
AC-404	12.2	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	11.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室8	G3回路 AJ100-MX-DD
AC-405	10.7	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	18.8	○			コンパクト形	4階 空調機械室8	G3回路 AJ80-MX-DD
AC-406	12.0	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	18.8	○			コンパクト形	4階 空調機械室7	G4回路 AJ100-MX-DD
AC-407	11.0	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	11.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室7	G4回路 AJ80-MX-DD
AC-408	11.0	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	11.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室7	G4回路 AJ80-MX-DD
AC-409	9.9	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	11.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室6	G4回路 AJ80-MX-DD
AC-410	16.9	−	○	○		○	3φ200V	3.7	−	−	3φ200V	11.3	○			コンパクト形	4階 空調機械室6	G4回路 AJ100-MX-DD
ACO-101	46.9	○	−	○		○	3φ200V	5.5	−	−	−	−	○			コンパクト形	1階 空調機械室2	AJ150-AO-DD
ACO-102	21.7	○	−	○		○	3φ200V	2.2	−	−	−	−	○			コンパクト形	2階 空調機械室1	AJ80-AO-DD
ACO-201	79.7	○	−	○		○	3φ200V	7.5	−	−	−	−	○			コンパクト形	3階 空調機械室4	AJ250-AO-DD
ACO-202	26.2	○	−	○		○	3φ200V	2.2	−	−	−	−	○			コンパクト形	2階 空調機械室1	AJ80-AO-DD
ACO-203	103.7	○	−	○		○	3φ200V	7.5	−	−	−	−	○			ユニット形	3階 空調機械室3	G4回路 PH-17
ACO-204	46.7	○	−	○		○	3φ200V	3.7	−	−	−	−	○			コンパクト形	2階 空調機械室2	G4回路 AJ150-AO-DD
ACO-205	82.1	○	−	○		○	3φ200V	7.5	−	−	−	−	○			コンパクト形	2階 空調機械室2	G4回路 AJ200-AO-DD
ACO-206	44.2	○	−	○		○	3φ200V	3.7	−	−	−	−	○			コンパクト形	2階 熱源機械室	G4回路 AJ100-AO-DD
ACO-207	58.2	○	−	○		○	3φ200V	5.5	−	−	−	−	○			ユニット形	3階 空調機械室3	G4回路 PH-10
ACO-301	114.8	○	−	○		○	3φ200V	11.0	−	−	−	−	○			コンパクト形	3階 空調機械室4	AJ300-AO-DD
ACO-302	93.4	○	−	○		○	3φ200V	7.5	−	−	−	−	○			コンパクト形	3階 空調機械室3	G4回路 AJ250-AO-DD
ACO-303	96.6	○	−	○		○	3φ200V	11.0	−	−	−	−	○			コンパクト形	3階 空調機械室2	AJ250-AO-DD
ACO-304	84.9	○	−	○		○	3φ200V	11.0	−	−	−	−	○			コンパクト形	3階 空調機械室1	AJ300-AO-DD
ACO-305	208.3	○	−	○		○	3φ200V	18.5	−	−	−	−	○			ユニット形	4階 空調機械室1	PH-45
ACO-401	31.9	−	○	○		○	3φ200V	1.9x2	−	−	3φ200V	33.8	○			ユニット形	4階 空調機械室4	G3回路 RV-B-5
ACO-402	30.9	○	−	○		○	3φ200V	2.2	−	−	−	−	○			コンパクト形	4階 空調機械室2	G4回路 AJ80-AO-DD
ACO-403	77.4	○	−	○		○	3φ200V	7.5	−	−	−	−	○			コンパクト形	4階 空調機械室3	G3回路 AJ250-AO-DD
ACO-404	54.1	○	−	○		○	3φ200V	5.5	−	−	−	−	○			コンパクト形	4階 空調機械室8	G3回路 AJ150-AO-DD
ACO-405	397.9	○	−	○		○	3φ200V	22×2	−	−	−	−	○			ユニット形	4階 空調機械室1	G4回路 PH-60
ACO-406	431.5	○	−	○		○	3φ200V	22×2	−	−	−	−	○			ユニット形	4階 空調機械室2	G4回路 PH-65
ACO-501	53.0	−	○	○		○	3φ200V	1.9×2	−	−	3φ200V	48.8	○			ユニット形	5階 空調機械室	G4回路 RV-B-5
ACO-502	32.1	−	○	○		○	3φ200V	1.5	−	−	3φ200V	33.8	○			コンパクト形	5階 空調機械室	G4回路 AJ60-AO-DD
ACO-601	9.7	○	−	○		○	3φ200V	3.7	3φ200V	1.5	−	−	○	3φ200V	0.04 (全熱交)	コンパクト形	5階 空調機械室	G4回路 AJ80-HX-DD
ACO-1001	22.8	○	−	○		○	3φ200V	1.5	−	−	−	−	○			コンパクト形 (直膨型空調機)	11階 空調機械室	G3回路 AJ60-MX-DD
屋外機														3φ200V 3φ200V	9.98kW×2(comp) 100A(最大電流値)	パッケージ屋外機 (直膨型空調機)	11階 屋外機置場111	耐重塩害仕様 (屋外機)

1	空調設備 機器表(4)	－

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	ファンコイルユニット	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		能力表示　冷房能力：入口空気温度　26℃DB　18.7℃WB					
		暖房能力：入口空気温度　22℃DB					
		冷温水温度　冷水　7~14℃（⊿t=7℃）　温水　45℃					
		コイル耐圧　0.98 MPa					
		電動機　ブラシレスDC-モーター					
		風量　強運転時					
		フィルター　プレフィルター：ロングライフフィルター					
		特記事項					
		共通仕様　1. 電源周波数は、60Hzとする。					
		2. 機器表内の動力、風量は全て参考値とする。					
		3. 機器番号の表記は以下とする。					
		FC　K　S　2 A　A　A　A 能力（#200など） S：２管式，D：４管式 K：カセット形，D：ダクト形，C：HEPAフィルター内蔵形 FC：ファンコイルユニット					
		付属品　1. ドレンパンはSUS304製（0.6mm以上）とする。					
		2. 遠方発停端子付					
		3. ゴム防振吊り金具					
		4. フィルターの予備品は100%とする。					
		5. ドレンアップ装置を機器台数分付属品および組込むこととする。					
		ドレンアップ装置を設ける場合は、本体からの電源分岐にて対応とする。					
		6. 標準付属品					
		7. ファンコイルコントローラー、電動二方弁は自動制御設備製造者より支給し、					
		ファンコイルユニット製造者にて取付け配線の上、納入すること					
		（取付け，ファンコイルユニット内部の配線工事はファンコイルユニット製造者工事区分）					

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階医療情報	ダイキン工業株式会社
						コーナー	FWHCK03ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階一般EVホール	ダイキン工業株式会社
							FWHCK03ETDR
FCK-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 600 / 5.9 kW / 4.31 kW / 5.2 kW 風量 / 冷温水量 960 ㎥/h / 12 L/min	1φ100V	0.069	3	3階待合	ダイキン工業株式会社
							FWHCK06ETDR
FCK-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 800 / 7.9 kW / 5.81 kW / 6.9 kW 風量 / 冷温水量 1,280 ㎥/h / 16.3 L/min	1φ100V	0.089	6	3階外来ホール5	ダイキン工業株式会社
							FWHCK08ETDR
FCK-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 800 / 7.9 kW / 5.81 kW / 6.9 kW 風量 / 冷温水量 1,280 ㎥/h / 16.3 L/min	1φ100V	0.089	5	3階外来ホール4	ダイキン工業株式会社
							FWHCK08ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階電話交換手室	ダイキン工業株式会社
							FWHCK03ETDR
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 200 / 2.1 kW / 1.6 kW / 1.9 kW 風量 / 冷温水量 370 ㎥/h / 4.3 L/min	1φ100V	0.039	1	3階受付E	ダイキン工業株式会社
							FWHCK02ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階設明室	ダイキン工業株式会社
						(共用E2)	FWHCK03ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階診察室	ダイキン工業株式会社
						(形成1)	FWHCK03ETDR

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 400 / 4.2 kW / 3.1 kW / 3.8 kW 風量 / 冷温水量 640 ㎥/h / 8.5 L/min	1φ100V	0.068	1	3階診察・処置室	ダイキン工業株式会社
						(形成2)	FWHCK04ETDR
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 400 / 4.2 kW / 3.1 kW / 3.8 kW 風量 / 冷温水量 640 ㎥/h / 8.5 L/min	1φ100V	0.068	1	3階診察室(精神)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK04ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階観察室	ダイキン工業株式会社
							FWHCK03ETDR
FCK-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 600 / 5.9 kW / 4.31 kW / 5.2 kW 風量 / 冷温水量 960 ㎥/h / 12 L/min	1φ100V	0.069	1	3階処置室(精神)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK06ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階設明室	ダイキン工業株式会社
						(共用E1)	FWHCK03ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階診察室(脳外1)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK03ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階診察室(共用E)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK03ETDR
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 300 / 2.9 kW / 2.16 kW / 2.7 kW 風量 / 冷温水量 480 ㎥/h / 6 L/min	1φ100V	0.043	1	3階診察室(神内1)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK03ETDR
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 400 / 4.2 kW / 3.1 kW / 3.8 kW 風量 / 冷温水量 640 ㎥/h / 8.5 L/min	1φ100V	0.068	1	3階診察室(神内2)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK04ETDR
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 400 / 4.2 kW / 3.1 kW / 3.8 kW 風量 / 冷温水量 640 ㎥/h / 8.5 L/min	1φ100V	0.068	1	3階診察室(神内3)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK04ETDR
FCK-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 600 / 5.9 kW / 4.31 kW / 5.2 kW 風量 / 冷温水量 960 ㎥/h / 12 L/min	1φ100V	0.069	2	3階準備室E	ダイキン工業株式会社
							FWHCK06ETDR
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 200 / 2.1 kW / 1.6 kW / 1.9 kW 風量 / 冷温水量 320 ㎥/h / 4.3 L/min	1φ100V	0.039	1	3階受付D	ダイキン工業株式会社
							FWHCK02ETDR
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 200 / 2.1 kW / 1.6 kW / 1.9 kW 風量 / 冷温水量 320 ㎥/h / 4.3 L/min	1φ100V	0.039	1	3階診察室(泌尿1)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK02ETDR
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 200 / 2.1 kW / 1.6 kW / 1.9 kW 風量 / 冷温水量 320 ㎥/h / 4.3 L/min	1φ100V	0.039	1	3階診察室(泌尿2)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK02ETDR
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式 / 番手 / 冷房全熱能力 / 冷房顕熱能力 / 暖房能力 / 消費電力 天井カセット形 / # 200 / 2.1 kW / 1.6 kW / 1.9 kW 風量 / 冷温水量 320 ㎥/h / 4.3 L/min	1φ100V	0.039	1	3階診察室(泌尿3)	ダイキン工業株式会社
							FWHCK02ETDR

720×500

1	空調設備 機器表(5)	－

機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機		台数	据付位置	備考	機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機		台数	据付位置	備考
								電源	容量kW												電源	容量kW			
													FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(血内1)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階前室(泌尿)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(血内2)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	1	3階検査室(泌尿)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FHCK4DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			640 ㎥/h		8.5 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(膠原)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(放射1)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(糖尿1)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(放射2)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(糖尿2)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階説明室(共用01)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(フットケア	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(皮膚1)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階相談室(栄養)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(整形1)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階説明室(共用01)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(整形2)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(総合1)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.043	1	3階診察室(整形3)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK3DETDR
		天井カセット形	# 300	2.9 kW	2.16 kW	2.7 kW						FHCK3DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			480 ㎥/h		6 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(総合2)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	1	3階診察室(麻酔1)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FHCK4DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			640 ㎥/h		8.5 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(総合3)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.043	1	3階前室(整形)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 300	2.9 kW	2.16 kW	2.7 kW						FHCK3DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			480 ㎥/h		6 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(福和)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	1	3階ギプス室	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FHCK4DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			640 ㎥/h		8.5 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(呼内1)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.069	2	3階準備室D	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 600	5.9 kW	4.31 kW	5.2 kW						FHCK6DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			960 ㎥/h		12 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(呼内2)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階受付C	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(呼内3)	ダイキン工業株式会社
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(共用C)	ダイキン工業株式会社			天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR				風量		冷温水量							
			風量		冷温水量											320 ㎥/h		4.3 L/min							
			320 ㎥/h		4.3 L/min								FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階技工室	ダイキン工業株式会社
															天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FHCK2DETDR
																風量		冷温水量							
																320 ㎥/h		4.3 L/min							

空

7 － 5

空調設備 機器表(5)

NO. 0 － 140174 － A

1	空調設備 機器表(6)	-

720×500

機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階IC室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階歯科準備室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	2	3階準備室C	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量							
			640 m^3/h		8.5 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階受付B	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.089	5	3階外来ホール3	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 800	7.9 kW	5.81 kW	6.9 kW						FWHCK8DETDR
			風量		冷温水量							
			1,280 m^3/h		16.3 L/min							
FCK-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.089	5	3階外来ホール2	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 800	7.9 kW	5.81 kW	6.9 kW						FWHCK8DETDR
			風量		冷温水量							
			1,280 m^3/h		16.3 L/min							
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	4	3階外来ホール1	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量							
			640 m^3/h		8.5 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階説明室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW					(共用B2)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(消内1)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(消内2)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(消内3)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(消内4)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(腎内)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(腫内)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(感染)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							

機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階説明室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW					(共用B1)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(消外1)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(消外2)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階処置室(消外)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW					(共用B1)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW					(共用B2)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW					(共用B3)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW					(ストーマ)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量							
			320 m^3/h		4.3 L/min							
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.043	1	3階準備室(耳鼻)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 300	2.9 kW	2.16 kW	2.7 kW						FWHCK3DETDR
			風量		冷温水量							
			480 m^3/h		6 L/min							
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	1	3階診察室(耳鼻2)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量							
			640 m^3/h		8.5 L/min							
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	2	3階処置室(耳鼻)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量							
			640 m^3/h		8.5 L/min							
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	2	3階準備室B	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8						FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量							
			640 m^3/h		8.5 L/min							
						kW						

720×500

1	空調設備 機器表(7)	-

機器番号	機器名称	機器仕様							付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階受付A	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階説明室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						(共用A2)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(心内1)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(心内2)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(心内3)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						(ペースメーカー)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(心外1)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(心外2)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(共用A)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(乳腺1)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.043	1	3階診察室(乳腺2)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 300	2.9 kW	2.16 kW	2.7 kW							FWHCK3DETDR
			風量		冷温水量								
			480 ㎥/h		6 L/min								
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.043	1	3階処置室(乳腺)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 300	2.9 kW	2.16 kW	2.7 kW							FWHCK3DETDR
			風量		冷温水量								
			480 ㎥/h		6 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階説明室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						(共用A1)	FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階診察室(助産)	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.068	3	3階準備室A	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW							FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量								
			640 ㎥/h		8.5 L/min								

機器番号	機器名称	機器仕様							付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階授乳室2	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.068	4	3階生理検査待合	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW							FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量								
			640 ㎥/h		8.5 L/min								
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.068	3	3階生理検査準備室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW							FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量								
			640 ㎥/h		8.5 L/min								
FCD-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.084	1	3階聴力検査室	ダイキン工業株式会社
		天井埋込ダクト接続形	# 400	4.1 kW	3.09 kW	3.8 kW							FWMFK4FETR
			風量	機外静圧	冷温水量								
			640 ㎥/h	80 Pa	8.4 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階化学療法 待合	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階指導室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階中央処置 待合	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階中央処置 個室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCD-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	高性能フィルター	消費電力	1φ100V	0.102	1	3階抗癌剤調製室	ダイキン工業株式会社
		天井埋込ダクト接続形	# 600	5.4 kW	3.85 kW	4.6 kW						(陰圧)	FWMFK6FETR
			風量	機外静圧	冷温水量								
			960 ㎥/h	80 Pa	11 L/min								
FCK-S-3	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.043	1	3階スタッフ	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 300	2.9 kW	2.16 kW	2.7 kW						EVホール	FWHCK3DETDR
			風量		冷温水量								
			480 ㎥/h		6 L/min								
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.068	9	3階スタッフ廊下	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW							FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量								
			640 ㎥/h		8.5 L/min								
FCD-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	将来外来師長室	消費電力	1φ100V	0.102	1	3階倉庫2	ダイキン工業株式会社
		天井埋込ダクト接続形	# 600	5.4 kW	3.85 kW	4.6 kW						(拡張スペース)	FEMFK6FETR
		ファンﾁｬﾝﾊﾞｰ付	風量		冷温水量								
			960 ㎥/h		11 L/min								
FCK-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.089	1	3階倉庫6	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 800	7.9 kW	5.81 kW	6.9 kW						(拡張スペース)	FWHCK8DETDR
			風量		冷温水量								
			1,280 ㎥/h		16.3 L/min								
FCK-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.068	1	3階清掃用	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						資機材庫	FWHCK4DETDR
			風量		冷温水量								
			640 ㎥/h		8.5 L/min								
FCK-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.039	1	3階委託控室	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW							FWHCK2DETDR
			風量		冷温水量								
			320 ㎥/h		4.3 L/min								
FCK-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力		消費電力	1φ100V	0.089	2	3階清潔リネン室1	ダイキン工業株式会社
		天井カセット形	# 800	7.9 kW	5.81 kW	6.9 kW							FWHCK8DETDR
			風量		冷温水量								
			1,280 ㎥/h		16.3 L/min								

1	空調設備 機器表(8)	−

機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機		台数	据付位置	備考	機器番号	機器名称	機器仕様			付属電動機		台数	据付位置	備考
								電源	容量 kW									電源	容量 kW			
FCX-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	1	3階清潔リネン室2	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FWHCX40ETDR										
			風量		冷温水量																	
			640 ㎥/h		8.5 L/min																	
FCX-S-8	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.089	1	3階不潔リネン室	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 800	7.9 kW	5.81 kW	6.9 kW						FWHCX80ETDR										
			風量		冷温水量																	
			1,280 ㎥/h		16.3 L/min																	
FCX-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.069	1	3階倉庫	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 600	5.9 kW	4.31 kW	5.2 kW					(拡張スペース)	FWHCX60ETDR										
			風量		冷温水量																	
			960 ㎥/h		12 L/min																	
FCX-S-6	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.069	4	3階SPD倉庫	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 600	5.9 kW	4.31 kW	5.2 kW						FWHCX60ETDR										
			風量		冷温水量																	
			960 ㎥/h		12 L/min																	
FCX-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階打合せ室	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCX20ETDR										
			風量		冷温水量																	
			320 ㎥/h		4.3 L/min																	
FCX-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.039	1	3階採疾室	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCX20ETDR										
			風量		冷温水量																	
			320 ㎥/h		4.3 L/min																	
FCX-S-4	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	消費電力	1φ100V	0.068	4	3階採血室	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 400	4.2 kW	3.1 kW	3.8 kW						FWHCX40ETDR										
			風量		冷温水量																	
			640 ㎥/h		8.5 L/min																	
FCD-S-12	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力		消費電力	1φ100V	0.12	2	3階ホール1	ダイキン工業株式会社										
		天井埋込ダクト接続形	# 1,200	10.69 kW	7.81 kW							FWMFK12FETR										
		ファンチャンバー付	風量		冷水量																	
			1,760 ㎥/h		20.9 L/min																	
FCD-S-12	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力		消費電力	1φ100V	0.12	8	3階ホール2・3・4	ダイキン工業株式会社										
		天井埋込ダクト接続形	# 1,200	10.69 kW	7.81 kW							FWMFK12FETR										
		ファンチャンバー付	風量		冷水量																	
			1,760 ㎥/h		20.9 L/min																	
FCX-S-2	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力	暖房能力	診察婦人2と診察動産の間 消費電力	1φ100V	0.039	1	3階測定室	ダイキン工業株式会社										
		天井カセット形	# 200	2.1 kW	1.6 kW	1.9 kW						FWHCX20ETDR										
			風量		冷温水量																	
			320 ㎥/h		4.3 L/min																	
FCD-S-12	ファンコイルユニット(2管式)	形式	番手	冷房全熱能力	冷房顕熱能力		消費電力	1φ100V	0.12	2	4階滅菌装置	ダイキン工業株式会社										
		天井埋込ダクト接続形	# 1,200	10.69 kW	7.81 kW							FWMFK12FETR										
		ファンチャンバー付	風量		冷水量																	
			1,760 ㎥/h		20.9 L/min																	

1	空調設備 機器表(9)	－

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	ヒートポンプ付	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
	ファンコイルユニット	適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		能力表示　冷房能力：入口空気温度　27℃DB　19℃WB					
		暖房能力：入口空気温度　22℃DB　入口水温　45℃					
		冷温水温度　冷水　7~14℃（⊿t=7℃）　温水　45℃					
		冷媒　R-410A					
		コイル耐圧　0.98 MPa					
		電動機　ブラシレスDCモーター					
		風量　強運転時					
		フィルター　プレフィルター：ロングライフフィルター					
		特記事項					
		共通仕様　1. 電源周波数は、60Hzとする。					
		2. 機器表内の動力、風量は全て参考値とする。					
		3. 機器番号の表記は以下とする。					
		FCHP　K　S　2					
		A　A　A　A					
		能力（#200など）					
		S：２管式，D：４管式					
		K：カセット形，D：ダクト形，C：HEPAフィルター内蔵形					
		FCHP：ヒートポンプ付ファンコイルユニット					
		付属品　1. ドレンパンは製造者標準仕様とする					
		2. 遠方制御対応（発停、冷暖切替、温度設定、一括警報）					
		3. ゴム防振吊り金具					
		4. フィルターの予備品は100%とする。					
		5. リモコンスイッチ，ドレンアップ装置，その他標準付属品					
		6. 電源ブレーカーユニット付					
		7. 電動２方弁は機器付属とせずに別途取付とする。弁制御盤は機器付属とする。					
		8. ドレンアップ装置を機器台数分付属品および組込むこととする。					
		ドレンアップ装置を設ける場合は、本体からの電源分岐にて対応とする。					

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階授乳室1	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階WWC-2 3階MWC-2	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	5	3階明室検査室	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階暗室検査室1	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 2.0 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.2 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.1 kW / コイル+HP全熱 3.7 kW / 冷水時HP全熱 1.21 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.79	1	3階暗室検査室2	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階暗室検査室3	日本ピーマック株式会社

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階レーザー治療室	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階診察室(眼1)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階診察室(眼2)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.7 kW / コイル全熱 2.2 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 温水時HP全熱 1.4 kW / 冷温水量 8 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.7 kW / コイル+HP全熱 4.9 kW / 冷水時HP全熱 1.52 kW / 風量 480 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階処置室(眼)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階処置室(皮膚)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.21 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階光線 治療室	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階診察室(麻酔2)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階倉庫6(共用)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	感染症待合	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	5	3階診察・処置室(口腔)	日本ピーマック株式会社
FCHPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式 / 冷房能力：コイル顕熱 1.4 kW / コイル全熱 1.9 kW / コイル+HP全熱 3.3 kW / 温水時HP全熱 1.1 kW / 冷温水量 6 L/min / fan消費電力 / 暖房能力：コイル全熱 2.4 kW / コイル+HP全熱 4.0 kW / 冷水時HP全熱 1.3 kW / 風量 390 ㎥/h / comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階OP室	日本ピーマック株式会社

1	空調設備 機器表(10)	–

機器番号	機器名称	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階耳鼻科前室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階診察室(耳鼻1)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階乳腺検査室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052			FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階内診室(婦人1)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階内診室(婦人2)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階NST・エコー室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階内診室(産1)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階内診室(産2)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階診察室(産1)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052			FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階筋電図室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階内診室(産1)	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPB-S-4	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.9	1	3階筋電図室	日本ビーマック株式会社
		天井埋込ダクト接続形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	12 L/min	fan消費電力		0.06			FBP49CA K
			2.63 kW	3.6 kW	6.4 kW	2.2 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			4.6 kW	7.0 kW	2.6 kW		840 ㎥/h						
FDPB-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.9	1	3階脳波室1	日本ビーマック株式会社
		天井埋込ダクト接続形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	9 L/min	fan消費電力		0.06			FBP39CA K
			2.1 kW	2.9 kW	5.1 kW	1.8 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			3.5 kW	5.4 kW	2.0 kW		600 ㎥/h						
FDPB-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.9	1	3階脳波室2	日本ビーマック株式会社
		天井埋込ダクト接続形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	9 L/min	fan消費電力		0.06			FBP39CA K
			2.1 kW	2.9 kW	5.1 kW	1.8 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			3.5 kW	5.4 kW	2.0 kW		600 ㎥/h						
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階操作室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052			FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	3	3階所見入力室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						

機器番号	機器名称	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階心電図室3	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052		(血管検査)	FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						(ABI/SPP)	
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階心電図室2	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階心電図室1	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階負荷心電図室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階肺機能検査室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階眼底・眼圧	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		検査室	FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階診察・説明室	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052			FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h						
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力				冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階心エコー室1	日本ビーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイル+HP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052			FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW							
			暖房能力										
			コイル全熱	コイル+HP全熱	冷水時HP全熱		風量						
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h						

720×500

1	空調設備 機器表(11)	－

機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機		台数	据付位置	備考
								電源	容量 kW			
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階心エコー室2	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052		FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h					
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階心エコー室3	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052		FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h					
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階腹部エコー室1	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052		FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h					
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階腹部エコー室2	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052		FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h					
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階腹部エコー室3	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h					
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階腹部エコー室4	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h					
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	2	3階平衡機能・味覚・嗅覚検査室	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h					
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	11	3階化学療法室	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	8 L/min	fan消費電力		0.052		FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h					
FDPK-S-3	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	7	3階中央処置室	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP37DA K
			1.7 kW	2.2 kW	4.0 kW	1.4 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.7 kW	4.9 kW	1.52 kW		480 ㎥/h					
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階化学療法個室	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h					
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階診察室(婦人2)	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h					

機器番号	機器名称	機器仕様						付属電動機		台数	据付位置	備考
								電源	容量 kW			
FDPK-S-2	ヒートポンプ付ファンコイルユニット	形式	冷房能力			冷温水量	comp消費電力	1φ200V	0.7	1	3階診察室(産1)	日本ピーマック株式会社
		天井カセット形	コイル顕熱	コイル全熱	コイルHP全熱	温水時HP全熱	6 L/min	fan消費電力		0.052		FEP27DA K
			1.4 kW	1.9 kW	3.3 kW	1.1 kW						
			暖房能力									
			コイル全熱	コイルHP全熱	冷水時HP全熱		風量					
			2.4 kW	4.0 kW	1.3 kW		390 ㎥/h					

1 | 空調設備 機器表(12) | －

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	マルチパッケージ形空気調和機	＜共通仕様＞ 特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 25 年版					
		電源周波数 60 Ｈｚ					
		形式 空冷式マルチパッケージ空気調和機					
		屋内機形式及び冷暖切替・冷暖フリー型の種別は特記による					
		能力表示 冷房能力及び暖房能力は JIS B 8616 による					
		冷媒 R410A					
		電源 屋内機並びに屋外機、冷暖切替ユニットへの電源送りは電気設備工事とし、屋内機ー屋外機間、					
		屋外機間の渡り電気配線及び制御回路（リモコン含む）は配管、配線共本工事とする					
		屋内機 風量は急運転時，静圧は機外静圧					
		フィルター 屋内機にはロングライフフィルター（洗浄再生可能型）を標準で具備する					
		付属品 屋外機 スプリング防振架台(仕様：固有振動数4.0Hz以下)，防雪ネット					
		屋内機 リモコンスイッチ，ドレンアップ装置（床置形以外、付属品および組込費用を見込む），					
		防振スプリング基礎（床置形），防振吊金具（天井隠蔽形、天井カセット形）					
		その他標準付属品					
		特記事項					
		共通仕様 1. 瞬停対策 瞬時電圧低下や瞬時停電においても自動復帰すること					
		停電対策 停電時においても復電後自動復帰すること					
		2. 機器表内の電気容量、風量は全て参考値とする					
		3. 製造者が定める基準の安全装置のほか、下記の保護装置を設けること					
		1) 屋外ユニット側から屋内ユニットを試運転する回路					
		2) 除霜時、屋内ユニット冷風防止回路					
		4. 一部の分岐ユニットにタッピング１個（バルブ付き）を設備工事にて設置（位置は図示）					
		5. 非常用発電機負荷については、以下の区分とする					
		G2回路：発電機電源（BCP）の系統					
		G3,4回路：発電機電源に余裕がある場合に運転する系統（順次投入）					
		屋外機 1. 屋外機のインバーターは高調波対策として、アクティブフィルター＋DCL付とする					
		2. 各屋外機ごとに、各冷媒配管系統ごとの必要冷媒充填量を明記する					
		3. 表中の屋外機仕様は以下の通りとする					
		冷暖フリー：屋内機ごとに冷房・暖房が任意に選択可能を示す					
		冷暖切替 ：屋外機系統ごとでしか冷房・暖房の選択が出来ないことを示す					
		4. 冷暖フリーの機種は、冬期外気温度-5℃における冷房運転が可能な機種とする					
		5. 重塩害仕様とする					
		6. 外部信号の入力による送風機運転を行う「ファン強制運転」接点対応を行うこと（防雪モード対応）					
		7. 架台は、溶融亜鉛めっき塗装とすること					
		屋内機 1. 表中備考欄に「高性能フィルター」と記載があるものは具備すること					
		2. 天井隠蔽形の屋内機にはフィルターボックス付または、天井器具部分にフィルター取付けとする。					
		なお、ロングライフフィルターは実装し、高性能フィルターを実装する屋内機は表中に記載。					
		3. 冷暖フリー形の機器において、冷暖切替ユニットは屋内機台数および能力に応じて設置個数、					
		仕様を選定すること。選定にあたっては部屋ごとか屋内機ごとに冷暖房が自在に運転できることとする。					
		4. リモコンスイッチ数や種類は、協議により系統を決定する。					
		5. 集中コントローラー必要個数及び仕様は、協議により要望決定したものを設置する。					
		集中コントローラー機器仕様については、別図（空15-1図，空15-2号図）参照とする。					
		6. 機器表中の「クリーンエアコン カセット形」は、パンチング型吹出口と吸込みロが一体の					
		本体は吹出側にHEPAフィルター＋パンチング吹出口を、吸込側にロングライフフィルター					
		具備すること。表面パネルは標準色とする。					
		7. ロングライフフィルターの予備品は1部門もしくは1フロア分とし、高性能フィルター，					
		HEPAフィルターの予備品は100%とする					
		屋外機に対する屋内機容量計算について					
		ACMの室内機冷房能力3.6ｋｗ機器接続時は3.5ｋｗで計算する。					
		ACMの室内機冷房能力7.1ｋｗ機器接続時は7.0ｋｗで計算する。					
		ACMの室内機厨房用エアコン天井吊形冷房能力14.0ｋｗ機器接続時は18.2ｋｗで計算する。					

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機						
	（1階エントランスホール系統）						
ACM-101	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	24.9	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型 112.0 kW 125.0 kW 114 A fan		2.2			RXYP112ODAHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-101-1	1階エントランスホール	天井埋込ダクト接続形 14.0 kW 16.0 kW 強1,980 ㎥/h 146 Pa fan	1φ200V	0.35	2	1階エントランスホール	FXYMP140C
ACM-101-2	1階エントランスホール2	天井埋込ダクト接続形 28.0 kW 31.5 kW 強4,800 ㎥/h 255 Pa fan	1φ200V	0.38×2	3	1階エントランスホール2	FXYMP280MC
ACM-101-3	1階一般EVホール	カセット形 2方向吹出形 4.5 kW 5.0 kW 720 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階一般EVホール	FXYCP45MC
ACM-101-4	1階スタッフEVホール	カセット形 4方向吹出形 11.2 kW 12.5 kW 2,010 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.106	1	1階スタッフEVホール	FXYFP112MJ

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機						
	（1階倉庫系統）						
ACM-102	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	7.20	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型 33.5 kW 37.5 kW 43 A fan		0.62			REYP335DHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-102-1	1階雲安室	カセット形 2方向吹出形 3.6 kW 4.0 kW 570 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階雲安室	FXYCP36MC
ACM-102-2	1階家族前室	カセット形 1方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 342 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.09	1	1階家族前室	FXYKP22C
ACM-102-3	1階廊下	カセット形 2方向吹出形 5.6 kW 6.3 kW 780 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階廊下	FXYCP56MC
ACM-102-4	1階スタッフ更衣室-M	カセット形 1方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 540 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階スタッフ更衣室-M	FXYCP22MC
ACM-102-5	1階スタッフ更衣室-W	カセット形 1方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 540 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階スタッフ更衣室-W	FXYCP22MC
ACM-102-6	1階準備室	カセット形 2方向吹出形 2.8 kW 3.2 kW 570 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階準備室	FXYCP28MC
ACM-102-7	1階職器保管庫	カセット形 2方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 540 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階職器保管庫	FXYCP22MC
ACM-102-8	1階前室1	カセット形 2方向吹出形 3.6 kW 4.0 kW 690 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.053	1	1階前室1	FXYFP36MJ
ACM-102-9	1階解剖室	天井埋込ダクト接続形 14.0 kW 16.0 kW 強1,980 ㎥/h 146 Pa fan	1φ200V	0.35	1	1階解剖室	FXYMP140C
		空冷式マルチパッケージ形空気調和機					
		（1階圧縮機械室系統）					
ACM-103	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 G4回路 comp	3φ200V	7.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型 33.5 kW 37.5 kW 43 A fan		0.63			RXYP335DAHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-103-1	1階圧縮機械室	天井吊形 14.0 kW 16.0 kW 1,710 ㎥/h － Pa G4回路 fan	1φ200V	0.31	2	1階圧縮機械室	FXYHP140MD
		空冷式マルチパッケージ形空気調和機					
		（1階警備室系統）					
ACM-104	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	5.10	1	1階指定C西屋外機置場	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型 22.4 kW 25.0 kW 30 A fan		0.39			RXYP224DAHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-104-1	1階警備室(東)	カセット形 4方向吹出形 7.1 kW 8.0 kW 960 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.053	1	1階警備室(東)	FXYFP71MJ
ACM-104-2	1階講師控室	カセット形 2方向吹出形 3.6 kW 4.0 kW 570 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階講師控室	FXYCP36MC
ACM-104-3	1階警備室(東)控室	カセット形 4方向吹出形 3.6 kW 4.0 kW 570 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.046	1	1階警備室(東)控室	FXYFP36MJ
		空冷式マルチパッケージ形空気調和機					
		（2階レストラン客席系統）					
ACM-201	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	10.10	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型 45.0 kW 50.0 kW 55 A fan		0.94			RXYP450DAHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-201-1	2階レストラン1	カセット形 4方向吹出形 7.1 kW 8.0 kW 960 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.053	3	2階レストラン1	FXYFP71MJ
ACM-201-2	2階レストラン2	カセット形 4方向吹出形 7.1 kW 8.0 kW 960 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.053	4	2階レストラン2	FXYFP71MJ
ACM-201-3	2階レストラン2	カセット形 4方向吹出形 7.1 kW 8.0 kW 960 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.053	1	2階レストラン2	FXYFP71MJ
		空冷式マルチパッケージ形空気調和機					
		（2階イートイン客席系統）					
ACM-202	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	6.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型 28.0 kW 31.5 kW 38 A fan		0.41			RXYP280DAHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-202-1	2階イートインコーナー	天井埋込ダクト接続形 22.4 kW 25.0 kW 3,480 ㎥/h 211 Pa fan	1φ200V	0.38	1	2階イートインコーナー	FXYMP224MC
ACM-202-2	欠番						
		空冷式マルチパッケージ形空気調和機					
		（2階レストラン厨房系統）					
ACM-203	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	13.80	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型 61.5 kW 69.0 kW 81 A fan		1.04			RXYP615DAHR
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					
ACM-203-1	2階レストラン 厨房	厨房用エアコン 天井吊形 14.0 kW 14.0 kW 1,920 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.13	4	2階レストラン 厨房	FXYTP140MB
ACM-203-2	2階パントリー	カセット形 1方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 342 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.09	1	2階パントリー	FXYKP22C
ACM-203-3	2階厨房更衣室	カセット形 1方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 342 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.09	1	2階厨房更衣室	FXYKP22C
ACM-203-4	2階検収室	カセット形 1方向吹出形 2.2 kW 2.5 kW 342 ㎥/h － Pa fan	1φ200V	0.09	1	2階検収室	FXYKP22C
		空冷式マルチパッケージ形空気調和機					
		（2階コンビニエンスストア系統）					
ACM-204	屋外機	形式 冷房能力 暖房能力 基準電流値 comp	3φ200V	11.60	1	4階屋外機置場42	別途工事
		冷暖切替 高効率型 33.5 kW 33.5 kW 35.4 A fan		1.00			東芝キャリア株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 風量 機外静圧					MMY-MAP3356H
ACM-204-1	2階コンビニエンスストア	カセット形 4方向吹出形 － kW － kW －㎥/h － Pa fan	1φ200V	－	2	2階コンビニエンスストア	別途工事
ACM-204-2	2階コンビニエンスストア	カセット形 2方向吹出形 － kW － kW －㎥/h － Pa fan	1φ200V	－	2	2階コンビニエンスストア	別途工事

1 空調設備 機器表(13) －

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（2階患者支援・検診系統）												
ACM-205	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	23.60	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	106.0 kW	118.0 kW	135 A			fan		1.93		REYP1060DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-205-1	2階相談室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室1	FXYCP28MC
ADM-205-2	2階相談室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室2	FXYCP36MC
ADM-205-3	2階相談室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階相談室3	FXYKP22C
ADM-205-4	2階相談室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室4	FXYCP22MC
ADM-205-5	2階相談室5	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室5	FXYCP22MC
ADM-205-6	2階相談室6	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室6	FXYCP22MC
ADM-205-7	2階相談室7	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室7	FXYCP22MC
ADM-205-8	2階相談室8	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室8	FXYCP22MC
ADM-205-9	2階相談室9	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室9	FXYCP22MC
ADM-205-10	2階相談室10	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	2階相談室10	FXYCP22MC
ADM-205-11	2階事務室	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	9	2階事務室	FXYFP56MJ
ADM-205-12	2階患者支援センター 待合	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	2階患者支援センター 待合	FXYCP22MC
ADM-205-13	2階患者支援センター 待合	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.063	2	2階患者支援センター 待合	FXYFP90MJ
ADM-205-14	2階健診ホール	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	2階健診ホール	FXYCP56MC
ADM-205-15	2階健診 ラウンジ	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	2階健診 ラウンジ	FXYCP45MC
ADM-205-16	2階診察室（健診1）	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（健診1）	FXYCP28MC
ADM-205-17	2階診察室（健診2）	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（健診2）	FXYCP28MC
ADM-205-18	2階更衣室-M4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階更衣室-M4	FXYCP22MC
ADM-205-19	2階更衣室-W4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階更衣室-W4	FXYCP22MC
ADM-205-20	2階健診倉庫	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	2階健診倉庫	FXYFP28MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（２階小児外来系統）												
ADM-207	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	9.90	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		1.0		REYP450DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-207-1	2階測定室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階測定室	FXYCP22MC
ADM-207-2	2階隔離待合（小児1）	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階隔離待合（小児1）	FXYKP22C
ADM-207-3	2階隔離待合（小児2）	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階隔離待合（小児2）	FXYKP22C
ADM-207-4	2階隔離待合（小児3）	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階隔離待合（小児3）	FXYKP22C
ADM-207-5													
ADM-207-6	2階小児 待合/プレイコーナー	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	3	2階小児 待合/プレイコーナー	FXYFP28MJ
ADM-207-7	2階小児外来 扉下	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階小児外来 扉下	FXYCP22MC
ADM-207-8	2階診察室（小児1）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（小児1）	FXYCP22MC
ADM-207-9	2階診察室（小児2）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（小児2）	FXYCP22MC
ADM-207-10	2階診察室（小児3）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（小児3）	FXYCP22MC
ADM-207-11	2階診察室（小児4）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（小児4）	FXYCP22MC
ADM-207-12	2階診察室（小児5）	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（小児5）	FXYCP28MC
ADM-207-13	2階診察室（小児6）	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階診察室（小児6）	FXYKP22C
ADM-207-14	2階小児処置室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	2階小児処置室	FXYCP45MC
ADM-207-15	2階小児処置 個室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階小児処置 個室	FXYKP22C
ADM-207-16	2階小児 受付	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階小児 受付	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（２階救急処置・救急外来系統）												
ADM-208	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		64回路	comp	3φ200V	19.30	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	85.0 kW	95.0 kW	105 A			fan		1.56		REYP850DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-208-1	2階救急処置 ホール	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.053	3	2階救急処置 ホール	FXYFP90MJ
ADM-208-2	2階初療ホール	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	6	2階初療ホール	FXYCP45MC
ADM-208-3	2階検査・作業コーナー	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階検査・作業コーナー	FXYKP22C
ADM-208-4	2階救急処置 個室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.09	2	2階救急処置 個室	FXYKP22C
ADM-208-5	2階初療4（検案・CPA）	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階初療4（検案・CPA）	FXYCP45MC
ADM-208-6	2階救急 事務室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階救急 事務室	FXYKP22C
ADM-208-7	2階救急外来 待合	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.053	3	2階救急外来 待合	FXYFP36MJ
ADM-208-8	2階隔離待合（救急）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階隔離待合（救急）	FXYCP22MC
ADM-208-9	2階隔離診察室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階隔離診察室	FXYCP22MC
ADM-208-10	2階診察室（救急1）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（救急1）	FXYCP22MC
ADM-208-11	2階診察室（救急2）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（救急2）	FXYCP22MC
ADM-208-12	2階診察室（救急3）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（救急3）	FXYCP22MC
ADM-208-13	2階診察室（救急4）	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室（救急4）	FXYCP22MC
ADM-208-14	2階診察室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階診察室	FXYCP22MC
ADM-208-15	2階授乳室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階授乳室2	FXYKP22C
ADM-208-16	2階救急ホール	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階救急ホール	FXYCP45MC
ADM-208-17	2階待機室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	64回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階待機室	FXYKP22C
ADM-208-18	2階風除室	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強780 ㎥/h	112 Pa	64回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階風除室	FXYMP45C

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（2階救急スタッフ・当直系統）												
ADM-209	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	15.20	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	67.0 kW	77.5 kW	85 A			fan		1.37		REYP670DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-209-1	2階救急家族待合	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階救急家族待合	FXYFP56MJ
ADM-209-2	2階説明室5	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階説明室5	FXYKP22C
ADM-209-3	2階説明室6	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階説明室6	FXYKP22C
ADM-209-4	2階小児 説明室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階小児 説明室	FXYCP22MC
ADM-209-5	2階カンファレンス室2	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階カンファレンス室2	FXYCP45MC
ADM-209-6	2階救急医局	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階救急医局	FXYFP45MJ
ADM-209-7	2階器材庫8	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階器材庫8	FXYFP56MJ
ADM-209-8	2階スタッフ控室3	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階スタッフ控室3	FXYFP90MJ
ADM-209-9	2階仮眠室5	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階仮眠室5	FXYKP22C
ADM-209-10	2階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階仮眠室4	FXYKP22C
ADM-209-11	2階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階仮眠室3	FXYKP22C
ADM-209-12	2階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階仮眠室2	FXYKP22C
ADM-209-13	2階当直室6	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階当直室6	FXYKP22C
ADM-209-14	2階当直室5	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階当直室5	FXYKP22C
ADM-209-15	2階当直室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階当直室4	FXYKP22C
ADM-209-16	2階当直室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階当直室3	FXYKP22C
ADM-209-17	2階当直室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階当直室2	FXYKP22C
ADM-209-18	2階師長室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階師長室	FXYKP22C
ADM-209-19	2階スタッフ前室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	3	2階スタッフ前室1	FXYCP28MC
ADM-209-20	2階スタッフ前室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階スタッフ前室2	FXYCP28MC
ADM-209-21	2階高圧 酸素室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階高圧 酸素室	FXYCP28MC
ADM-209-21	2階器材庫7	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階高圧 酸素室	FXYCP28MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（２階救急病棟系統）												
ADM-210	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	27.30	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	122.0 kW	140.0 kW	153 A			fan		2.62		REYP1220DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-210-1	2階救命救急病室	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106	9	2階救命救急病棟	FXYFP140MJ
ADM-210-2	2階救命救急病室	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.135	1	2階救命救急病棟	FBXYP45MB
ADM-210-3	2階スタッフステーション	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階スタッフステーション	FXYFP56MJ
ADM-210-4	2階救急1床室1	カセット形 1方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.135	1	2階救急1床室1	FXYKP45C
ADM-210-5	2階救急1床室2	カセット形 1方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.135	1	2階救急1床室2	FXYKP45C
ADM-210-6	2階調剤室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階調剤室	FXYCP22MC
ADM-210-7	2階清潔作業コーナー	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階清潔作業コーナー	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（２階薬剤系統）												
ADM-211	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	26.10	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	118.0 kW	132.0 kW	148 A			fan		2.39		REYP1180DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-211-1	2階薬剤調剤室	天井埋込ダクト接続形	16.0 kW	18.0 kW	急2,780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.35	3	2階薬剤調剤室	FXYMP160C
ADM-211-2	2階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階説明室4	FXYCP22MC
ADM-211-3	2階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階説明室3	FXYCP22MC
ADM-211-4	2階面談室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階面談室	FXYCP22MC
ADM-211-5	2階麻薬管理室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	2階麻薬管理室	FXYFP28MJ
ADM-211-6	2階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	2階仮眠室1	FXYKP22C
ADM-211-7	2階スタッフ控室2	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	2階スタッフ控室2	FXYCP45MC
ADM-211-8	2階D1室	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.106	1	2階D1室	FXYCP71MC
ADM-211-9	2階一般製剤室	カセット形 2方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	900 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.106	1	2階一般製剤室	FXYCP80MC
ADM-211-10	2階無菌製剤室（陽圧）	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.135	2	2階無菌製剤室（陽圧）	FBXYP45MB
ADM-211-11	2階製剤 準備室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	2階製剤 準備室	FXYCP22MC
ADM-211-12	2階抗癌剤 調製室（陰圧）	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強780 ㎥/h	112 Pa		fan	1φ200V	0.14	1	2階抗癌剤 調製室（陰圧）	FXYMP45C
ADM-211-13	2階授乳前室1	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強780 ㎥/h	112 Pa		fan	1φ200V	0.014	1	2階授乳室1	FXYMP45C
ADM-211-14	2階スタッフEVホール	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	2階スタッフEVホール	FXYFP28MJ
ADM-211-15	2階スタッフ廊下	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	4	2階スタッフ廊下	FXYCP45MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（２階血管撮影室2.4他系統）												
ADM-212	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	15.20	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	67.0 kW	77.5 kW	86 A			fan		1.37		REYP670DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-212-1	2階ホール1	カセット形 2方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	900 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106	2	2階ホール1	FXYCP80MC
ADM-212-2	2階ホール1・家族待合	カセット形 2方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106×2	1	2階ホール1・家族待合	FXYCP140MC
ADM-212-3	2階一般EVホール	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階一般EVホール	FXYCP56MC
ADM-212-4	2階血管撮影室2（陽圧）	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050㎥/h	― Pa	G4回路、外部接点付	fan	1φ200V	0.165	2	2階血管撮影室2（陽圧）	FBXYP71MB
ADM-212-5	2階血管撮影室4	天井埋込ダクト接続形	16.0 kW	18.0 kW	急1,920 ㎥/h	66 Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階血管撮影室4	FXYMP160C
ADM-212-6	2階準備室	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階準備室	FXYCP36MC
ADM-212-7	2階血管撮影 操作室1	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階血管撮影 操作室1	FXYFP36MJ

1	空調設備 機器表(14)	-

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機 電源	容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階血管撮影室1,3他系統)												
ACM-213	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.90	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー　高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		1.00			REYP450DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-213-1	2階血管撮影 操作室1	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階血管撮影操作室1	FXYFP36MJ
ACM-213-2	2階血管撮影 操作室2	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階血管撮影操作室2	FXYFP71MJ
ACM-213-3	2階スタッフ前室1	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階スタッフ前室1	FXYCP45MC
ACM-213-4	2階血管撮影室1	天井埋込ダクト接続形	9.0 kW	10.0 kW	強1,320 m³/h	113 Pa	G3回路,外部接点付	fan	1φ200V	0.35	1	2階血管撮影操作室1	FXYMP90C
ACM-213-5	2階血管撮影室3	天井埋込ダクト接続形	7.1 kW	8.0 kW	強960 m³/h	134 Pa	G3回路,外部接点付	fan	1φ200V	0.35	1	2階血管撮影操作室3	FXYMP71C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階血管撮影CPU系統)												
ACM-214	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替　高効率型	40.0 kW	45.0 kW	55 A			fan		0.68			RXYP400DAHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-214-1	**2階血管撮影 CPU室1**	天吊形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 m³/h	- Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階器材庫3	FXYHP112MD
ACM-214-2	**2階血管撮影 CPU室2**	天井埋込ダクト接続形	9.0 kW	10.0 kW	強1,320 m³/h	113 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階血管撮影操作室1	FXYMP90C
ACM-214-3	**2階血管撮影 CPU室3**	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強660 m³/h	80 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階スタッフ前室1	FXYMP45C
ACM-214-4	**2階血管撮影 CPU室4**	天井埋込ダクト接続形	14.0 kW	16.0 kW	強1,680 m³/h	103 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階スタッフ廊下	FXYMP140C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階血管撮影CPU系統)												
ACM-215	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替　高効率型	40.0 kW	45.0 kW	55 A			fan		0.68			RXYP400DAHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-215-1	2階血管撮影 CPU室1	天吊形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 m³/h	- Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階器材庫3	FXYHP112MD
ACM-215-2	2階血管撮影 CPU室2	天井埋込ダクト接続形	9.0 kW	10.0 kW	強1,320 m³/h	113 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階アンギオ操作室1	FXYMP90C
ACM-215-3	2階血管撮影 CPU室3	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強660 m³/h	80 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階スタッフ前室1	FXYMP45C
ACM-215-4	2階血管撮影 CPU室4	天井埋込ダクト接続形	14.0 kW	16.0 kW	強1,680 m³/h	103 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階スタッフ廊下	FXYMP140C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階放射線治療室他系統)												
ACM-216	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	4.70	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー　高効率型	22.4 kW	25.0 kW	30 A			fan		0.37			REYP224DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-216-1	欠番												
ACM-216-2	欠番												
ACM-216-3	2階放射線治療待合	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	3	2階放射線治療待合	FXYCP45MC
ACM-216-4	2階放射線治療 CPU室	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強780 m³/h	112 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階放射線治療操作室	FXYMP45C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階放射線治療操作室他系統)												
ACM-217	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	13.30	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー　高効率型	61.5 kW	69.0 kW	81 A			fan		1.01			REYP615DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-217-1	2階相談室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階相談室	FXYCP22MC
ACM-217-2	2階放射線治療 操作室	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	2	2階放射線治療操作室	FXYFP140MJ
ACM-217-3	2階放射線治療診察室1	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階放射線治療診察室1	FXYCP45MC
ACM-217-4	2階放射線治療診察室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階放射線治療診察室2	FXYCP22MC
ACM-217-5	2階治療計画室	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階治療計画室	FXYFP36MJ
ACM-217-6	2階治療計画CT室	天井埋込ダクト接続形	14.0 kW	16.0 kW	強1,980 m³/h	146 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階放射線治療操作室	FXYMP140C
ACM-217-7	2階放射線治療 CPU室	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強630 m³/h	80 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階放射線治療操作室	FXYMP45C
ACM-217-8	2階ホール１	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 m³/h	─ Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階ホール１	FXYCP45MC

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機 電源	容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階内視鏡系統)												
ACM-218	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	11.80	1	3階屋外機置場38	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー　高効率型	50.0 kW	56.0 kW	62 A			fan		0.94			REYP500DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-218-1	2階内視鏡 待合	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階内視鏡 待合	FXYFP28MJ
ACM-218-2	2階説明室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階説明室1	FXYKP22C
ACM-218-3	2階説明室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階説明室2	FXYKP22C
ACM-218-4	2階上部 前処置室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階上部 前処置室	FXYCP22MC
ACM-218-5	2階下部 前処置室	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階下部 前処置室/SS	FXYFP45MJ
ACM-218-6	2階内視鏡 前室	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階内視鏡 前室	FXYCP56MC
ACM-218-7	2階ベッド 搬送通路	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階ベッド搬送通路	FXYCP22MC
ACM-218-8	2階治療室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階治療室1	FXYCP36MC
ACM-218-9	2階治療室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階治療室2	FXYCP36MC
ACM-218-10	2階検査室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階検査室1	FXYCP22MC
ACM-218-11	2階検査室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階検査室2	FXYCP22MC
ACM-218-12	2階検査室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階検査室3	FXYCP22MC
ACM-218-13	2階内視鏡準備室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階内視鏡準備室	FXYCP22MC
ACM-218-14	2階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階カンファレンス室1	FXYCP28MC
ACM-218-15	2階洗浄室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階洗浄室1	FXYCP36MC
ACM-218-16	2階スタッフ控室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階スタッフ控室1	FXYCP22MC
ACM-218-17	2階処置室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階処置室	FXYCP22MC
ACM-218-18	2階内視鏡 受付	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階内視鏡 受付	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階RI部門系統)												
ACM-219	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	11.80	1	3階屋外機置場38	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー　高効率型	50.0 kW	56.0 kW	62 A			fan		0.94			REYP500DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-219-1	欠番		kW	kW	m³/h	Pa	G4回路	fan					
ACM-219-2	欠番		kW	kW	m³/h	Pa	G4回路	fan					
ACM-219-3	2階ガンマカメラ室	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強660 m³/h	200 Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階RI待合	FXYMP45C
ACM-219-4	2階RIホール	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	2	2階RIホール	FXYCP36MC
ACM-219-5	2階RI待合	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階RI待合	FXYCP36MC
ACM-219-6	2階PET 処置室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階PET 処置室	FXYCP22MC
ACM-219-7	2階PET 準備室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階PET 準備室	FXYKP22C
ACM-219-8	2階安静・回復室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階安静・回復室	FXYFP28MJ
ACM-219-9	2階RI操作室	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階RI操作室	FXYFP71MJ
ACM-219-10	2階ガンマカメラ 処置室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階ガンマカメラ 処置室	FXYCP22MC
ACM-219-11	2階ガンマカメラ 準備室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階ガンマカメラ 準備室	FXYCP22MC
ACM-219-12	2階RI　管理室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階RI　管理室	FXYKP22C
ACM-219-13	2階RI前室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階RI前室	FXYKP22C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階RI部門系統)												
ACM-220	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	5.10	1	3階屋外機置場38	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替　高効率型	22.4 kW	25.0 kW	30 A			fan		0.39			RXYP224DAHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-220-1	2階PET室1	天井埋込ダクト接続形	9.0 kW	10.0 kW	強1,320 m³/h	113 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階RI操作室	FXYMP90C
ACM-220-2	欠番												
ACM-220-3	2階ガンマカメラ室	天井埋込ダクト接続形	4.5 kW	5.0 kW	強660 m³/h	80 Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階RI操作室	FXYMP45C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階放射線系統)												
ACM-221	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	15.20	1	3階屋外機置場33	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー　標準型	67.0 kW	77.5 kW	85 A			fan		1.37			REYP670DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ACM-221-1	2階MRI CPU室1	壁掛形	3.6 kW	4.0 kW	720 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.043	1	2階放射線操作室2	FXYAP36MC
ACM-221-2	2階MRI CPU室2	天井吊形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階放射線ホール１	FXYHP112MD
ACM-221-3	2階MRI CPU室3（将来対応）	天井埋込ダクト接続形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階技師控室	FXYHP112MD
ACM-221-4	欠番												
ACM-221-5	2階CT CPU室1	天井吊形	14.0 kW	16.0 kW	1,710 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.31	1	2階放射線操作室2	FXYHP140MD
ACM-221-6	2階CT CPU室2	天井吊形	5.6 kW	6.3 kW	720 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階放射線ホール１	FXYHP56MD
ACM-221-7	2階CT CPU室3	天井吊形	4.5 kW	5.0 kW	720 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｰｶｳﾝﾀｰ室	FXYHP45MD
ACM-221-8	2階一般撮影3	天井吊形	4.5 kW	5.0 kW	720 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階一般撮影3	FXYHP45MD
ACM-221-9	2階CT室3	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	720 m³/h	─ Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階CT室3	FXYFP45MJ

1	空調設備 機器表(15)	-

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階放射線系統)												
ADH-222	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			64回路 comp	3φ200V	12.70	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	56.0 kW	63.0 kW	73 A			64回路 fan		1.02			RXYP56DAHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-222-1	2階MRI CPU室1	壁掛形	3.6 kW	4.0 kW	720 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.043	1	2階放射線操作室2	FXYAP36MC
ADH-222-2	2階MRI CPU室2	天井吊形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階放射線ホール1	FXYHP112MD
ADH-222-3	2階MRI CPU室3 (将来対応)	天井吊形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階技師控室	FXYHP112MD
ADH-222-4	欠番												
ADH-222-5	2階CT CPU室1	天井吊形	14.0 kW	16.0 kW	1,710 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.31	1	2階放射線操作室2	FXYHP140MD
ADH-222-6	2階CT CPU室2	天井吊形	5.6 kW	6.3 kW	720 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階放射線ホール1	FXYHP56MD
ADH-222-7	2階CT CPU室3	天井吊形	4.5 kW	5.0 kW	720 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階ﾕﾆﾌｫｰﾑｽﾄｯｶｰ室	FXYHP45MD
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階放射線系統)												
ADH-223	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			G3回路 comp	3φ200V	27.30	1	3階屋外機置場33	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	122.0 kW	140.0 kW	153 A			G3回路 fan		2.62			REYP122D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-223-1	2階放射線待合	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	5	2階放射線待合	FXYCP71MC
ADH-223-2	2階前処置室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階前処置室	FXYKP22C
ADH-223-3	2階放射線受付	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階放射線受付	FXYCP22MC
ADH-223-4	2階放射線操作室2	カセット形 2方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	900 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	3	2階放射線操作室2	FXYCP80MC
ADH-223-5	2階画像管理 コーナー	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階画像管理 コーナー	FXYCP45MC
ADH-223-6	2階3Dワークステーション	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階3Dワークステーション	FXYCP56MC
ADH-223-7	2階当直室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	2階当直室1	FXYKP22C
ADH-223-8	2階ホールボディカウンター室	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階ﾕﾆﾌｫｰﾑｽﾄｯｶｰ室	FXYFP80MJ
ADH-223-9	2階一般撮影1	天井吊形	3.6 kW	4.0 kW	720 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階一般撮影1	FXYHP36MD
ADH-223-10	2階一般撮影2	天井吊形	3.6 kW	4.0 kW	720 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.06	1	2階一般撮影2	FXYHP36MD
ADH-223-11	2階CT室1	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階CT室1	FXYFP56MJ
ADH-223-12	2階CT室2	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階CT室2	FXYFP71MJ
ADH-223-13	2階技師控室	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階技師控室	FXYFP45MJ
ADH-223-14	2階読影室	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階読影室	FXYFP36MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階ＭＲＩ他系統)												
ADH-224	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			64回路 comp	3φ200V	25.10	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	112.0 kW	125.0 kW	143 A			64回路 fan		1.95			REYP112D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-224-1	2階MRI室1	天井埋込ダクト接続形	5.6 kW	6.3 kW	弱660 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.14	1	2階放射線操作室2	FXYMP56C
ADH-224-2	2階MRI室2	天井埋込ダクト接続形	7.1 kW	8.0 kW	弱960 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階MRI 操作室	FXYMP71C
ADH-224-3	2階MRI室3 (将来対応)	天井埋込ダクト接続形	7.1 kW	8.0 kW	弱960 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.35	1	2階MRI 操作室	FXYMP71C
ADH-224-4	2階MRI 操作室	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.053	2	2階MRI 操作室	FXYFP71MJ
ADH-224-5	2階MRI前室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.046	1	2階MRI前室	FXYCP22MC
ADH-224-6	2階放射線操作室2	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.106	3	2階放射線操作室2	FXYCP71MC
ADH-224-7	2階器材スペース	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.053	1	2階器材スペース	FXYFP28MJ
ADH-224-8	2階透視室1 (陰圧)	天井吊形	9.0 kW	10.0 kW	1,380 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階透視室1	FXYHP90MD
ADH-224-9	2階透視室2 (陰圧)	天井吊形	9.0 kW	10.0 kW	1,020 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.15	1	2階透視室2	FXYHP90MD
ADH-224-10	2階透視室3	天井吊形	8.0 kW	9.0 kW	1,020 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.091	1	2階透視室3	FXYHP80MD
ADH-224-11	2階透視室4 (将来対応)	天井吊形	8.0 kW	9.0 kW	1,020 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.091	1	2階透視室4 (将来対応)	FXYHP80MD
ADH-224-12	2階歯科撮影室	天井吊形	7.1 kW	8.0 kW	1,020 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.091	1	2階歯科撮影室	FXYHP71MD
ADH-224-13	2階乳腺撮影室	天井吊自在形	9.0 kW	10.0 kW	1,380 ㎥/h	— Pa	64回路、ドレンポンプ付属	fan	1φ200V	0.15	1	2階乳腺撮影室	FXYUP80BB
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階リニアック系統)												
ADH-225	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			64回路 comp	3φ200V	4.50	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	20.0 kW	22.4 kW	40 A			fan		0.44			RXTP22ADH
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-225-1	2階リニアック室1	天井吊形	14.0 kW	16.0 kW	1,210 ㎥/h	— Pa	64回路	fan	1φ200V	0.31	1	2階リニアック室1	FXYHP140MD

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(3階検体検査部門系統)												
ADH-301	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			G3回路 comp	3φ200V	13.30	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	61.5 kW	69.0 kW	81 A			G3回路 fan		1.01			RE1P615DHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-301-1	3階受付・ 座務室	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	3階受付・ 座務室	FXYCP36MC
ADH-301-2	3階臓器処理室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	1	3階臓器処理室	FXYFP112MJ
ADH-301-3	3階染色室	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	3階染色室	FXYFP45MJ
ADH-301-4	3階薄切室	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	3階薄切室	FXYFP45MJ
ADH-301-5	3階技師鏡検室	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	3階技師鏡検室	FXYFP36MJ
ADH-301-6	3階カンファレンス室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	3階カンファレンス室	FXYCP22MC
ADH-301-7	3階医師鏡検室	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	3階医師鏡検室	FXYFP71MJ
ADH-301-8	3階ブロック 標本室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	3階ブロック 標本室	FXYFP28MJ
ADH-301-9	3階ガラス 標本室	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	3階ガラス 標本室	FXYFP36MJ
ADH-301-10	3階病理診断科 臨床検査科医局	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	3階病理医局	FXYFP28MJ
ADH-301-11	3階技師控室	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	3階技師控室	FXYFP56MJ
ADH-301-12	3階当直室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	3階当直室2	FXYKP22C
ADH-301-13	3階検査 前室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	3階検査 前室1	FXYCP36MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(3階厨房部門調理室系統)												
ADH-303	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	28.80	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	128.0 kW	145.0 kW	160 A			fan		2.56			RXTP128D0AHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-303-1	3階調理室	厨房用エアコン 天井吊形	14.0 kW	14.0 kW	1,920 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.13	9	3階調理室	FXYTP140MB
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(3階厨房部門その他系統)												
ADH-304	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			G3回路 comp	3φ200V	35.10	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	150.0 kW	165.0 kW	186 A			fan		2.82			REYP150D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧	自然蒸発式加湿器						
ADH-304-1	3階調理室カートプール	カセット形 4方向吹出形	16.0 kW	18.0 kW	1,710 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.106	5	3階調理室カートプール	FXYFP160MJ
ADH-304-2	3階洗浄室	厨房用エアコン 天井吊形	14.0 kW	14.0 kW	1,920 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.13	2	3階洗浄室	FXYTP140MB
ADH-304-3	3階下処理室	カセット形 4方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,230 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.053	3	3階下処理室	FXYFP90MJ
ADH-304-4	3階サニタリー室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.053	1	3階サニタリー室	FXYFP28MJ
ADH-304-5	3階事務室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	— Pa	0.7 L/h	fan	1φ200V	0.106	1	3階事務室	FXYFP112MJ
ADH-304-6	3階検収ホール	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	3階検収ホール	FXYCP28MC
ADH-304-7	3階検収ホール	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	2	3階検収ホール	FXYCP56MC
ADH-304-8	3階スタッフ控室	カセット形 2方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	900 ㎥/h	— Pa	1.0 L/h	fan	1φ200V	0.106	1	3階スタッフ控室	FXYCP90MC
ADH-304-9	3階更衣室-Ⅲ	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	3階更衣室-Ⅲ	FXYCP36MC
ADH-304-10	3階更衣室-Ⅳ	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	3階更衣室-Ⅳ	FXYCP22MC
ADH-304-11	3階米庫・食品庫	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	3階米庫・食品庫	FXYCP22MC
ADH-304-12	3階食品庫	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	3階食品庫	FXYCP22MC
ADH-304-13	3階備品書庫	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	3階備品書庫	FXYCP22MC

1	空調設備 機器表(16)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（3階防災センター系統）												
ADM-305	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	6.10	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	28.0 kW	31.5 kW	38 A			fan		0.39			RETYP200D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-305-1	3階防災センター	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106	2	3階防災センター	FXYFP140MJ
ADM-305-2	3階当直室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	3階当直室1	FXYKP22C
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階手術ホール系統）												
ADM-401	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	35.10	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	150.0 kW	165.0 kW	186 A			fan		2.82			RETYP500D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-401-1	4階OPホール１	カセット形 2方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.106×2	7	4階OPホール１	FXYOP112MC
ADM-401-2	4階OPホール２	カセット形 2方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.106×2	6	4階OPホール２	FXYOP112MC
ADM-401-3	4階器材庫[OP将来対応]（西側）	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.106	2	4階カンファレンス室	FXYCP71MC
ADM-401-4	4階器材庫[OP将来対応]（東側）	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	4階器材庫	FXYFP80MJ
ADM-401-5	4階OP室10 前室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.046	1	4階OP室10 前室	FXYCP45MC
ADM-401-6	4階OPスタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.053	2	4階OPｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ2	FXYFP45MJ
ADM-401-7	4階OPスタッフステーション1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.046	1	4階OPｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ1	FXYCP28MC
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階手術諸室系統）												
ADM-402	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	9.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		0.74			RETYP450D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-402-1	4階麻酔科医局	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.02	2	4階麻酔科医局	FXYFP45MJ
ADM-402-2	4階前室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.02	1	4階前室2	FXYCP28MC
ADM-402-3	4階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.01	1	4階説明室3	FXYCP22MC
ADM-402-4	4階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.01	1	4階説明室4	FXYCP22MC
ADM-402-5	4階師長室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.01	1	4階師長室2	FXYCP22MC
ADM-402-6	欠番												
ADM-402-7	4階スタッフ更衣室-M1	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.06	2	4階スタッフ更衣室-M1	FXYFP45MJ
ADM-402-8	4階スタッフ更衣室-W1	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.06	2	4階スタッフ更衣室-W1	FXYFP45MJ
ADM-402-9	4階薬品庫	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.02	1	4階薬品庫	FXYCP28MC
ADM-402-10	4階カンファレンス室2	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.06	1	4階カンファレンス室2	FXYFP45MJ
ADM-402-11	4階スタッフ控室2	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.06	2	4階スタッフ控室2	FXYFP45MJ
ADM-402-12	4階麻酔科医局 仮眠	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	4階麻酔科医局 仮眠	FXYKP22C
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階手術BCR前室・操作室系統）												
ADM-403	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	4.70	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	22.4 kW	25.0 kW	30 A			fan		0.37			RETYP224D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-403-1	4階BCR前室	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	2	4階BCR前室	FBXYP45MB
ADM-403-2	4階操作室	カセット形 2方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,350 ㎥/h	― Pa	G3回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.046×2	1	4階操作室	FXYCP90MC
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階ICUベッド系統）												
ADM-404	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	6.10	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	28.0 kW	31.5 kW	38 A			fan		0.39			RETYP280D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-404-1	4階ICU病床	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.135	4	4階ICU病床	FBXYP45MB
ADM-404-2	4階ICU1床室1	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.165	1	4階ICU1床室1	FBXYP71MB
ADM-404-3	4階ICU1床室2（陽陰圧）	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.165	1	4階ICU1床室2(陽陰圧)	FBXYP71MB
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階ICU系統）												
ADM-405	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	11.80	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	50.0 kW	56.0 kW	62 A			fan		0.94			RETYP500D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-405-1	4階ICU 通路	カセット形 4方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,230 ㎥/h	― Pa	G3回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.053	3	4階ICU 通路	FXYFP90MJ
ADM-405-2	4階スタッフステーション4	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa	G3回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.053	2	4階スタッフステーション4	FXYFP28MJ
ADM-405-3	4階作業コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階作業コーナー2	FXYCP22MC
ADM-405-4	4階器材・検査コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	4階器材・検査コーナー2	FXYFP28MJ
ADM-405-5	4階薬剤庫	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階薬剤庫	FXYCP22MC
ADM-405-6	4階ICU医局	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	1	4階ICU医局	FXYCP71MC
ADM-405-7	4階当直室2	カセット形 1方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	390 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階当直室2	FXYKP28C
ADM-405-8	4階当直室1	カセット形 1方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	390 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階当直室1	FXYKP28C
ADM-405-9	4階器材庫3	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	4階器材庫3	FXYFP45MJ

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階HCU諸室系統）												
ADM-406	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	12.00	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	56.0 kW	63.0 kW	73 A			fan		0.99			RETYP560D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-406-1	4階スタッフステーション3	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	4階スタッフステーション2	FXYFP56MJ
ADM-406-2	4階スタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	4階スタッフステーション2	FXYFP56MJ
ADM-406-3	4階作業コーナー1	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階作業コーナー1	FXYCP56MC
ADM-406-4	4階MS コーナー	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階MS コーナー	FXYCP22MC
ADM-406-5	4階器材・検査コーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階器材・検査コーナー1	FXYCP22MC
ADM-406-6	4階説明室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階説明室2	FXYCP22MC
ADM-406-7	4階説明室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階説明室1	FXYCP22MC
ADM-406-8	4階調剤室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	1	4階調剤室	FXYFP28MJ
ADM-406-9	4階師長室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階師長室1	FXYKP22C
ADM-406-10	4階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階カンファレンス室1	FXYCP56MC
ADM-406-11	4階スタッフ控室1	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.053	2	4階スタッフ控室1	FXYFP56MJ
ADM-406-12	4階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	438 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階仮眠室4	FXYKP36C
ADM-406-13	4階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階仮眠室3	FXYKP22C
ADM-406-14	4階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	438 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階仮眠室2	FXYKP36C
ADM-406-15	4階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階仮眠室1	FXYKP22C
ADM-406-16	4階器材庫1	カセット形 2方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	900 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106	1	4階器材庫1	FXYCP90MC
ADM-406-17	4階HCU1床室1（陰圧）	カセット形 1方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.135	1	4階HCU1床室1（陰圧）	FXYKP45C
ADM-406-18	4階HCU1床室2（陰圧）	カセット形 1方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.135	1	4階HCU1床室2（陰圧）	FXYKP45C
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階中材部門系統）												
ADM-408	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	25.10	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	112.0 kW	125.0 kW	143 A			fan		1.95			RETYP1120D8R
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-408-1	4階中材 管理室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階中材 管理室	FXYCP45MC
ADM-408-2	4階洗浄室	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106	4	4階洗浄室	FXYFP140MJ
ADM-408-3	4階組立室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.106	4	4階組立室	FXYFP112MJ
ADM-408-4	4階材料 作成室	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.09	1	4階材料 作成室	FXYKP22C
ADM-408-5	4階既滅菌庫	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa	G4回路、高性能ﾌｨﾙﾀｰ	fan	1φ200V	0.053	5	4階既滅菌庫	FXYFP56MJ
ADM-408-6	4階払出室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階払出室	FXYCP22MC
ADM-408-7	4階スタッフ更衣室-M2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階スタッフ更衣室-M2	FXYCP22MC
ADM-408-8	4階スタッフ更衣室-W2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.046	1	4階スタッフ更衣室-W2	FXYCP22MC
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階ME系統）												
ADM-409	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	6.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	28.0 kW	31.5 kW	38 A			fan		0.41			RXYP280D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-409-1	4階ME室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.106	2	4階ME室	FXYFP112MJ
ADM-409-2	4階ME控室	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	2	4階ME控室	FXYFP56MJ
	室冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階家族控他系統）												
ADM-410	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	6.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	28.0 kW	31.5 kW	38 A			fan		0.41			RXYP280D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADM-410-1	4階家族待合	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	4階家族待合	FXYCP22MC
ADM-410-2	4階廊下1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	4階廊下1	FXYCP36MC
ADM-410-3	4階スタッフ廊下1・2	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	3	4階スタッフ廊下1・2	FXYCP45MC
ADM-410-4	4階スタッフEVホール	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	4階スタッフ EVホール	FXYCP28MC
ADM-410-5	4階救急EVホール	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	4階救急EV ホール	FXYFP28MJ
ADM-410-6	4階廊下2	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 /h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	4階廊下2	FXYFP28MJ
ADM-410-7	4階スタッフ廊下3	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	4階スタッフ廊下3	FXYCP28MC

1	空調設備 機器表(17)	–

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	室内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
	室外冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階電気室3系統）												
ADH-411	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	7.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	33.5 kW	37.5 kW	43 A			fan		0.63		RXYP33SDA8HR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-411-1	4階電気室3	天井埋込ダクト接続形	28.0 kW	31.5 kW	9k1,800 ㎥/h	255 Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.38×2	1	4階前室5	FXYMP280MC
	室内冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（4階電気室3系統）												
ADH-412	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G4回路	comp	3φ200V	7.40	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	33.5 kW	37.5 kW	43 A			fan		0.63		RXYP33SDA8HR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-412-1	4階電気室3	天井埋込ダクト接続形	28.0 kW	31.5 kW	9k1,800 ㎥/h	255 Pa	G4回路	fan	1φ200V	0.38×2	1	4階UPホール	FXYMP280MC
	室内冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階GCU系統）												
ADH-501	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	13.30	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	61.5 kW	69.0 kW	81 A			fan		1.01		REYP61SDHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-501-1	5階GCU	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	4	5階GCU	FXYFP112MJ
ADH-501-2	5階 ファミリー ルーム	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階ファミリー ルーム	FXYFP56MJ
ADH-501-3	5階スタッフ控室3	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	5階スタッフ控室3	FXYFP56MJ
ADH-501-4	5階仮眠室6	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室6	FXYKP22C
ADH-501-5	5階仮眠室7	壁掛形	2.8 kW	3.2 kW	480 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.04	1	5階仮眠室7	FXYAP28MC
ADH-501-6	5階仮眠室8（Dr）	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室8（Dr）	FXYKP22C
ADH-501-7	5階当直室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階当直室2	FXYKP22C
ADH-501-8	5階データ 解析室	カセット形 1方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	390 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階データ 解析室	FXYKP28C
ADH-501-9	5階スタッフ廊下2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	2	5階スタッフ廊下2	FXYCP28MC
	室内冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階NICU部門系統）												
ADH-502	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.90	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		1.00		REYP45SDHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-502-1	5階NICU11,12（将来）	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	2	5階NICU11,12	FBXYP45MB
ADH-502-2	5階NICU1,2,3	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	3	5階NICU1,2,3	FBXYP45MB
ADH-502-3	5階NICU個室（陰圧）	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階NICU個室（陰圧）	FBXYP45MB
ADH-502-4	5階面談室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階面談室	FXYCP22MC
ADH-502-5	5階前室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階前室3	FXYCP22MC
ADH-502-6	5階調乳室3	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階調乳室3	FXYCP28MC
ADH-502-7	5階調剤室3	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階調剤室3	FXYCP56MC
ADH-502-8	5階カンファレンス室（紙作業室）	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階カンファレンス室	FXYCP36MC
ADH-502-9	5階師長室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階師長室3	FXYKP22C
ADH-502-10	5階授乳室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	640 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階授乳室2	FXYCP22MC
ADH-502-11	5階家族控室	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階家族控室	FXYFP56MJ
	室内冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階NICU部門系統）												
ADH-503	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.40	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	40.0 kW	45.0 kW	55 A			fan		0.68		REYP40DA8HR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-503-1	5階NICU	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	1,080~900 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	7	5階NICU	FBXYP56MB
	室内冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階分娩系統）												
ADH-504	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	15.80	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	73.0 kW	82.5 kW	98 A			fan		1.2		REYP73DA8HR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-504-1	5階分娩ホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	3	5階分娩ホール	FXYCP22MC
ADH-504-2	5階スタッフステーション4	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階スタッフステーション4	FXYFP71MJ
ADH-504-3	5階器材庫2	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階器材庫4	FXYFP56MJ
ADH-504-4	5階家族控室1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階家族控室1	FXYFP28MJ
ADH-504-5	5階ハイリスク 分娩室	カセット形 2方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,350 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046×2	2	5階ハイリスク分娩室	FXYCP90MC
ADH-504-6	5階分娩室1	カセット形 1方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階分娩室1	FXYKP71C
ADH-504-7	5階分娩室2	カセット形 1方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階分娩室2	FXYKP71C
ADH-504-8	5階分娩待機室1	カセット形 1方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	750 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階分娩待機室1	FXYKP56C
ADH-504-9	5階分娩待機室2	カセット形 1方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	750 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階分娩待機室2	FXYKP56C
ADH-504-10	5階分娩待機室3	カセット形 1方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	750 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階分娩待機室3	FXYKP56C
ADH-504-11	5階新生児 処置室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階新生児 処置室	FXYCP45MC
ADH-504-12	5階仮眠室5	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室5	FXYKP22C
ADH-504-13	5階調乳室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階調乳室2	FXYCP28MC
ADH-504-14	5階配乳室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	5階配乳室	FXYCP22MC
ADH-504-15	5階スタッフ廊下1	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	2	5階スタッフ廊下1	FXYCP45MC
ADH-504-16	5階救急EV ホール	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	5階救急EV ホール	FXYFP28MJ

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	室外冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階北病棟コア系統）												
ADH-505	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	12.00	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	56.0 kW	63.0 kW	73 A			fan		0.99		RETYP56DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-505-1	5階スタッフステーション3	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	780 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	2	5階スタッフステーション2	FXYFP36MJ
ADH-505-2	5階スタッフステーション3	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	2	5階スタッフステーション2	FXYCP36MC
ADH-505-3	5階オープンカンファレンス2	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	1,320 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	3	3階オープンカンファレンス2	FXYFP71MJ
ADH-505-4	5階カンファレンス室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階カンファレンス室2	FXYCP28MC
ADH-505-5	5階スタッフ控室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階スタッフ控室2	FXYCP28MC
ADH-505-6	5階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	390 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室4	FXYKP22C
ADH-505-7	5階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	390 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室3	FXYKP22C
ADH-505-8	5階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階説明室3	FXYCP22MC
ADH-505-9	5階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階説明室4	FXYCP22MC
ADH-505-10	5階師長室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階師長室2	FXYCP22MC
ADH-505-11	5階MSコーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階MSコーナー2	FXYCP22MC
ADH-505-12	5階作業コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階作業コーナー2	FXYCP22MC
ADH-505-13	5階調剤室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階調剤室2	FXYCP22MC
ADH-505-14	5階観察室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	420 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階観察室	FXYCP22MC
ADH-505-15	5階処置室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	720 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階処置室	FXYCP45MC
ADH-505-16	5階オープンカンファレンス2	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.106	1	3階オープンカンファレンス2	FXYFP140MJ
	室外冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階北病棟廊下他系統）												
ADH-506	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	10.10	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		0.94		RXYP45SDA8HR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-506-1	5階廊下3	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	**0.046**	7	5階廊下3	FXYCP36MC
ADH-506-2	5階一般EV ホール	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階一般EVホール	FXYCP56MC
ADH-506-3	5階スタッフ EVホール	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階スタッフEVホール	FXYCP28MC
ADH-506-4	5階談話コーナー2	カセット形 4方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,230 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	1	5階談話コーナー2	FXYFP90MJ
ADH-506-5	5階プレイルーム	カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	1	5階プレイルーム	FXYFP45MJ
ADH-506-6	5階洗髪室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.09	1	5階洗髪室2	FXYKP22C
	室内冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（5階南病棟コア系統）												
ADH-507	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	12.00	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	56.0 kW	63.0 kW	73 A			fan		0.99		RETYP56DHR	
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-507-1	5階スタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	2	5階スタッフステーション2	FXYFP28MJ
ADH-507-2	5階スタッフステーション2	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.106	1	5階スタッフステーション2	FXYCP71MC
ADH-507-3	5階オープンカンファレンス1	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	1	3階オープンカンファレンス1	FXYFP71MC
ADH-507-4	5階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階カンファレンス室1	FXYCP28MC
ADH-507-5	5階スタッフ控室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階スタッフ控室1	FXYCP28MC
ADH-507-6	5階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室2	FXYKP22C
ADH-507-7	5階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.09	1	5階仮眠室1	FXYKP22C
ADH-507-8	5階沐浴室	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階沐浴室	FXYCP28MC
ADH-507-9	5階新生児室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	1	5階新生児室	FXYFP28MJ
ADH-507-10	5階指導室	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	1	5階指導室	FXYFP28MJ
ADH-507-11	5階授乳室1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.053	1	5階授乳室1	FXYFP28MJ
ADH-507-12	5階調乳室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階調乳室1	FXYCP22MC
ADH-507-13	5階作業コーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階作業コーナー1	FXYCP22MC
ADH-507-14	5階調剤室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階調剤室1	FXYCP22MC
ADH-507-15	5階MSコーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階MSコーナー1	FXYCP22MC
ADH-507-16	5階師長室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階師長室1	FXYCP22MC
ADH-507-17	5階説明室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階説明室1	FXYCP22MC
ADH-507-18	5階説明室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.046	1	5階説明室2	FXYCP22MC
ADH-507-19	5階オープンカンファレンス1	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	– Pa		fan	1φ200V	0.106	1	3階オープンカンファレンス1	FXYFP140MJ

720×500

1	空調設備 機器表(18)	-

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(5階MFICU部門系統)												
ADH-509	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	4.70	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	22.4 kW	25.0 kW	30 A			fan		0.37			REYP22D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-509-1	5階MFICU ホール	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路, 高性能フィルター	fan	1φ200V	0.046	1	5階MFICU ホール	FXYCP36MC
ADH-509-2	5階スタッフステーション1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	G3回路, 高性能フィルター	fan	1φ200V	0.046	1	5階スタッフステーション1	FXYCP22MC
ADH-509-3	5階MFICU 1床室3	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階MFICU 1床室3	FBXYP45MB
ADH-509-4	5階MFICU 1床室2	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階MFICU 1床室2	FBXYP45MB
ADH-509-5	5階MFICU 1床室1	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	5階MFICU 1床室1	FBXYP45MB
ADH-509-6	5階当直室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	5階当直室1	FXYKP22C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(6階リハビリ部門系統)												
ADH-601	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	31.5	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 標準型	145.0 kW	160.0 kW	179 A			fan		2.9			RXYP145D8AHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-601-1	6階理学療法・作業療法室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	14	6階理学療法・作業療法室	FXYFP112MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(6階リハビリ部門系統)												
ADH-602	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	13.3	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	61.5 kW	69.0 kW	81 A			fan		1.01			REYP61SD8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-602-1	6階技師控室	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	3	6階技師控室	FXYFP56MJ
ADH-602-2	6階言語聴覚室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語聴覚室1	FXYCP36MC
ADH-602-3	6階言語聴覚室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語聴覚室2	FXYCP36MC
ADH-602-4	6階言語聴覚室3	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語聴覚室3	FXYCP36MC
ADH-602-5	6階言語聴覚室4	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語聴覚室4	FXYCP45MC
ADH-602-6	6階言語・作業 療法室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語・作業 療法室1	FXYCP28MC
ADH-602-7	6階言語・作業 療法室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語・作業 療法室2	FXYCP28MC
ADH-602-8	6階言語・作業 療法室3	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	6階言語・作業 療法室3	FXYCP36MC
ADH-602-9	6階ADL室	カセット形 2方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,440 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106×2	1	6階ADL室	FXYCP112MC
ADH-602-10	6階図書コーナー	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	— Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	1	6階図書コーナー	FXYFP56MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(6階北病棟コア系統)												
ADH-603	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	15.80	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	73.0 kW	82.5 kW	98 A			fan		1.20			REYP73DDHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-603-1	6階スタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.053	2	6階スタッフステーション2	FXYFP28MJ
ADH-603-2	6階スタッフステーション2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	2	6階スタッフステーション2	FXYCP36MC
ADH-603-3	6階オープンカンファレンス	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.053	2	6階オープンカンファレンス	FXYFP80MJ
ADH-603-4	6階スタッフ控室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階スタッフ控室2	FXYCP28MC
ADH-603-5	6階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.09	1	6階仮眠室4	FXYKP22C
ADH-603-6	6階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.09	1	6階仮眠室3	FXYKP22C
ADH-603-7	6階カンファレンス室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階カンファレンス室2	FXYCP28MC
ADH-603-8	6階処置室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階処置室2	FXYCP36MC
ADH-603-9	6階観察室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階観察室2	FXYCP22MC
ADH-603-10	6階作業コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階作業コーナー2	FXYCP22MC
ADH-603-11	6階講師室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階講師室2	FXYCP22MC
ADH-603-12	6階MSコーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階MSコーナー2	FXYCP22MC
ADH-603-13	6階師長室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階師長室2	FXYCP22MC
ADH-603-14	6階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階説明室3	FXYCP22MC
ADH-603-15	6階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階説明室4	FXYCP22MC
ADH-603-16	6階オープンカンファレンス	カセット形 4方向吹出形	16.0 kW	18.0 kW	1,710 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.106	2	6階オープンカンファレンス	FXYFP160MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(6階北病棟廊下他系統)												
ADH-604	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	10.10	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		0.94			RXYP45D8AHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-604-1	6階廊下2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	7	6階廊下2	FXYCP36MC
ADH-604-2	6階一般EV ホール	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階一般EV ホール	FXYCP45MC
ADH-604-3	6階スタッフ EVホール	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階スタッフ EVホール	FXYCP28MC
ADH-604-4	6階デイルーム2	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.106	1	6階デイルーム2	FXYFP112MJ
ADH-604-5	6階洗髪室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.09	1	6階洗髪室2	FXYKP22C

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(6階南病棟コア系統)												
ADH-605	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	7.2	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	33.5 kW	37.5 kW	43 A			fan		0.64			RXYP33SD8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-605-1	6階スタッフステーション1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.053	2	6階スタッフステーション1	FXYFP28MJ
ADH-605-2	6階スタッフステーション1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	2	6階スタッフステーション1	FXYCP36MC
ADH-605-3	6階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	670 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階カンファレンス室1	FXYCP28MC
ADH-605-4	6階スタッフ控室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階スタッフ控室1	FXYCP28MC
ADH-605-5	6階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.09	1	6階仮眠室2	FXYKP22C
ADH-605-6	6階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.09	1	6階仮眠室1	FXYKP22C
ADH-605-7	6階処置室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.02	1	6階処置室1	FXYCP36MC
ADH-605-8	6階観察室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階観察室2	FXYCP22MC
ADH-605-9	6階作業コーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階作業コーナー1	FXYCP22MC
ADH-605-10	6階講師室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階講師室1	FXYCP22MC
ADH-605-11	6階MSコーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階MSコーナー1	FXYCP22MC
ADH-605-12	6階師長室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階師長室1	FXYCP22MC
ADH-605-13	6階説明室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階説明室1	FXYCP22MC
ADH-605-14	6階説明室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階説明室2	FXYCP22MC
ADH-605-15	欠番												
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(6階南病棟廊下他系統)												
ADH-606	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	7.40	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	33.5 kW	37.5 kW	43 A			fan		0.63			RXYP33SD8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-606-1	6階廊下1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	6	6階廊下1	FXYCP28MC
ADH-606-2	6階談話コーナー1	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.106	1	6階談話コーナー1	FXYFP112MJ
ADH-606-3	6階洗髪室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.09	1	6階洗髪室1	FXYKP22C
ADH-606-4	6階配膳EVホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa		fan	1φ200V	0.046	1	6階配膳EVホール	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(7階事務室他系統)												
ADH-701	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	28.4	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	128.0 kW	145.0 kW	165 A			fan		2.58			REYP128D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧	自然蒸発式加湿器						
ADH-701-1	7階研修室	カセット形 4方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	— Pa	1.2 L/h	fan	1φ200V	0.106	1	7階研修室	FXYFP140MJ
ADH-701-2	7階医療情報管理室	カセット形 4方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,230 ㎥/h	— Pa	0.7 L/h	fan	1φ200V	0.053	2	7階医療情報管理室	FXYFP90MJ
ADH-701-3	7階会議室1	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	— Pa	0.7 L/h	fan	1φ200V	0.053	2	7階会議室1	FXYFP80MJ
ADH-701-4	7階会議室2	カセット形 2方向吹出形	14.0 kW	16.0 kW	1,650 ㎥/h	— Pa	1.8 L/h	fan	1φ200V	0.106×2	1	7階会議室2	FXYCP140MC
ADH-701-5	7階作業室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階作業室	FXYCP22MC
ADH-701-6	7階印刷室	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.106	1	7階印刷室	FXYCP71MC
ADH-701-7	7階事務室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.106	4	7階事務室	FXYFP112MJ
ADH-701-8	7階協議スペース	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階協議スペース	FXYCP28MC
ADH-701-9	7階スタッフ廊下2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	3	7階スタッフ廊下2	FXYCP22MC
ADH-701-10	7階倉庫	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.106	1	7階倉庫	FXYCP71MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(7階院長室他系統)												
ADH-702	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	23.60	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	106.0 kW	118.0 kW	135 A			fan		1.93			REYP106D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧	自然蒸発式加湿器						
ADH-702-1	7階スタッフ廊下2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	2	7階スタッフ廊下2	FXYCP22MC
ADH-702-2	7階医療局長室	カセット形 2方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,360 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046×2	1	7階医療局長室	FXYCP90MC
ADH-702-3	7階事務局長室	カセット形 2方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,360 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046×2	1	7階事務局長室	FXYCP90MC
ADH-702-4	7階院長室	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.053	2	7階院長室	FXYFP71MJ
ADH-702-5	7階応接会議室	天井埋込ダクト接続形	7.1 kW	8.0 kW	昏960 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.35	1	7階応接会議室	FXY 71MC
ADH-702-6	7階医療技術 局長室	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階医療技術 局長室	FXYCP56MC
ADH-702-7	7階副院長室1	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階副院長室1	FXYCP56MC
ADH-702-8	7階副院長室2	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.106	1	7階副院長室2	FXYCP71MC
ADH-702-9	7階秘書室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階秘書室	FXYCP22MC
ADH-702-10	7階看護局管理室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	2	7階看護局管理室	FXYCP45MC
ADH-702-11	7階看護局長室	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.106	1	7階看護局長室	FXYCP71MC
ADH-702-12	7階チーム医療推進室	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	— Pa	0.7 L/h	fan	1φ200V	0.053	2	7階チーム医療推進室	FXYCP71MC
ADH-702-13	7階スタッフEVホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階スタッフEVホール	FXYCP22MC
ADH-702-14	7階一般EVホール	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階一般EVホール	FXYCP56MC
ADH-702-15	7階MRコーナー	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階MRコーナー	FXYCP45MC
ADH-702-16	7階打合せコーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階打合せコーナー2	FXYCP22MC
ADH-702-17	7階打合せコーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	— Pa	— L/h	fan	1φ200V	0.046	1	7階打合せコーナー1	FXYCP22MC

720×500

1	空調設備 機器表(19)	–

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様									付属電動機		台数	据付位置	備考
											電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(7階図書館他系統)														
ADH-703	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	25.1	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	112.0 kW	125.0 kW	143 A				fan			1.95			RETP112D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-703-1	7階カンファレンス室2	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	– Pa	0.7 L/h		fan		1φ200V	0.053	2	7階カンファレンス室2	FXYFP71MJ
ADH-703-2	7階カンファレンス室3	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa	0.6 L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階カンファレンス室3	FXYCP45MC
ADH-703-3	7階カンファレンス室4	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa	0.6 L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階カンファレンス室4	FXYCP45MC
ADH-703-4	7階カンファレンス室5	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa	0.6 L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階カンファレンス室5	FXYCP45MC
ADH-703-5	7階相談室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	0.6 L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階相談室2	FXYCP22MC
ADH-703-6	7階相談室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	0.6 L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階相談室1	FXYCP22MC
ADH-703-7	7階図書室	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	– Pa	– L/h		fan		1φ200V	0.053	4	7階図書室	FXYFP71MJ
ADH-703-8	7階ラウンジ	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	– Pa	– L/h		fan		1φ200V	0.106	3	7階ラウンジ	FXYFP112MJ
ADH-703-9	7階ラウンジ 廊下部	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa	– L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階ラウンジ 廊下部	FXYCP22MC
ADH-703-10	7階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa	0.6 L/h		fan		1φ200V	0.046	2	7階カンファレンス室1	FXYCP45MC
ADH-703-11	7階キャンサーボード室	カセット形 2方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	840 ㎥/h	– Pa	1.0 L/h		fan		1φ200V	0.106	2	7階キャンサーボード室	FXYCP71MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(7階仮眠室系統)														
ADH-704	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	6.10	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	28.0 kW	31.5 kW	38 A				fan			0.39			RETP28D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-704-1	7階仮眠室9	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室9	FXYKP22C
ADH-704-2	7階仮眠室10	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室10	FXYKP22C
ADH-704-3	7階仮眠室7	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室7	FXYKP22C
ADH-704-4	7階仮眠室8	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室8	FXYKP22C
ADH-704-5	7階仮眠室6	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室6	FXYKP22C
ADH-704-6	7階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室4	FXYKP22C
ADH-704-7	7階仮眠室5	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室5	FXYKP22C
ADH-704-8	7階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室3	FXYKP22C
ADH-704-9	7階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室1	FXYKP22C
ADH-704-10	7階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	7階仮眠室2	FXYKP22C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(7階医局系統)														
ADH-705	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				G2回路 comp		3φ200V	23.6	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	106.0 kW	118.0 kW	135 A				fan			1.93			RETP106D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧	自然蒸発式加湿器								
ADH-705-1	7階男性仮眠室	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	– Pa	– L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階男性仮眠室	FXYCP56MC
ADH-705-2	7階女性仮眠室	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa	– L/h		fan		1φ200V	0.046	1	7階女性仮眠室	FXYCP36MC
ADH-705-3	7階男性更衣室	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	0.7 L/h	人感センサ-付	fan		1φ200V	0.053	3	7階男性更衣室	FXYFP56D
ADH-705-4	7階女性更衣室	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	– Pa	– L/h	人感センサ-付	fan		1φ200V	0.053	2	7階女性更衣室	FXYFP36D
ADH-705-5	7階医局 東エリア	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	– L/h	人感センサ-付	fan		1φ200V	0.053	15	7階医局 東エリア	FXYFP56D
ADH-705-6	7階秘書コーナー	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	– Pa	– L/h		fan		1φ200V	0.053	1	7階秘書コーナー	FXYFP36MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(7階医局・研修医室系統)														
ADH-706	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	27.3	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 標準型	122.0 kW	140.0 kW	153 A				fan			2.62			RETP122D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-706-1	7階医局 西エリア	カセット形 4方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	810 ㎥/h	– Pa	人感センサ-付		fan		1φ200V	0.053	15	7階医局 西エリア	FXYFP56D
ADH-706-2	7階研修医室	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.106	3	7階研修医室	FXYFP112MJ
ADH-706-3	7階研修事務	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	7階研修事務	FXYCP22MC
ADH-706-4	7階研修医控室	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	7階研修医控室	FXYCP36MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(8階北病棟コア系統)														
ADH-801	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	15.80	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	73.0 kW	82.5 kW	98 A				fan			1.20			RETP73D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-801-1	8階スタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.053	2	8階スタッフステーション2	FXYFP28MJ
ADH-801-2	8階スタッフステーション2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	2	8階スタッフステーション2	FXYCP36MC
ADH-801-3	8階オープン カンファレンス	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.053	6	8階オープンカンファレンス	FXYFP90MJ
ADH-801-4	8階スタッフ控室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階スタッフ控室2	FXYCP28MC
ADH-801-5	8階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	8階仮眠室4	FXYKP22C
ADH-801-6	8階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	8階仮眠室3	FXYKP22C
ADH-801-7	8階カンファレンス室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階カンファレンス室2	FXYCP28MC
ADH-801-8	8階処置室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階処置室2	FXYCP36MC
ADH-801-9	8階観察室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階観察室2	FXYCP22MC
ADH-801-10	8階作業コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階作業コーナー2	FXYCP22MC
ADH-801-11	8階調剤室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階調剤室2	FXYCP22MC
ADH-801-12	8階MSコーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階MSコーナー2	FXYCP22MC
ADH-801-13	8階師長室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階師長室2	FXYCP22MC
ADH-801-14	8階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階説明室3	FXYCP22MC
ADH-801-15	8階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階説明室4	FXYCP22MC
ADH-801-16	8階オープンカンファレンス	カセット形 4方向吹出形	16.0 kW	18.0 kW	1,710 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.106	1	8階オープンカンファレンス	FXYFP160MJ

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様									付属電動機		台数	据付位置	備考
											電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(8階北病棟廊下他系統)														
ADH-802	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	10.10	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A				fan			0.94			RXYP45D0AHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-802-1	8階廊下2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	7	8階廊下2	FXYCP36MC
ADH-802-2	8階一般EVホール	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階一般EVホール	FXYCP45MC
ADH-802-3	8階スタッフEVホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階スタッフEVホール	FXYCP22MC
ADH-802-4	8階談話コーナー2	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.106	1	8階デイルームA2	FXYFP112MJ
ADH-802-5	8階洗髪室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	8階洗髪室2	FXYKP22C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(8階南病棟廊下他系統)														
ADH-803	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	7.20	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	33.5 kW	37.5 kW	43 A				fan			0.62			RETP33SDHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-803-1	8階スタッフステーション1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.053	2	8階スタッフステーション1	FXYFP28MJ
ADH-803-2	8階スタッフステーション1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	2	8階スタッフステーション1	FXYCP36MC
ADH-803-3	8階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階カンファレンス室1	FXYCP28MC
ADH-803-4	8階スタッフ控室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階スタッフ控室1	FXYCP28MC
ADH-803-5	8階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	8階仮眠室2	FXYKP22C
ADH-803-6	8階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	8階仮眠室1	FXYKP22C
ADH-803-7	8階処置室1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階処置室1	FXYCP36MC
ADH-803-8	8階観察室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階観察室1	FXYCP22MC
ADH-803-9	8階作業コーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階作業コーナー1	FXYCP22MC
ADH-803-10	8階調剤室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階調剤室1	FXYCP22MC
ADH-803-11	8階MSコーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階MSコーナー1	FXYCP22MC
ADH-803-12	8階師長室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階師長室1	FXYCP22MC
ADH-803-13	8階説明室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階説明室1	FXYCP22MC
ADH-803-14	8階説明室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	8階説明室2	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(9階北病棟コア系統)														
ADH-901	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	15.80	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	73.0 kW	82.5 kW	98 A				fan			1.20			RETP73D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-901-1	9階スタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.053	2	9階スタッフステーション2	FXYFP28MJ
ADH-901-2	9階スタッフステーション2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	2	9階スタッフステーション2	FXYCP36MC
ADH-901-3	9階オープンカンファレンス	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.053	2	9階オープンカンファレンス	FXYFP90MJ
ADH-901-4	9階スタッフ控室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階スタッフ控室2	FXYCP28MC
ADH-901-5	9階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	9階仮眠室4	FXYKP22C
ADH-901-6	9階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	9階仮眠室3	FXYKP22C
ADH-901-7	9階カンファレンス室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.02	1	9階カンファレンス室2	FXYCP28MC
ADH-901-8	9階処置室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階処置室2	FXYCP36MC
ADH-901-9	9階観察室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階観察室2	FXYCP22MC
ADH-901-10	9階作業コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階作業コーナー2	FXYCP22MC
ADH-901-11	9階調剤室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階調剤室2	FXYCP22MC
ADH-901-12	9階MSコーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階MSコーナー2	FXYCP22MC
ADH-901-13	9階師長室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階師長室2	FXYCP22MC
ADH-901-14	9階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階説明室3	FXYCP22MC
ADH-901-15	9階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階説明室4	FXYCP22MC
ADH-901-16	9階オープンカンファレンス	カセット形 4方向吹出形	16.0 kW	18.0 kW	1,710 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.106	1	9階オープンカンファレンス	FXYFP160MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機														
	(9階北病棟コア系統)														
ADH-902	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値				comp		3φ200V	11.8	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	50.0 kW	56.0 kW	62 A				fan			0.94			RETP50D0HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧									
ADH-902-1	9階廊下2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	7	9階廊下2	FXYCP36MC
ADH-902-2	9階一般EVホール	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階一般EVホール	FXYCP45MC
ADH-902-3	9階スタッフEVホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階スタッフEVホール	FXYCP22MC
ADH-902-4	9階眼科診察室	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階眼科診察室	FXYCP45MC
ADH-902-5	9階耳鼻いんこう科 診察室	カセット形 2方向吹出形	5.6 kW	6.3 kW	780 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.046	1	9階耳鼻いんこう科 診察室	FXYCP56MC
ADH-902-6	9階談話コーナー2	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.106	1	9階談話コーナー2	FXYFP112MJ
ADH-902-7	9階洗髪室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	– Pa			fan		1φ200V	0.09	1	9階洗髪室2	FXYKP22C

720×500

1 | 空調設備 機器表(20) | －

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（9階南病棟コア系統）												
ADH-903	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	7.20	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	33.5 kW	37.5 kW	43 A			fan		0.62			REYP33D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-903-1	9階スタッフステーション1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	2	9階スタッフステーション1	FXFYP28MJ
ADH-903-2	9階スタッフステーション1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	9階スタッフステーション1	FXYCP36MC
ADH-903-3	9階カンファレンス室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階カンファレンス室1	FXYCP28MC
ADH-903-4	9階スタッフ控室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階スタッフ控室1	FXYCP28MC
ADH-903-5	9階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	9階仮眠室2	FXYKP22C
ADH-903-6	9階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	9階仮眠室1	FXYKP22C
ADH-903-7	9階処置室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階処置室1	FXYCP22MC
ADH-903-8	9階内診室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階内診室	FXYCP22MC
ADH-903-9	9階観察室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階観察室1	FXYCP22MC
ADH-903-10	9階作業コーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階作業コーナー1	FXYCP22MC
ADH-903-11	9階調剤室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階調剤室1	FXYCP22MC
ADH-903-12	9階MSコーナー1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階MSコーナー1	FXYCP22MC
ADH-903-13	9階師長室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階師長室1	FXYCP22MC
ADH-903-14	9階説明室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階説明室1	FXYCP22MC
ADH-903-15	9階説明室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	9階説明室2	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（9階南病棟廊下他系統）												
ADH-904	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.90	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		1.00			REYP45D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-904-1	9階廊下1	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	7	9階廊下1	FXYCP36MC
ADH-904-2	9階培養室	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080～900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	9階培養室	FBXYP45MB
ADH-904-3	9階採卵室・回復室	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080～900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	9階採卵室・回復室	FBXYP45MB
ADH-904-4	9階談話コーナー1	カセット形 4方向吹出形	11.2 kW	12.5 kW	1,410 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.106	1	9階談話コーナー1	FXFYP112MJ
ADH-904-5	9階洗髪室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	9階洗髪室1	FXYKP22C
ADH-904-6	9階配膳EVホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	1	9階配膳EVホール	FXYCP22MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（10階北病棟コア系統）												
ADH-1001	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	15.8	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	73.0 kW	82.5 kW	98 A			fan		1.20			REYP73D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-1001-1	10階スタッフステーション4	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	2	10階スタッフステーション4	FXFYP28MJ
ADH-1001-2	10階スタッフステーション4	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	2	10階スタッフステーション4	FXYCP36MC
ADH-1001-3	10階オープンカンファレンス	カセット形 4方向吹出形	8.0 kW	9.0 kW	1,110 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	2	10階オープンカンファレンス	FXFYP80MJ
ADH-1001-4	欠番												
ADH-1001-5	10階スタッフ控室2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階スタッフ控室2	FXYCP28MC
ADH-1001-6	10階仮眠室4	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	10階仮眠室4	FXYKP22C
ADH-1001-7	10階仮眠室3	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	10階仮眠室3	FXYKP22C
ADH-1001-8	10階処置室2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階処置室2	FXYCP36MC
ADH-1001-9	10階観察室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階観察室	FXYCP22MC
ADH-1001-10	10階作業コーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階作業コーナー2	FXYCP22MC
ADH-1001-11	10階調剤室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階調剤室2	FXYCP22MC
ADH-1001-12	10階MSコーナー2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階MSコーナー2	FXYCP22MC
ADH-1001-13	10階師長室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階師長室2	FXYCP22MC
ADH-1001-14	10階説明室3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階説明室3	FXYCP22MC
ADH-1001-15	10階説明室4	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階説明室4	FXYCP22MC
ADH-1001-16	10階スタッフステーション3	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階スタッフステーション3	FXYCP22MC
ADH-1001-17	10階カンファレンス2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階カンファレンス2	FXYCP28MC
ADH-1001-18	10階器材ホール北・南	カセット形 2方向吹出形	16.0 kW	18.0 kW	1,170 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.106	2	10階器材ホール北・南	FXFYP160MJ
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（10階北病棟廊下他系統）												
ADH-1002	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	10.10	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		0.94			RXYP45D8AHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-1002-1	10階廊下2	カセット形 2方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	7	10階廊下2	FXYCP36MC
ADH-1002-2	10階談話コーナー	カセット形 4方向吹出形	3.6 kW	4.0 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	2	10階談話コーナー	FXFYP36MJ
ADH-1002-3	10階洗髪室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	10階洗髪室2	FXYKP22C
ADH-1002-4	10階配膳EVホール	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階配膳EVホール	FXYCP22MC

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（10階南病棟コア系統）												
ADH-1003	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	6.1	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	28.0 kW	31.5 kW	38 A			fan		0.39			REYP28D8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-1003-1	欠番												
ADH-1003-2	欠番												
ADH-1003-3	10階スタッフ控室1	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階スタッフ控室1	FXYCP28MC
ADH-1003-4	10階仮眠室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	10階仮眠室2	FXYKP22C
ADH-1003-5	10階仮眠室1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.09	1	10階仮眠室1	FXYKP22C
ADH-1003-6	欠番												
ADH-1003-7	欠番												
ADH-1003-8	10階ボランティア室	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階ボランティア室	FXYCP22C
ADH-1003-9	10階説明室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階説明室1	FXYCP22C
ADH-1003-10	10階調剤室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階調剤室1	FXYCP22C
ADH-1003-11	欠番												
ADH-1003-12	10階説明室2	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階説明室2	FXYCP22C
ADH-1003-13	10階師長室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階師長室1	FXYCP22C
ADH-1003-14	10階処置室1	カセット形 2方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	540 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階処置室1	FXYCP22C
ADH-1003-15	10階カンファレンス室1	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	10階カンファレンス室1	FXYFP28MJ
ADH-1003-16	10階スタッフステーション2	カセット形 4方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	690 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.053	1	10階スタッフステーション2	FXYFP28MJ
ADH-1003-17	10階スタッフステーション2	カセット形 2方向吹出形	2.8 kW	3.2 kW	570 ㎥/h	― Pa		fan	1φ200V	0.046	1	10階スタッフステーション2	FXYCP28MC
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	（11階病棟廊下他系統）												
ADH-1102	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	17.9	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	77.5 kW	90 kW	98 A			fan		1.57			RXYP77SD8HR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-1102-1	11階廊下1	カセット形 2方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	630 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.046	4	11階廊下1	FXYCP45MC
ADH-1102-2	11階談話コーナー	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.053	2	11階談話コーナー	FXFYP56MJ
ADH-1102-3	11階廊下2	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080～900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	11	11階廊下2	FBXYP45MB
ADH-1102-4	11階デイコーナー1	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080～900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階デイコーナー1	FBXYP71MB
ADH-1102-5	11階デイコーナー2	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080～900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階デイコーナー2	FBXYP71MB
ADH-1102-6	11階洗髪室1	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080～900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階洗髪室	FBXYP45MB
ADH-1102-7	11階洗髪室2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	11洗髪室2	FXYKP22C

空

7 － 20

空調設備 機器表(20)

NO. 0 － 140174 － A

1	空調設備 機器表(21)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様							付属電動機		台数	据付位置	備考
									電源	容量 kW			
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(11階無菌病棟系統)												
ADH-1103	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	9.90	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	45.0 kW	50.0 kW	55 A			fan		1.00			REYP45DDHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-1103-1	11階無菌 1床室A (1109)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室A (1109)	FBXYP45MB
ADH-1103-2	11階無菌 1床室A (1110)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室A (1110)	FBXYP45MB
ADH-1103-3	11階無菌 1床室B (1111)	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.165	1	11階無菌 1床室B (1111)	FBXYP45MB
ADH-1103-4	欠番												
ADH-1103-5	欠番												
ADH-1103-6	11階無菌 1床室C (1114)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室C (1114)	FBXYP45MB
ADH-1103-7	11階無菌 1床室D (1115)	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.165	1	11階無菌 1床室D (1115)	FBXYP71MB
ADH-1103-8	11階無菌 1床室C (1116)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室C (1116)	FBXYP45MB
ADH-1103-9	11階無菌 1床室E (1117)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1117)	FBXYP56MB
ADH-1103-10	11階無菌 1床室E (1118)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1118)	FBXYP56MB
ADH-1003-11	11階面会廊下1	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	11階面会廊下1	FXYKP22C
ADH-1003-12	11階面会廊下2	カセット形 1方向吹出形	2.2 kW	2.5 kW	342 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.09	1	11階面会廊下2	FXYKP22C
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(11階無菌病棟系統)												
ADH-1104	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値		G3回路	comp	3φ200V	12.00	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
		冷暖フリー 高効率型	56.0 kW	63.0 kW	73 A			fan		0.99			REYP56DDHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADH-1104-1	11階無菌 1床室E (1119)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1119)	FBXYP56MB
ADH-1104-2	11階無菌 1床室E (1120)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1120)	FBXYP56MB
ADH-1104-3	11階無菌 1床室B (1121)	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.165	1	11階無菌 1床室B (1121)	FBXYP45MB
ADH-1104-4	11階無菌 1床室A (1122)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室A (1122)	FBXYP45MB
ADH-1104-5	11階無菌 1床室A (1123)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室A (1123)	FBXYP45MB
ADH-1104-6	11階無菌 1床室A (1124)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室A (1124)	FBXYP45MB
ADH-1104-7	11階無菌 1床室A (1125)	クリーンエアコン カセット形	4.5 kW	5.0 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室A (1125)	FBXYP45MB
ADH-1104-8	11階無菌 1床室B (1126)	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.165	1	11階無菌 1床室B (1126)	FBXYP56MB
ADH-1104-9	11階無菌 1床室E (1127)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1127)	FBXYP56MB
ADH-1104-10	11階無菌 1床室E (1128)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1128)	FBXYP56MB
ADH-1104-11	11階無菌 1床室E (1129)	クリーンエアコン カセット形	5.6 kW	6.3 kW	1,080~900 ㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.135	1	11階無菌 1床室E (1129)	FBXYP71MB
ADH-1104-12	11階無菌 1床室E (1130)	クリーンエアコン カセット形	7.1 kW	8.0 kW	1,350~1,050㎥/h	― Pa	G3回路	fan	1φ200V	0.165	1	11階無菌 1床室E (1130)	FBXYP71MB
	空冷式マルチパッケージ形空気調和機												
	(2階中央更衣室(女子)系統)												
ADHO-201	屋外機	形式	冷房能力	暖房能力	基準電流値			comp	3φ200V	23.70	1	外来棟3階屋上	ダイキン工業株式会社
		冷暖切替 高効率型	106.0 kW	118.0 kW	141 A			fan		1.94			RXYP106DDAHR
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧							
ADHO-201-1	中央更衣室 (女性)・パウダーコーナー	カセット形 4方向吹出形	7.1 kW	8.0 kW	960 ㎥/h	― Pa	人感センサー付	fan	1φ200V	0.053	10	外来棟3階中央更衣室 (女性)	FXYFP71D
		カセット形 4方向吹出形	9.0 kW	10.0 kW	1,230 ㎥/h	― Pa	人感センサー付	fan	1φ200V	0.053	1	外来棟3階ユニフォーム置場	FXYFP90D
		カセット形 4方向吹出形	4.5 kW	5.0 kW	780 ㎥/h	― Pa	人感センサー付	fan	1φ200V	0.053	1	外来棟3階パウダールーム	FXYFP45D

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機		台数	据付位置	備考
			電源	容量 kW			

1	空調設備 機器表(22)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	パッケージ形空気調和機	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版					
		電源周波数　60 Hz					
		形式　空冷式パッケージ空気調和機（外気温−10℃にて冷房可能機種）					
		屋内機形式は特記による					
		能力表示　冷房能力及び暖房能力は JIS B 8616（店舗用エアコン）、JIS B 8616（設備用エアコン）による					
		冷媒　R410AまたはR32					
		電源　屋内機並びに屋外機への電源送りは電気設備工事とし、屋内機−屋外機間の渡り電気配線					
		及び制御回路（リモコン含む）は配管、配線共本工事とする					
		屋内機　風量は強運転時，静圧は機外静圧					
		フィルター　屋内機にはロングライフフィルター（洗浄再生可能型）を標準で具備する					
		付属品　屋外機(ACPB以外)　スプリング防振架台（仕様：固有振動数4.0Hz以下），防雪ネット（トランク形					
		室外機は除く）					
		屋外機(ACPB,ACRB)　防振ゴム，コンクリートブロック架台，転倒防止ワイヤー，					
		鋼製平架台（溶融亜鉛めっき，H=300），風向調整板					
		屋内機　リモコンスイッチ，ドレンポンプ機能（床置形以外）。					
		防振スプリング基礎（床置形），防振吊金具及び防振ゴム（天井隠蔽形、天井カセット形）					
		その他標準付属品					
		特記事項					
		共通仕様　1. 瞬停対策　瞬時電圧低下や瞬時停電においても自動復帰すること					
		停電対策　停電時においても復電後自動復帰すること					
		2. 機器表内の電気容量、風量は全て参考値とする					
		3. 製造者が定める基準の安全装置のほか、下記の保護装置を設けること					
		1) 屋外ユニット側から屋内ユニットを試運転する回路					
		2) 除霜時、屋内ユニット冷風防止回路					
		4. 非常用発電機負荷については、以下の区分とする					
		G2回路：発電機電源（BCP）の系統					
		G3,4回路：発電機電源に余裕がある場合に運転する系統（順次投入）					
		屋外機　1. 屋外機のインバーターは高調波対策として、アクティブフィルター＋DCL付とする					
		2. 各屋外機ごとに、冷媒配管系統ごとの必要冷媒充填量を明記すること					
		3. 重塩害仕様とする					
		4. 外部信号の入力による送風機運転を行う「ファン強制運転」接点対応を行うこと（防雪モード対応，トランク					
		形室外機以外）					
		5. 架台は溶融亜鉛めっき塗装とすること					
		屋内機　1. 表中備考欄に「高性能フィルター」と記載があるものは具備すること					
		2. ロングライフフィルターは実装し，高性能フィルターを実装する屋内機は表中に記載。					
		3. リモコンスイッチは、屋内機１台当り１個とする					
		4. 集中コントローラー必要個数及び仕様は、協議により決定したものを設置する。					
		集中コントローラー機器仕様については、別図（空15−1図，空15−2図）参照とする。					
		5. ロングライフフィルターの予備品は1部門若しくは１フロア分とし，高性能フィルターの予備					
		品は100%とする					
AGP-101	欠番						
AGP-102	欠番						
AGP-103	欠番						
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（1階警備室(西)系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-104	屋外機	屋外機　3.6 kW　4.2 kW　9.8 A　屋外機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	1階屋外	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 無給水加湿器 / 屋外機fan	1φ100V	0.023			S36UTRXS-W(E2)
AGP-104-1	1階警備室(西)	壁掛形　3.6 kW　4.2 kW　−　L/h　屋内機fan	1φ100V	0.028	1	1階警備室(西)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（1階風除室1系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-105	屋外機	店舗用エアコン　屋外機　4.5 kW　5.0 kW　9.9 A　屋外機一括電源供給 comp	1φ100V	0.85	1	2階屋外	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 屋外機fan	1φ100V	0.064			SZRG40BBT(H)
AGP-105-1	1階風除室(西)	カセット形 2方向　4.5 kW　5.0 kW　630 ㎥/h　屋内機fan	1φ100V	0.053	1	1階風除室(西)	
AGP-106	欠番						
AGP-107	欠番						
AGP-108	欠番						
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（2階理容室系統）	**形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値**					
AGP-201	**屋外機**	**店舗用エアコン　屋外機　3.6 kW　4.0 kW　9.8 A　屋外機一括電源供給 comp**	3φ200V	**0.59**	**1**	**2階ベランダ**	ダイキン工業株式会社
	屋内機	**形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 機外静圧 / 屋外機fan**	3φ200V	**0.064**			SZRG50BBT(H)
AGP-201-1	**2階理容室**	**カセット形 2方向　3.6 kW　4.0 kW　630 ㎥/h　−　Pa　屋内機fan**	3φ200V	**0.046**	**1**	**2階理容室**	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（2階AT単系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-202	屋外機	店舗用エアコン　屋外機　3.6 kW　4.0 kW　9.8 A　屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	2階ベランダ	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.064			SZRG40BBT(H)
AGP-202-1	2階ATM	カセット形 2方向　3.6 kW　4.0 kW　630 ㎥/h　−　Pa　G4回路　屋内機fan	3φ200V	0.046	1	2階ATM	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（2階サーバー室系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-203	屋外機	店舗用エアコン　屋外機　3.6 kW　4.0 kW　10.0 A　屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	2	3階ベランダ	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / G2回路 / 屋外機fan	3φ200V	0.064			SZRH40BBT(H)
AGP-203-1	2階サーバー室	天井吊形　3.6 kW　4.0 kW　690 ㎥/h　−　Pa　屋内機fan	3φ200V	0.06	2	2階放射線操作室2	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（2階美容室系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-204	屋外機	店舗用エアコン　屋外機　3.6 kW　4.0 kW　9.8 A　屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	2階ベランダ	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / G2回路 / 屋外機fan	3φ200V	0.064			SZRG40BBT(H)
AGP-204-1	2階美容室	カセット形 2方向　3.6 kW　4.0 kW　630 ㎥/h　−　Pa　屋内機fan	3φ200V	0.046	1	2階美容室	
	恒温恒湿パッケージ形空気調和機						
	（2階PET室1系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-205	屋外機	恒温恒湿用エアコン　屋外機　22.4 kW　−　kW　27.1 A　comp	3φ200V	5.00	1	4階屋外機置場45	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / G4回路 / 屋外機fan	3φ200V	0.39			SWMP224KXHR
AGP-205-1	2階PET室1	床置ダクト接続形　22.4 kW　−　kW　4,320 ㎥/h　−　Pa　屋内機fan	3φ200V	0.76	1	2階PET室1	
	恒温恒湿パッケージ形空気調和機						
	（2階PET室2(将来用)系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-206	屋外機（将来予定機器）	恒温恒湿用エアコン　屋外機　22.4 kW　−　kW　27.1 A　comp	3φ200V	5.00	1	4階屋外機置場46	将来用機器
	屋内機（将来予定機器）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.39			-
AGP-206-1	2階PET室2(将来用)	床置ダクト接続形　22.4 kW　−　kW　4,320 ㎥/h　−　Pa　屋内機fan	3φ200V	0.76	1	2階PET室2(将来用)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（2階放射線治療室1系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-207	屋外機	店舗用エアコン　屋外機　20.0 kW　22.4 kW　35.0 A　comp	3φ200V	4.61	1	2階ベランダ	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / G4回路 / 屋外機fan	3φ200V	0.2+0.2			SZZM224G5(H)
AGP-207-1	2階放射線治療室1	天井埋込ダクト接続形　20.0 kW　22.4 kW　3,840 ㎥/h　−　Pa　屋内機fan	1φ200V	0.18+0.18	1	2階放射線治療室1	
AGP-3U201	欠番						
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（3階MDF・通信キャリア室系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-301	屋外機	店舗用エアコン　屋外機　10.0 kW　−　kW　22.1 A　64回路 屋外第一冷電源供給 comp	3φ200V	1.95	2	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 屋外機fan	3φ200V	0.21			SZRM112BB(H)
AGP-301-1	3階MDF・通信キャリア室	冷房専用 天吊ダクト形　10.0 kW　−　kW　1,620 ㎥/h　空調負荷の100%×2台 屋内機fan	3φ200V	0.30	2	3階待合.3階空調機室4	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（3階UPS室系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-302	屋外機	設備用エアコン　屋外機　40.0 kW　−　kW　57.9 A　G2回路　comp	3φ200V	10.50	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98			SZVCP45006HR
AGP-302-1	3階UPS室	冷房専用 床置形　40.0 kW　−　kW　7,200 ㎥/h　210 Pa　G2回路 空調負荷の220% 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	3階UPS室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（3階UPS室系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-303	屋外機	設備用エアコン　屋外機　40.0 kW　−　kW　57.9 A　G2回路　comp	3φ200V	10.50	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98			SZVCP45006HR
AGP-303-1	3階UPS室	冷房専用 床置形　40.0 kW　−　kW　7,200 ㎥/h　210 Pa　G2回路 空調負荷の220% 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	3階UPS室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（3階電気室2系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-304	屋外機	設備用エアコン　屋外機　50.0 kW　−　kW　65.2 A　G2回路　comp	3φ200V	14.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.82			SZVCP56006HR
AGP-304-1	3階電気室2	冷房専用 床置ダクト形　50.0 kW　−　kW　9,900 ㎥/h　188 Pa　G2回路 空調負荷の100% 屋内機fan	3φ200V	3.70	1	3階電気室2	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	（3階電気室2系統）	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-305	屋外機	設備用エアコン　屋外機　50.0 kW　−　kW　65.2 A　G2回路　comp	3φ200V	14.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.82			SZVCP56006HR
AGP-305-1	3階電気室2	冷房専用 床置ダクト形　50.0 kW　−　kW　9,900 ㎥/h　188 Pa　G2回路 空調負荷の100% 屋内機fan	3φ200V	3.70	1	3階電気室2	
AGP-306	欠番						

720×500

1	空調設備 機器表(23)	–

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(3階特高電気室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-307	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 50.0 kW / – kW / 65.2 A / G2回路 comp	3φ200V	14.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.82		SZVCP560K6R	
AGP-307-1	3階特高電気室	冷房専用 床置ダクト形 / 50.0 kW / – kW / 9,900 ㎥/h / 188 Pa / G2回路, 空調負荷の90% 屋内機fan	3φ200V	3.70	1	3階特高電気室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(3階特高電気室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-308	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 50.0 kW / – kW / 65.2 A / G2回路 comp	3φ200V	14.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.82		SZVCP560K6R	
AGP-308-1	3階特高電気室	冷房専用 床置ダクト形 / 50.0 kW / – kW / 9,900 ㎥/h / 188 Pa / G2回路, 空調負荷の90% 屋内機fan	3φ200V	3.70	1	3階特高電気室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(3階特高電気室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-309	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 50.0 kW / – kW / 65.2 A / G2回路 comp	3φ200V	14.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.82		SZVCP560K6R	
AGP-309-1	3階特高電気室	冷房専用 床置ダクト形 / 50.0 kW / – kW / 9,900 ㎥/h / 188 Pa / G2回路, 空調負荷の90% 屋内機fan	3φ200V	3.70	1	3階特高電気室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(3階特高電気室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-310	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 50.0 kW / – kW / 65.2 A / G2回路 comp	3φ200V	14.40	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.82		SZVCP560K6R	
AGP-310-1	3階特高電気室	冷房専用 床置ダクト形 / 50.0 kW / – kW / 9,900 ㎥/h / 188 Pa / G2回路, 空調負荷の90% 屋内機fan	3φ200V	3.70	1	3階特高電気室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(4階CPU室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-401	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 5.6 kW / – kW / 10.3 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.18	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRM63B8T (H)	
AGP-401-1	4階CPU室	冷房専用 天吊ダクト形 / 5.6 kW / – kW / 900 ㎥/h / – Pa / 空調負荷の60% 屋内機fan	3φ200V	0.23	1	4階ＯＰホール1	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(4階CPU室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-402	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 5.6 kW / – kW / 10.3 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.18	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRM63B8T (H)	
AGP-402-1	4階CPU室	冷房専用 天吊ダクト形 / 5.6 kW / – kW / 900 ㎥/h / – Pa / 空調負荷の60% 屋内機fan	3φ200V	0.23	1	4階ＯＰホール1	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(4階透析機械室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-403	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 10.0 kW / 11.2 kW / 21.4 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.211		SZRG112B8 (H)	
AGP-403-1	4階透析機械室	カセット形 2方向 / 10.0 kW / 11.2 kW / 屋内機fan	3φ200V	0.096	1	4階透析機械室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(4階RO水機械室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-404	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 3.6 kW / 4.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	4階屋外機置場46	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG140B8T (H)	
AGP-404-1	4階RO水 機械室	カセット形 2方向 / 3.6 kW / 4.0 kW / 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	4階RO水 機械室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(4階電気室1系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-405	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 40.0 kW / – kW / 57.9 A / G3回路 comp	3φ200V	10.50	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98		SZVCP450K6R	
AGP-405-1	4階電気室1	冷房専用 床置ダクト形 / 40.0 kW / – kW / 7,200 ㎥/h / 210 Pa / G3回路, 空調負荷の100% 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	4階電気室1	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(4階電気室1系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-406	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 40.0 kW / – kW / 57.9 A / G3回路 comp	3φ200V	10.50	1	4階屋外機置場42	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98		SZVCP450K6R	
AGP-406-1	4階電気室1	冷房専用 床置ダクト形 / 40.0 kW / – kW / 7,200 ㎥/h / 210 Pa / G3回路, 空調負荷の100% 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	4階電気室1	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(6階8床室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-601	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 7.1 kW / 8.0 kW / 10.0 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.7	3	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZR280B8T (H)	
AGP-601-1	6階8床室	カセット形 4方向 / 7.1 kW / 8.0 kW / 屋内機fan	3φ200V	0.053	3	6階8床室 (603)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(6階8床室SS系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-602	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 10.0 kW / 11.2 kW / 22.0 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.211		SZRC112B8 (H)	
AGP-602-1	6階8床室SS	カセット形 4方向 / 10.0 kW / 11.2 kW / 屋内機fan	3φ200V	0.106	1	6階8床室SS	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(7階サーバー室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-701	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 40.0 kW / – kW / 57.9 A / G3回路 comp	3φ200V	10.50	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98		SZVCP450K6R	
AGP-701-1	7階サーバー室	冷房専用 床置形 / 40.0 kW / – kW / 7,200 ㎥/h / 210 Pa / G3回路 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	7階サーバー室	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(7階サーバー室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-702	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 40.0 kW / – kW / 57.9 A / G3回路 comp	3φ200V	10.50	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98		SZVCP450K6R	
AGP-702-1	7階サーバー室	冷房専用 床置形 / 40.0 kW / – kW / 7,200 ㎥/h / 210 Pa / G3回路 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	7階サーバー室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(7階サーバー室系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-703	屋外機	設備用エアコン 屋外機 / 40.0 kW / – kW / 57.9 A / G3回路 comp	3φ200V	10.50	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 風量 / 機外静圧 / 屋外機fan	3φ200V	0.98		SZVCP450K6R	
AGP-703-1	7階サーバー室	冷房専用 床置形 / 40.0 kW / – kW / 7,200 ㎥/h / 210 Pa / G3回路 屋内機fan	3φ200V	2.20	1	7階サーバー室	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階結核病床ホール系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1001	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 7.1 kW / 8.0 kW / 10.0 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.70	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG80B8T (H)	
AGP-1001-1	10階結核病床ホール	カセット形 2方向 / 7.1 kW / 8.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.106	1	10階結核病床ホール	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階結核1床室A (陰圧) (1058)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1002	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 5.6 kW / 6.3 kW / 9.9 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.18	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG63B8T (H)	
AGP-1002-1	10階結核1床室A (陰圧) (1058)	カセット形 2方向 / 5.6 kW / 6.3 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階結核1床室A (陰圧) (1058)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階結核4床室 (陰圧) (1057)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1003	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 10.0 kW / 11.2 kW / 22.0 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.211		SZRC112B8 (H)	
AGP-1003-1	10階結核4床室 (陰圧) (1057)	カセット形 4方向 / 10.0 kW / 11.2 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.106	1	10階結核4床室 (陰圧) (1057)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階結核4床室 (陰圧) (1056)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1004	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 10.0 kW / 11.2 kW / 22.0 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.211		SZRC112B8 (H)	
AGP-1004-1	10階結核4床室 (陰圧) (1056)	カセット形 4方向 / 10.0 kW / 11.2 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.106	1	10階結核4床室 (陰圧) (1056)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階結核1床室B (陰圧) (1055)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1005	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 4.5 kW / 5.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.85	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG56B8T (H)	
AGP-1005-1	10階結核1床室B (陰圧) (1055)	カセット形 2方向 / 4.5 kW / 5.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階結核1床室B (陰圧) (1055)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階感染症病床ホール系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1006	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 7.1 kW / 8.0 kW / 10.0 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	1.70	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG80B8T (H)	
AGP-1006-1	10階感染症病床ホール	カセット形 2方向 / 7.1 kW / 8.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.106	1	10階感染症病床ホール	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階スタッフステーション1系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1007	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 3.6 kW / 4.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG40B8T (H)	
AGP-1007-1	10階スタッフステーション1	カセット形 2方向 / 3.6 kW / 4.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階スタッフステーション1	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階感染 1床室 (陰圧) (1054)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1008	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 3.6 kW / 4.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG40B8T (H)	
AGP-1008-1	10階感染 1床室 (陰圧) (1054)	カセット形 2方向 / 3.6 kW / 4.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階感染1床室 (陰圧) (1054)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階感染 1床室 (陰圧) (1053)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1009	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 3.6 kW / 4.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG40B8T (H)	
AGP-1009-1	10階感染 1床室 (陰圧) (1053)	カセット形 2方向 / 3.6 kW / 4.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階感染1床室 (陰圧) (1053)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階感染 1床室 (陰圧) (1052)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1010	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 3.6 kW / 4.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG40B8T (H)	
AGP-1010-1	10階感染 1床室 (陰圧) (1052)	カセット形 2方向 / 3.6 kW / 4.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階感染1床室 (陰圧) (1052)	
	空冷パッケージ形空気調和機						
	(10階感染 1床室 (陰圧) (1051)系統)	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 最大電流値					
AGP-1011	屋外機	店舗用エアコン 屋外機 / 3.6 kW / 4.0 kW / 9.8 A / G3回路, 屋外積一括電源供給 comp	3φ200V	0.59	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 / 冷房能力 / 暖房能力 / 屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRG40B8T (H)	
AGP-1011-1	10階感染 1床室 (陰圧) (1051)	カセット形 2方向 / 3.6 kW / 4.0 kW / 高性能フィルター 屋内機fan	3φ200V	0.046	1	10階感染1床室 (陰圧) (1051)	

1	空調設備 機器表(24)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様						付属電動機		台数	据付位置	備考
								電源	容量kW			
	空冷パッケージ形空気調和機											
	（11階電気室系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値							
AGP-1101	屋外機	設備用エアコン　屋外機	50.0 kW	－ kW	65.2 A	G3回路	comp	3φ200V	14.40	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧	屋外機fan	3φ200V	0.82		SZVCP560K6R	
AGP-1101-1	11階電気室４	冷房専用 床置ダクト形	50.0 kW	－ kW	9,900 ㎥/h	188 Pa	G3回路,空調負荷の100%　屋内機fan	3φ200V	3.70	1	11階電気室４	
	空冷パッケージ形空気調和機											
	（11階電気室系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値							
AGP-1102	屋外機	設備用エアコン　屋外機	50.0 kW	－ kW	65.2 A	G3回路	comp	3φ200V	14.40	1	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	機外静圧	屋外機fan	3φ200V	0.82		SZVCP560K6R	
AGP-1102-1	11階電気室４	冷房専用 床置ダクト形	50.0 kW	－ kW	9,900 ㎥/h	188 Pa	G3回路,空調負荷の100%　屋内機fan	3φ200V	3.70	1	11階電気室４	
	空冷パッケージ形空気調和機											
	（PH階EV機械室系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値							
AGP-PH01	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	11.2 kW	14.0 kW	15.8 A	G3回路,屋外機一括電源供給	comp	3φ200V	1.10	2	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力			屋外機fan	3φ200V	0.064		SZRH112BBT(H)	
AGP-PH01-1	PH階EV機械室	天吊形	11.2 kW	14.0 kW			屋内機fan	3φ200V	0.091	2	PH階EV機械室	
	空冷パッケージ形空気調和機											
	（PH階ホール系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値	G3回路						
AGP-R01	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	3.6 kW	4.0 kW	9.8 A	屋外機一括電源供給	comp	3φ200V	0.59	2	11階屋外機置場111	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力			屋外機fan	3φ200V	0.064		SZR40BBT(H)	
AGP-R01-1	PH階ホール	カセット形 2方向	3.6 kW	4.0 kW			屋内機fan	3φ200V	0.046	2	PH階ホール	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量kW			
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室F（501）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-501	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	3.6 kW	4.0 kW	14.1 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.59	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA40BBV(H)
AGP-501-1	5階1床室F（501）	壁掛形	3.6 kW	4.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.046	1	5階1床室階（501）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室C（502）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-502	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	3.6 kW	4.0 kW	14.1 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.59	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA40BBV(H)
AGP-502-1	5階1床室C（502）	壁掛形	3.6 kW	4.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.046	1	5階1床室C（502）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室D（503）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-503	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA45BBV(H)
AGP-503-1	5階1床室D（503）	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室D（503）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室G（508）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-508	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	5.0 kW	5.6 kW	14.2 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.07	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA56BBV(H)
AGP-508-1	5階1床室G（508）	壁掛形	5.0 kW	5.6 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室G（508）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階4床室A（516）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-516	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBV(H)
AGP-516-1	5階4床室A（516）	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	5階4床室A（516）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室D（518）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-518	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA45BBV(H)
AGP-518-1	5階1床室D（518）	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室D（518）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階4床室A（520）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-520	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBV(H)
AGP-520-1	5階4床室A（520）	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	5階4床室A（520）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階4床室A（521）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-521	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBV(H)
AGP-521-1	5階4床室A（521）	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	5階4床室A（521）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室G（522）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-522	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA50BBV(H)
AGP-522-1	5階1床室G（522）	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室G（522）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室G（527）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-527	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA50BBV(H)
AGP-527-1	5階1床室G（527）	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室G（527）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階1床室D（567）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-567	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA45BBV(H)
AGP-567-1	5階1床室D（567）	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室D（567）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階4床室A（565）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-565	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBV(H)
AGP-565-1	5階4床室A（565）	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	5階4床室A（565）	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	（5階4床室A（564）系統）	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AGP-564	屋外機	店舗用エアコン　屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路,屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBV(H)
AGP-564-1	5階4床室A（564）	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	5階4床室A（564）	

1	空調設備 機器表(25)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(5階1床室H (563) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP5-563	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	3.6 kW	4.0 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.59	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP5-563-1	5階1床室H (隣圧) (563)	カセット形 1方向	3.6 kW	4.0 kW		高性能フィルター 屋内機fan	1φ200V	0.135	1	5階1床室H(陽圧) (562)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(5階1床室B (558) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP5-558	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP5-558-1	5階1床室B (558)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室B (558)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(5階1床室D (552) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP5-552	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP5-552-1	5階1床室D (552)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	5階1床室D (552)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (601) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-601	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-601-1	6階4床室A (601)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (601)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室B (604) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-604	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-604-1	6階4床室B (604)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室B (604)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階1床室B (陰圧) (608) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-608	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-608-1	6階1床室B (陰圧) (608)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	6階1床室B(陽圧) (608)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (609) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-609	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-609-1	6階4床室A (609)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (609)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (610) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-610	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-610-1	6階4床室A (610)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (610)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階1床室D (612) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-612	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-612-1	6階1床室D (612)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	6階1床室D (612)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (614) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-614	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-614-1	6階4床室A (614)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (614)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (615) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-615	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-615-1	6階4床室A (615)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (615)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室C (616) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-616	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-616-1	6階4床室C (616)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室C (616)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階1床室B (陰圧) (669) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-669	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-669-1	6階1床室B (陰圧) (669)	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	6階1床室B(陽圧) (669)	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (668) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-668	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-668-1	6階4床室A (668)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (668)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (667) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-667	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-667-1	6階4床室A (667)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (667)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階1床室D (665) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-665	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-665-1	6階1床室D (665)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	6階1床室D (665)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (663) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-663	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-663-1	6階4床室A (663)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (663)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (662) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-662	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-662-1	6階4床室A (662)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (662)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階1床室B (661) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-661	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-661-1	6階1床室B (661)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	6階1床室B (661)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室B (657) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-657	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-657-1	6階4床室B (657)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室B (657)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (656) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-656	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-656-1	6階4床室A (656)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (656)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (655) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-655	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-655-1	6階4床室A (655)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (655)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階1床室D (653) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-653	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-653-1	6階1床室D (653)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	6階1床室D (653)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(6階4床室A (651) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP6-651	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP6-651-1	6階4床室A (651)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	6階4床室A (651)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (801) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-801	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP8-801-1	8階4床室A (801)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (801)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室D (803) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-803	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			
AP8-803-1	8階1床室D (803)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室D (803)	

1	空調設備 機器表(26)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (805) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-805	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-805-1	8階4床室A (805)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (805)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (806) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-806	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-806-1	8階4床室A (806)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (806)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室B (807) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-807	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-807-1	8階4床室B (807)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室B (807)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (812) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-812	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-812-1	8階4床室A (812)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (812)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (813) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-813	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-813-1	8階4床室A (813)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (813)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室D (815) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-815	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-815-1	8階1床室D (815)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室D (815)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (817) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-817	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-817-1	8階4床室A (817)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (817)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (818) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-818	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-818-1	8階4床室A (818)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (818)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室B (819) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-819	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA50BBY(H)	
AP8-819-1	8階1床室B (819)	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室B (819)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室B (869) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-869	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA50BBY(H)	
AP8-869-1	8階1床室B (869)	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室B (869)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (868) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-868	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-868-1	8階4床室A (868)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (868)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (867) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-867	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-867-1	8階4床室A (867)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (867)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室D (865) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-865	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-865-1	8階1床室D (865)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室D (865)	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (863) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-863	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-863-1	8階4床室A (863)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (863)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (862) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-862	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-862-1	8階4床室A (862)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (862)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室B (陰圧) (861) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-861	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-861-1	8階1床室B (陰圧) (861)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室B (陰圧) (861)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室B (857) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-857	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-857-1	8階4床室B (857)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室B (857)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (856) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-856	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-856-1	8階4床室A (856)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (856)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (855) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-855	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-855-1	8階4床室A (855)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (855)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階1床室D (853) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-853	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-853-1	8階1床室D (853)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	8階1床室D (853)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(8階4床室A (851) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-851	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-851-1	8階4床室A (851)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	8階4床室A (851)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A (901) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-901	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-901-1	9階4床室A (901)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A (901)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階1床室D (903) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-903	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-903-1	9階1床室D (903)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	9階1床室D (903)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A (905) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-905	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-905-1	9階4床室A (905)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A (905)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A (906) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-906	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)	
AP8-906-1	9階4床室A (906)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A (906)	
	空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室B (907) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP8-907	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)	
AP8-907-1	9階4床室B (907)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室B (907)	

1	空調設備 機器表(27)	–

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考	機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量kW											電源	容量kW			
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室C(910)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(9階4床室C(960)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-910	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-960	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-910-1	9階4床室C(910)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室C(910)		AP9-960-1	9階4床室C(960)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室C(960)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(911)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(9階4床室B(957)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-911	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-957	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-911-1	9階4床室A(911)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(911)		AP9-957-1	9階4床室B(957)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室B(957)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(912)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(9階4床室A(956)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-912	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-956	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-912-1	9階4床室A(912)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(912)		AP9-956-1	9階4床室A(956)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(956)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階1床室D(914)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(9階4床室A(955)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-914	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-955	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-914-1	9階1床室D(914)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	9階1床室D(914)		AP9-955-1	9階4床室A(955)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(955)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(916)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(9階1床室D(953)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-916	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-953	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA45BBY(H)
AP9-916-1	9階4床室A(916)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(916)		AP9-953-1	9階1床室D(953)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	9階1床室D(953)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(917)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(9階4床室A(951)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-917	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-951	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-917-1	9階4床室A(917)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(917)		AP9-951-1	9階4床室A(951)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(951)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階1床室B(陰圧)(918)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室D(1076)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-918	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1076	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA50BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA45BBY(H)
AP9-918-1	9階1床室B(陰圧)(918)	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	9階1床室B(陰圧)(918)		AP9-1076-1	10階1床室D(1076)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	10階1床室D(1076)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階1床室B(陰圧)(968)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階4床室A(1074)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-968	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1074	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA50BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-968-1	9階1床室B(陰圧)(968)	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	9階1床室B(陰圧)(968)		AP9-1074-1	10階4床室A(1074)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室A(1074)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(967)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階4床室A(1073)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-967	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1073	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-967-1	9階4床室A(967)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(967)		AP9-1073-1	10階4床室A(1073)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室A(1073)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(966)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階4床室C(1072)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-966	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1072	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-966-1	9階4床室A(966)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(966)		AP9-1072-1	10階4床室C(1072)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室C(1072)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階1床室D(964)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階4床室C(1069)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-964	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1069	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRA45BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-964-1	9階1床室D(964)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	9階1床室D(964)		AP9-1069-1	10階4床室C(1069)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室C(1069)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(962)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階4床室A(1068)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-962	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1068	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80BBY(H)
AP9-962-1	9階4床室A(962)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(962)		AP9-1068-1	10階4床室A(1068)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室A(1068)	
	空冷パッケージ形空気調和機												空冷パッケージ形空気調和機										
	(9階4床室A(961)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室D(1066)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
AP9-961	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	AP9-1066	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.0 kW	4.5 kW	14.1 A	04回路 屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.71	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064		SZRC80BBY(H)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA45BBY(H)
AP9-961-1	9階4床室A(961)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	9階4床室A(961)		AP9-1066-1	10階1床室D(1066)	壁掛形	4.0 kW	4.5 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	10階1床室D(1066)	

1	空調設備 機器表(28)	−

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考	機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(10階4床室A (1064)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1064	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	10.0 kW	11.2 kW	22.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	3φ200V	0.211			SZRC112B8(H)												
AOP8-1064-1	10階4床室A (1064)	カセット形 4方向	10.0 kW	11.2 kW		屋内機fan	3φ200V	0.106	1	10階4床室A(1064)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(10階4床室A (1063)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1063	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80B8V(H)												
AOP8-1063-1	10階4床室A (1063)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室A(1063)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(10階4床室B (1062)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1062	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80B8V(H)												
AOP8-1062-1	10階4床室B (1062)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	10階4床室B(1062)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階4床室A (1101)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1101	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	7.1 kW	8.0 kW	16.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	1.7	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRC80B8V(H)												
AOP8-1101-1	11階4床室A (1101)	カセット形 4方向	7.1 kW	8.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.053	1	11階4床室A(1101)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階1床室C (1102)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1102	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	3.6 kW	4.0 kW	14.1 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.59	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA40B8V(H)												
AOP8-1102-1	11階1床室C (1102)	壁掛形	3.6 kW	4.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	11階1床室C(1102)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階1床室D (1103)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1103	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	4.5 kW	5.0 kW	14.2 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.85	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA50B8V(H)												
AOP8-1103-1	11階1床室D (1103)	壁掛形	4.5 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	11階1床室D(1103)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階1床室C (1104)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1104	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	3.6 kW	4.0 kW	14.1 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	1φ200V	0.59	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.064			SZRA40B8V(H)												
AOP8-1104-1	11階1床室C (1104)	壁掛形	3.6 kW	4.0 kW		屋内機fan	1φ200V	0.027	1	11階1床室C(1104)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階4床室A (1105)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1105	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	10.0 kW	11.2 kW	22.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	3φ200V	0.211			SZRC112B8(H)												
AOP8-1105-1	11階4床室A (1105)	カセット形 4方向	10.0 kW	11.2 kW		屋内機fan	3φ200V	0.106	1	11階4床室A(1105)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階4床室A (1106)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1106	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	10.0 kW	11.2 kW	22.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	3φ200V	0.211			SZRC112B8(H)												
AOP8-1106-1	11階4床室A (1106)	カセット形 4方向	10.0 kW	11.2 kW		屋内機fan	3φ200V	0.106	1	11階4床室A(1106)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階4床室B (1107)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1107	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	10.0 kW	11.2 kW	22.0 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	1.95	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	3φ200V	0.211			SZRC112B8(H)												
AOP8-1107-1	11階4床室B (1107)	カセット形 4方向	10.0 kW	11.2 kW		屋内機fan	3φ200V	0.106	1	11階4床室B(1107)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階無菌1床室系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1112	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	5.6 kW	6.3 kW	10.3 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	1.18	1	11階ベランダ	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	屋外機fan	3φ200V	0.064			SZRM63B8T(H)												
AOP8-1112-1	11階無菌1床室 (1112)	天井埋込ダクト形	5.6 kW	6.3 kW	強900 ㎥/h	屋内機fan	3φ200V	0.23	1	11階無菌1床室(1112)													
	空冷パッケージ形空気調和機																						
	(11階無菌1床室系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値																		
AOP8-1113	屋外機	店舗用エアコン 屋外機	5.6 kW	6.3 kW	10.3 A	6回路、屋外機一括電源供給 comp	3φ200V	1.18	1	11階ベランダ	ダイキン工業株式会社												
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力	風量	屋外機fan	3φ200V	0.064			SZRM63B8T(H)												
AOP8-1113-1	11階無菌1床室 (1113)	天井埋込ダクト形	5.6 kW	6.3 kW	強900 ㎥/h	屋内機fan	3φ200V	0.23	1	11階無菌1床室(1113)													

1	空調設備 機器表(29)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	ルームエアコン	＜共通仕様＞ 特記なき限り下記仕様による。					
		電源周波数 60 Hz					
		形式 空冷式ヒートポンプパッケージ形ルームエアコン					
		屋内機形式は特記による					
		能力表示 冷房能力及び暖房能力は JIS C 9612 による					
		冷媒 R32					
		電源 一次側電源供給は電気設備工事とし、二次側及び及び制御回路(リモコン含む)は配管、配線共本工事とする					
		屋内機 風量は強運転時					
		フィルター 機器製造者標準品					
		付属品 屋外機 防振ゴム、コンクリート基礎ブロック（100×100×460×2個）、転倒防止ワイヤー、風向調整板、					
		鋼製平架台（溶融亜鉛めっき,H=300）、鋼製二段置台（溶融亜鉛めっき）					
		屋内機 リモコンスイッチ					
		その他標準付属品					
		特記事項					
		共通仕様 1. 機器表内の電気容量、風量は全て参考値とする					
		2. 非常用発電機負荷については、以下の区分とする					
		G2回路：発電機電源（BCP）の系統					
		G3,4回路：発電機電源に余裕がある場合に運転する系統（順次投入）					
		3. 屋外機は、重塩害仕様とする					
		4. グリーン購入法適合は不要					

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
A09-519	ルームエアコン						
	(5階1床室C (519)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
	屋外機	屋外機 3.6 kW 4.2 kW 19.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-519-1	5階1床室C (519)	壁掛型 3.6 kW 4.2 kW 屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室C (519)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室A (523)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-522	屋外機	屋外機 2.8 kW 3.6 kW 14.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-522-1	5階1床室A (523)	壁掛型 2.8 kW 3.6 kW 屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階1床室A (523)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室A (524)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-524	屋外機	屋外機 2.8 kW 3.6 kW 14.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-524-1	5階1床室A (524)	壁掛型 2.8 kW 3.6 kW 屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階1床室A (524)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室A (525)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-525	屋外機	屋外機 2.8 kW 3.6 kW 14.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-525-1	5階1床室A (525)	壁掛型 2.8 kW 3.6 kW 屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階1床室A (525)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室A (526)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-526	屋外機	屋外機 2.8 kW 3.6 kW 14.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-526-1	5階1床室A (526)	壁掛型 2.8 kW 3.6 kW 屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階1床室A (526)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室E (572)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-572	屋外機	屋外機 4.0 kW 5.0 kW 17.7 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ200V	1.00	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ200V	0.038			S40VTEP-W(E2)
A09-572-1	5階1床室E (572)	壁掛型 4.0 kW 5.0 kW 屋内機fan	1φ200V	0.024	1	5階1床室E (572)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室E (571)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-571	屋外機	屋外機 4.0 kW 5.0 kW 17.7 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ200V	1.00	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ200V	0.038			S40VTEP-W(E2)
A09-571-1	5階1床室E (571)	壁掛型 4.0 kW 5.0 kW 屋内機fan	1φ200V	0.024	1	5階1床室E (571)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室E (570)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-570	屋外機	屋外機 4.0 kW 5.0 kW 17.7 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ200V	1.00	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ200V	0.038			S40VTEP-W(E2)
A09-570-1	5階1床室E (570)	壁掛型 4.0 kW 5.0 kW 屋内機fan	1φ200V	0.024	1	5階1床室E (570)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室E (569)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-569	屋外機	屋外機 4.0 kW 5.0 kW 17.7 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ200V	1.00	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ200V	0.038			S40VTEP-W(E2)
A09-569-1	5階1床室E (569)	壁掛型 4.0 kW 5.0 kW 屋内機fan	1φ200V	0.024	1	5階1床室E (569)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室C (568)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-568	屋外機	屋外機 3.6 kW 4.2 kW 19.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-568-1	5階1床室C (568)	壁掛型 3.6 kW 4.2 kW 屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室C (568)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室C (566)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-566	屋外機	屋外機 3.6 kW 4.2 kW 19.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-566-1	5階1床室C (566)	壁掛型 3.6 kW 4.2 kW 屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室C (566)	
	ルームエアコン						
	(5階1床室A (562)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-562	屋外機	屋外機 2.8 kW 3.6 kW 14.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-562-1	5階1床室A (562)	壁掛型 2.8 kW 3.6 kW 屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階1床室A (562)	
	ルームエアコン						
	(5階重症1床室A (561)系統)	形式 冷房能力 暖房能力 最大電流値					
A09-561	屋外機	屋外機 2.8 kW 3.6 kW 14.9 A 04回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式 冷房能力 暖房能力 屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-561-1	5階重症 1床室 (561)	壁掛型 2.8 kW 3.6 kW 屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階重症 1床室 (561)	

1	空調設備 機器表(30)	–

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
	ルームエアコン										
	(5階重症1床室A (560) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-560	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S36VTES-W(E2)	
A09-560-1	5階重症 1床室 (560)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階重症 1床室 (560)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室A (559) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-559	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-559-1	5階1床室A (559)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	5階1床室A (559)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室F(陰圧) (557)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-557	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-557-1	5階1床室F(陰圧) (557)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰(陰圧) (557)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室F(陰圧) (556)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-556	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-556-1	5階1床室F(陰圧) (556)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰(陰圧) (556)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室F(陰圧) (555)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-555	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-555-1	5階1床室F(陰圧) (555)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰(陰圧) (555)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室F(陰圧) (554)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-554	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-554-1	5階1床室F(陰圧) (554)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰(陰圧) (554)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室C(陰圧) (553)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-553	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-553-1	5階1床室F(陰圧) (553)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰(陰圧) (553)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室C(陰圧) (551)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-551	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-551-1	5階1床室C(陰圧) (551)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰(陰圧) (551)	
	ルームエアコン										
	(5階1床室C (602) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-602	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	5階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-602-1	5階1床室C (602)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	5階1床室陰C (602)	
	ルームエアコン										
	(6階重症1床室 (605) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-605	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-605-1	6階重症 1床室 (605)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階重症 1床室 (605)	
	ルームエアコン										
	(6階重症1床室 (606) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-606	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-606-1	6階重症 1床室 (606)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階重症 1床室 (606)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室A (607) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-607	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-607-1	6階1床室A (607)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室A (607)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室C (611) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-611	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-611-1	6階1床室C (611)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室C (611)	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
	ルームエアコン										
	(6階1床室C (613) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-613	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-613-1	6階1床室C (613)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室C (613)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室A (617) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-616	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-616-1	6階1床室A (617)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	6階1床室A (617)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室A (671) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-671	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-671-1	6階1床室A (671)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	6階1床室A (671)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室A (670) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-670	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-670-1	6階1床室A (670)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	6階1床室A (670)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室C (666) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-666	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-666-1	6階1床室C (666)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室C (666)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室C (664) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-664	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-664-1	6階1床室C (664)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室C (664)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室A (660) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-660	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-660-1	6階1床室A (660)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	6階1床室A (660)	
	ルームエアコン										
	(6階重症1床室 (659) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-659	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V		1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-659-1	6階重症 1床室 (659)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	6階重症1床室 (659)	
	ルームエアコン										
	(6階重症1床室 (658) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-658	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A09-658-1	6階重症 1床室 (658)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	6階重症 1床室 (658)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室C (654) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-654	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-654-1	6階1床室C (654)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室C (654)	
	ルームエアコン										
	(6階1床室C (652) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-652	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	6階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-652-1	6階1床室C (652)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	6階1床室C (652)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (802) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-802	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-802-1	8階1床室C (802)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (802)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (804) 系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-804	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	040回路、屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-804-1	8階1床室C (804)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (804)	

1	空調設備 機器表(31)	−

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量kW			
	ルームエアコン										
	(8階重症1床室(808)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-808	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-808-1	8階重症 1床室 (808)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階重症1床室(808)	
	ルームエアコン										
	(8階重症1床室 (809)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	定格消費電力						
A08-809	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-809-1	8階重症 1床室 (809)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階重症1床室(809)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室A (810)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-810	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-810-1	8階1床室A (810)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室A (810)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室B(陰圧)(811)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-811	屋外機	屋外機	4.0 kW	5.0 kW	17.7 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ200V	1.00	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ200V	0.038		S40VTEP-W(E2)	
A08-811-1	8階1床室B (陰圧) (811)	壁掛型	4.0 kW	5.0 kW		高性能フィルター 屋内機fan	1φ200V	0.024	1	8階1床室B(陰圧)(811)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (814)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-814	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-814-1	8階1床室C (814)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室A (814)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (816)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-816	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-816-1	8階1床室C (816)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (816)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室A (820)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-820	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-820-1	8階1床室A (820)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階1床室A (820)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室A (821)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-821	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-821-1	8階1床室A (821)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階1床室A (821)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室A (871)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-871	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-871-1	8階1床室A (822)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階1床室A (871)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室A (870)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-870	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-870-1	8階1床室A (870)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階1床室A (870)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (866)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-866	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-866-1	8階1床室C (866)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (866)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (864)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-864	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-864-1	8階1床室C (864)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (864)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室A (860)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-860	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-860-1	8階1床室A (860)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階1床室A (860)	

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量kW			
	ルームエアコン										
	(8階重症1床室(859)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-859	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-859-1	8階重症 1床室 (859)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階重症1床室(859)	
	ルームエアコン										
	(8階重症1床室(858)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-858	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018		S28VTES-W(E2)	
A08-858-1	8階重症 1床室 (858)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	8階重症1床室(858)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (854)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-854	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-854-1	8階1床室C (854)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (854)	
	ルームエアコン										
	(8階1床室C (852)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A08-852	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	8階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A08-852-1	8階1床室C (852)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	8階1床室C (852)	
	ルームエアコン										
	(9階1床室C (902)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-902	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-902-1	9階1床室C (902)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (902)	
	ルームエアコン										
	(9階1床室C (904)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-904	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-904-1	9階1床室C (904)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (904)	
	ルームエアコン										
	(9階重症1床室(908)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-908	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-908-1	9階重症 1床室 (908)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階重症1床室(908)	
	ルームエアコン										
	(9階重症1床室(909)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-909	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-909-1	9階重症 1床室 (909)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階重症1床室(909)	
	ルームエアコン										
	(9階1床室C (913)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-913	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-913-1	9階1床室C (913)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (913)	
	ルームエアコン										
	(9階1床室C (915)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-915	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-915-1	9階1床室C (915)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (915)	
	ルームエアコン										
	(9階1床室C (965)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-965	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-965-1	9階1床室C (965)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (965)	
	ルームエアコン										
	(9階1床室C (963)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-963	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-963-1	9階1床室C (963)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (963)	
	ルームエアコン										
	(9階重症1床室(959)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-959	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)	
A09-959-1	9階重症 1床室 (959)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階重症1床室(959)	

1	空調設備 機器表(32)	−

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考	機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量kW											電源	容量kW			
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(9階重症1床室(958)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室M(1011)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-958	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1011	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-958-1	9階重症 1床室 (958)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階重症1床室(958)		A09-1011-1	10階1床室M (1011)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室M(1011)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(9階1床室C (954)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室M (1012)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-954	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1012	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-954-1	9階1床室C (954)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (954)		A09-1012-1	10階1床室M (1012)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室M(1012)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(9階1床室C (952)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室L (1013)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-952	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	9階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1013	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-952-1	9階1床室C (952)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	9階1床室C (952)		A09-1013-1	10階1床室L (1013)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室L(1013)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室P (1001)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室N (1014)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1001	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1014	屋外機	屋外機	4.0 kW	5.0 kW	17.7 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	1.00	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.038			S40VTEP-W(E2)
A09-1001-1	10階1床室P (1001)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室P(1001)		A09-1014-1	10階1床室N (1014)	壁掛型	4.0 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ100V	0.024	1	10階1床室N(1014)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室P (1002)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室K (1015)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1002	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1015	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1002-1	10階1床室P (1002)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室P(1002)		A09-1015-1	10階1床室K (1015)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室K(1015)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室K (1003)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室J (1016)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1003	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1016	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1003-1	10階1床室K (1003)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室K(1003)		A09-1016-1	10階1床室J (1016)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1016)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室J (1004)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室J (1017)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1004	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1017	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1004-1	10階1床室J (1004)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1004)		A09-1017-1	10階1床室J (1017)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1017)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室J (1005)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室J (1018)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1005	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1018	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1005-1	10階1床室J (1005)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1005)		A09-1018-1	10階1床室J (1018)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1018)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室J (1006)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室J (1019)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1006	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1019	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1006-1	10階1床室J (1006)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1006)		A09-1019-1	10階1床室J (1019)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1019)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室J (1007)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室K (1020)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1007	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1020	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1007-1	10階1床室J (1007)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室J(1007)		A09-1020-1	10階1床室K (1020)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室K(1020)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室K (1008)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室C (1075)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1008	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1075	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)
A09-1008-1	10階1床室K (1008)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室K(1008)		A09-1075-1	10階1床室C (1075)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室C(1075)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室N (1009)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室A (1071)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1009	屋外機	屋外機	4.0 kW	5.0 kW	17.7 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	1.00	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1071	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.038		S40VTEP-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-1009-1	10階1床室N (1009)	壁掛型	4.0 kW	5.0 kW		屋内機fan	1φ100V	0.024	1	10階1床室N(1009)		A09-1071-1	10階1床室A (1071)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	10階1床室A(1071)	
	ルームエアコン												ルームエアコン										
	(10階1床室L (1010)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値								(10階1床室A (1070)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値						
A09-1010	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社	A09-1070	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022		S36VTES-W(E2)			屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)
A09-1010-1	10階1床室L (1010)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室L(1010)		A09-1070-1	10階1床室A (1070)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	10階1床室A(1070)	

1	空調設備 機器表(33)	－

機器番号	機器名称・系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考	機器番号	機器名称・系統名	機器仕様	付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW							電源	容量 kW			
	ルームエアコン																		
	(10階1床室C (1067)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値														
A08-1067	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社								
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)								
A08-1067-1	10階1床室C (1067)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室C(1067)									
	ルームエアコン																		
	(10階1床室C (1065)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値														
A08-1065	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社								
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)								
A08-1065-1	10階1床室C (1065)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	10階1床室C(1065)									
	ルームエアコン																		
	(10階重症1床室(1061)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値														
A08-1061	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社								
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)								
A08-1061-1	10階重症 1床室 (1061)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	10階重症1床室(1061)									
	ルームエアコン																		
	(10階重症1床室(1060)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値														
A08-1060	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社								
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)								
A08-1060-1	10階重症 1床室 (陰圧) (1060)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	10階重症1床室(陰圧)(1060)									
	ルームエアコン																		
	(10階1床室A(陰圧)(1059)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値														
A08-1059	屋外機	屋外機	2.8 kW	3.6 kW	14.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.75	1	10階屋外機置場	ダイキン工業株式会社								
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.018			S28VTES-W(E2)								
A08-1059-1	10階1床室A (陰圧) (1059)	壁掛型	2.8 kW	3.6 kW		屋内機fan	1φ100V	0.026	1	10階1床室A(陰圧)(1059)									
	ルームエアコン																		
	(11階1床室A (1108)系統)	形式	冷房能力	暖房能力	最大電流値														
A08-1108	屋外機	屋外機	3.6 kW	4.2 kW	19.9 A	04回路 屋内機一括電源供給 comp	1φ100V	0.95	1	11階屋外機置場	ダイキン工業株式会社								
	屋内機	形式	冷房能力	暖房能力		屋外機fan	1φ100V	0.022			S36VTES-W(E2)								
A08-1108-1	11階1床室A (1108)	壁掛型	3.6 kW	4.2 kW		屋内機fan	1φ100V	0.021	1	11階1床室A(1108)									

空

7 － 33

空調設備 機器表(33)

NO. 0 － 140174 － A

720×500

1	空調設備 機器表(34)	-

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 m³/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数		
	送風機	＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。												
		適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修												
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版												
		電源周波数　60 Ｈｚ												
		防振　0.75kW以上のファン類（排煙機は除く）は防振架台付とし、0.75kW未満はゴム防振とする												
		床置形：防振スプリング基礎　(防振計算結果により、性能をfn:4.0Hz以下、												
		天吊形：防振吊スプリング金物共　もしくは性能fn:2.3Hz以下とした)												
		付属品　標準仕様書による												
		特記事項　1. 軸流ファン、有圧換気扇は低騒音型とする												
		2. 0.75kW以上の３相ファンモーターはIE3とすること												
		3. フランジ方式の場合は、ダクト接続用フランジを付属とする												
		4. 送風機の軸受温度は、JIS B 8331に準じる												
		5. 電動機は原則４極とする												
		6. 送風機は遠心式とする												
		7. ファンベルトは、高寿命型とし、裏カバーを設置する。												
		なお、点検・調整容易な形状とすること。												
		8. 共通ベッド材質は形鋼製とする												
		9. 片吸込形No.3以上の電動機の極数は4極とし、回転比は2：1以下とする												
		10. 注油式の場合は、外部より容易に注油できる措置を講ずる。												
		11. 遠心送風機には、清掃用に点検口(No.3以上)や水抜き口を設ける。												
		12. インバータ本体及び盤（付属品共）は機械設備工事（自動制御設備）とする												
		13. 消音ボックス付ストレートシロッコファンは強弱運転切替可能とすること												
		14. 屋外設置のファンは耐重塩害仕様とすること												
		15. 機器リストでの連動は電気工事での連動を示し、その他連動は自動制御工事にて行う												
		16. 発停方法は、以下の通りとする												
		ａ：スケジュール発停，状態監視（自動制御工事）												
		ｂ：手元スイッチ（タイマー付，自動制御工事）												
		ｃ：サーモ発停，状態監視（自動制御工事）												
		ｄ：手元スイッチ（ON/OFF，電気設備工事）												
		ｅ：サーモ発停(電気設備工事)												
【給気ファン】														
FS-101	1階厨房排水機械室	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型	2 1/2	5,050	350	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.50	1	1階厨房排水機械室	テラル株式会社 CLF6-NO.2.5-RS-B-e2
FS-102	欠番		欠番											
FS-103	欠番		欠番											
FS-104	欠番		欠番											
FS-105	1階感染/検査排水設備	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G4回路	2	2,660	300	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.75	1	1階感染/検査排水設備	テラル株式会社 CLF6-NO.2.5-RS-B-e2
FS-106	1階 講堂	ＯＡ	ＲＡ用ファン 軸流ファン	5	10,200	200	防振吊金物	a	－	3φ-200V	2.20	1	1階空調機械室3	テラル株式会社 APK5-50-e
FS-201-1	2階熱源機械室 一般換気	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型	3 1/2	11,600	350	防振吊金物	a	－	3φ-200V	3.70	1	2階熱源機械室	テラル株式会社 CLF6-NO.3.5-RS-B-e
FS-201-2	2階熱源機械室 燃焼空気用	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型	1 1/2	2,260	350	防振吊金物	a	－	3φ-200V	3.70	1	2階熱源機械室	テラル株式会社 CLF6-NO.1.5-RS-B-e
FS-202	欠番		欠番											
FS-203	欠番		欠番											
FS-204	2階ガバナ室	ＯＡ	ストレートシロッコファン 給気用	1 1/4	450	250	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.176	1	2階熱源機械室	パナソニック株式会社 FY-20NCX3
FS-301	3階特高電気室	ＯＡ	消音形ストレートシロッコ G2回路	2 1/2	5,330	300	防振吊金物	c	－	3φ-200V	3.30	1	3階特高電気室	パナソニック株式会社 FY-28SCM3
FS-302	3階電気室2	ＯＡ	消音形ストレートシロッコ G2回路	2 1/2	5,180	350	防振吊金物	c	－	3φ-200V	3.30	1	3階電気室2	パナソニック株式会社 FY-28SCM3
FS-303-1	3階ボイラー室 一般換気用	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G4回路	2	3,400	300	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.50	1	3階ボイラー室	テラル株式会社 CLF6-NO.2-RS-B-e
FS-303-2	3階ボイラー室 BHW-301燃焼空気用	ＯＡ	ストレートシロッコファン G4回路	1 1/4	635	250	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.175	1	3階ボイラー室	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FS-303-3	3階ボイラー室 BHW-302燃焼空気用	ＯＡ	ストレートシロッコファン G4回路	1 1/4	635	250	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.175	1	3階ボイラー室	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FS-303-4	3階ボイラー室 BHW-303燃焼空気用	ＯＡ	ストレートシロッコファン G4回路	1 1/4	637	250	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.175	1	3階ボイラー室	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FS-401	4階電気 ボイラー室	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G3回路	3	6,400	250	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.50	1	4F空調機械室3	テラル株式会社 CLF5-NO.3.5-RS-B-e
FS-402	4階非常用発電気室	ＯＡ	ストレートシロッコファン	1 1/2	1,800	400	防振吊金物	c	－	3φ-200V	0.738	1	4階非常用発電気室	パナソニック株式会社 FY-28NCX3
FS-403	4階電気室1	ＯＡ	ストレートシロッコファン G3回路	2	2,760	250	防振吊金物	c	－	3φ-200V	0.75	1	4階電気室1	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FS-404	4階電気室2	ＯＡ	有圧扇 G4回路		2,360	100	-	c	－	3φ-200V	0.4	1	4階電気室2	パナソニック株式会社 FY-40GTXS4
FS-703	7階サーバー室	ＯＡ	ストレートシロッコファン 給気用	1 1/4	920	250	防振吊金物	c	－	1φ-100V	0.276	1	7階サーバー室	パナソニック株式会社 FY-23KCS3
FS-1101	11階電気室	ＯＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G3回路	3	6,250	350	防振吊金物	c	－	3φ-200V	2.20	1	11階電気室	テラル株式会社 CLF5-NO.3-RS-B-e
FS-P01	P1階EV機械室	ＯＡ	ストレートシロッコファン 給気用	1 1/4	170	200	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.064	1	P1階EV機械室	パナソニック株式会社 FY-18KCS3
FS-P02	P1階救急EVホール	ＯＡ	ストレートシロッコファン 給気用	1 1/4	80	250	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.02	1	P1階救急EVホール	パナソニック株式会社 FY-18KCF3
FS-M01	マニホールド室	ＯＡ	有圧扇（給気用）	300φ	650	26	－	c	－	3φ-200V	0.046	1	マニホールド室	パナソニック株式会社 FY-25GTX4
【排気ファン】														
FE-101	1階講堂、解剖エリア	ＥＡ	消音BOX付ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4×2	7,080	250	防振吊金物	a	○	3φ-200V	2.64	1	1階空調機械室4	パナソニック株式会社 FY-28SCZ3
FE-102	欠番		欠番											
FE-103	1階エントランス	ＥＡ	消音形ストレートシロッコ	2 1/2	3,550	200	防振吊金物	a	○	3φ-200V	1.27	1	1階前室2	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-104	1階解剖エリア	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製	3	7,630	1,100	防振スプリング	a	○	3φ-200V	5.50	1	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 FTE301
FE-105	欠番		欠番											
FE-106	1階不要品庫	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/4	790	100	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.158	1	1階不要品庫	パナソニック株式会社 FY-20NCF3
FE-107	1階医療廃棄物庫	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/4	270	100	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.064	1	1階医療廃棄物庫	パナソニック株式会社 FY-18NCS3
FE-108	欠番		欠番											
FE-109	1階厨房排水機械室、一般ゴミ庫、厨介庫	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FS-101と連動	2 1/2	5,930	700	防振スプリング	－	－	3φ-200V	3.70	1	11階屋外機置場111	テラル株式会社 CLF6-NO.2.5-RS-B-e
FE-110	1階消火ポンプ室	ＥＡ	ストレートシロッコファン FS-102と連動	1	200	100	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.039	1	1階消火ポンプ室	パナソニック株式会社 FY-15NCS3
FE-111	1階圧縮空気機械室	ＥＡ	ストレートシロッコファン FS-103と連動	2	2,000	150	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.738	2	1階圧縮空気機械室	パナソニック株式会社 FY-28NCX3
FE-112	1階吸引機械室	ＥＡ	ストレートシロッコファン 100%×2台,FS-104と連動	1 1/2	1,200	150	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.286	2	1階吸引機械室	パナソニック株式会社 FY-23NCT3
FE-113	1階感染/検査排水設備	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 FS-105と連動	2	3,060	350	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.75	1	1階感染/検査排水設備	テラル株式会社 CLF6-NO.2-RS-B-e
FE-114	欠番		欠番											
FE-115	欠番		欠番											
FE-116	1階給湯コーナー	ＥＡ	低騒音形天井扇 台所用オール金属タイプ	100φ	120	100	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.022	1	1階倉庫3	パナソニック株式会社 XFY-24BG7/34
FE-117	1階倉庫1	ＥＡ	天井換気扇	1	160	100	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.031	1	1階倉庫3	パナソニック株式会社 FY-27SK7
FE-118	1階倉庫3	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	700	100	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.133	1	1階倉庫3	パナソニック株式会社 FY-20SCS3
FE-119	欠番		欠番											

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 m³/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数		
FE-120	免震層排気	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	3 1/2	9,700	250	防振吊金物	a	－	3φ-200V	3.70	1	1階免震層	テラル株式会社 CLF5-NO.3.5-RS-B-e
FE-121	免震層排気	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	3 1/2	9,700	100	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.50	1	1階免震層	テラル株式会社 CLF5-NO.3.5-RS-B-e
FE-122	免震層排気	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	3 1/2	9,700	100	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.50	1	1階免震層	テラル株式会社 CLF5-NO.3.5-RS-B-e
FE-123	1階空調機械室1	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/2	1,100	60	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.175	1	1階空調機械室1	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FE-125	1階守衛室1	ＥＡ	天井換気扇	1	50	50	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.086	1	1階守衛室1	パナソニック株式会社 FY-17C7
FE-201	2階レストラン	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型（片持形）屋外設置 SUS製	3	9,220	650	防振スプリング	a	○	3φ-200V	5.50	1	4階屋外機置場46	テラル株式会社 CLFⅡ-No.3 -OB-B-e
FE-202	2階コンビニ/イートイン/理美容	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	1 1/2	1,850	300	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	2階空調機械室1	テラル株式会社 CLF5-No.1.5 -RS-B-e
FE-203	2階コンビニフード排気	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型（片持形）屋外設置 SUS製	1 1/2	2,000	300	防振スプリング	d	－	3φ-200V	0.75	1	4階屋外機置場42	テラル株式会社 CLFⅡ-No.1.5 -OB-B-e
FE-204	2階事務室・健診	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	2 1/2	4,430	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	1.50	1	2階空調機械室1	テラル株式会社 CLF5-No.2.5-RS-B-e
FE-205	2階救急救命病棟	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	3 1/2	12,490	700	防振吊金物	a	○	3φ-200V	5.50	1	2階空調機械室1	テラル株式会社 CLF5-No.3.5-RS-B-e
FE-206	2階救急1床室1 陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	230	100	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.039	1	1階救急1床室	パナソニック株式会社 FY-15SCS3
FE-207	2階救急1床室2 陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	250	100	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.064	1	1階救急1床室	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-208	2階救急処置 個室 陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	240	150	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.064	1	1階救急病室	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-209	2階小児処置 個室 陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	180	200	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.064	1	2階ホール6	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-210	2階診察室（小児6）陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	240	200	防振吊金物	d	－	1φ-100V	0.087	1	2階ホール6	パナソニック株式会社 FY-18SCF3
FE-211	2階薬剤調剤室	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 G4回路	2 1/2	4,310	400	防振吊金物	a	○	3φ-200V	1.50	1	2階空調機械室2	テラル株式会社 CLF6-No.2.5-RS-B-e
FE-212	2階安全キャビネット(抗癌剤調製室)	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製(ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ) G3回路	2 1/2	3,830	1,000	防振スプリング	a	○	3φ-200V	2.20	1	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 CET251
FE-213	2階SWC9	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/2	60	150	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.039	1	2階空調機械室2	パナソニック株式会社 FY-15NCS3
FE-214	2階血管撮影・内視鏡・リニアック	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 G4回路	3	7,550	450	防振吊金物	a	○	3φ-200V	3.70	1	2階熱源機械室	テラル株式会社 CLF5-No.3-RS-B-e
FE-215	2階内視鏡 洗浄室3 強制排気	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製(ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ) G3回路	1	1,400	450	防振スプリング	a	－	3φ-200V	0.75	1	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 CES101
FE-216	2階WC(血管撮影・内視鏡・リニアック)	ＥＡ	ストレートシロッコファン G4回路	2	2,190	280	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.738	1	2階熱源機械室	パナソニック株式会社 FY-28NCX3
FE-217	2階RI	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製 G3回路	2 1/2	5,950	1,600	防振スプリング	a	○	3φ-200V	5.50	1	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 CET251
FE-218	2階放射線	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型	2 1/2	7,050	600	防振吊金物	a	○	3φ-200V	3.70	1	2階熱源機械室	テラル株式会社 CLF6-No.2.5-RS-B-e
FE-219	2階透視室1 陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/2	720	250	防振吊金物	d	－	3φ-200V	0.29	1	2階放射線操作室1	パナソニック株式会社 FY-23SCT3
FE-220	2階透視室2 陰圧用	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	590	250	防振吊金物	d	－	3φ-200V	0.176	1	2階放射線操作室1	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FE-221	2階WC	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	2	3,610	400	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.50	1	2階空調機械室1	パナソニック株式会社 FY-25SCM3
FE-222	2階熱源機械室	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 FS-201と連動	3 1/2	11,600	250	防振吊金物	－	－	3φ-200V	3.70	1	2階熱源機械室	テラル株式会社 CLF5-No.3.5-RS-B-e
FE-223	2階MRI室1緊急排気	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン FS-202と連動	1 3/4	2,050	300	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.738	1	2階MRICPU室2	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-224	2階MRI室2緊急排気	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン FS-203と連動	1 3/4	2,050	300	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.738	1	2階MRICPU室2	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-225	2階ガバナ室	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型（安全増防爆形） FS-204と連動	1	450	250	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.20	1	2階熱源機械室	テラル株式会社 CLF6-No.1-RS-B
FE-226	2階初診ホール	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/4	400	300	防振吊金物	-	－	1φ-100V	0.133	1	2階	パナソニック株式会社 FY-20SCF3
FE-227	2階救命救急室病室 強排気	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/4	200	300	防振吊金物	-	－	1φ-100V	0.133	1	2階	パナソニック株式会社 FY-20SCS3
FE-228	2階診察室（小児5）陰圧	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/4	300	300	防振吊金物	-	－	1φ-100V	0.133	1	2階	パナソニック株式会社 FY-20SCS3
FE-229	2階救命救急室病室 強排気	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/4	800	300	防振吊金物	-	－	1φ-100V	0.276	1	2階	パナソニック株式会社 FY-23SCS3
FE-230	2階機械室1前室	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	250	30	防振吊金物	d	-	1φ-100V	0.276	1	2階機械室1前室	パナソニック株式会社 FY-27C7
FE-231	2階ＥＰＳ 22-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	550	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.102	1	2階EPS 22-1	パナソニック株式会社 FY-38SK7
FE-232	2階ＥＰＳ 26	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	360	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.046	1	2階EPS 26	パナソニック株式会社 FY-32CG7
FE-233	2階薬剤倉庫	ＥＡ	天井換気扇	1 1/4	120	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.046	1	2階薬剤倉庫	パナソニック株式会社 FY-24JK-56
FE-301	3階WC(ホール)・外来ホール	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G4回路	2 1/2	6,910	530	防振吊金物	a	－	3φ-200V	3.70	1	3階空調機械室4	テラル株式会社 CLF6-No.2.5-RS-B-e
FE-302	3階外来(北側)	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	4	16,550	530	防振吊金物	a	○	3φ-200V	7.50	1	3階空調機械室4	テラル株式会社 CLF5-No.4-RS-B-e
FE-303	3階処置（泌尿） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	240	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階3階外来ホール5	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-304	3階診察室（皮膚） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.087	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCF3
FE-305	3階処置室（皮膚） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	320	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.087	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCF3
FE-306	3階光線 治療室 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-307	3階診察室（糖尿1） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.087	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCF3
FE-308	3階診察室（糖尿2） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-309	3階診察室（フットケア） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-310	3階技工室 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	200	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階外来ホール4	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-311	3階外来(南側)/生理検査	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G4回路	3 1/2	13,570	450	防振吊金物	a	○	3φ-200V	5.50	1	3階空調機械室3	テラル株式会社 CLF5-No.3.5-RS-B-e
FE-312	3階診察室（感染） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階外来ホール3	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-313	3階診察室（ストーマ） 換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	290	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.064	1	3階外来ホール3	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-314	3階平衡機能室 フード排気	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 1/2	420	300	防振スプリング	a	○	3φ-200V	0.175	1	3階空調機械室4	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FE-315	3階化学療法/中央処置	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型	3 1/2	10,880	650	防振吊金物	a	○	3φ-200V	5.50	1	3階空調機械室2	テラル株式会社 CLF5-No.3.5-RS-e
FE-316	3階安全キャビネット(抗癌剤調製室)	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製(ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ) G3回路	2 1/2	2,680	900	防振スプリング	a	－	3φ-200V	2.2	1	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 CES201
FE-317	3階SWC	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/2	1,240	200	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.356	1	3階空調機械室2	パナソニック株式会社 FY-25NCS3
FE-318	3階検体検査/病理検査	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製 G3回路	3 1/2	16,576	1,350	防振スプリング	a	○	3φ-200V	11.00	1	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 FTE401
FE-319	3階採痰室	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	180	250	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.039	1	3階採血室	パナソニック株式会社 FY-18SCF3
FE-320	3階厨房	ＥＡ	片吸込みターボファン 床置型（片持形）屋外設置 SUS製 G3回路	8	31,520	1,400	防振スプリング	a	○	3φ-200V	22.0	1	11階屋外機置場111	テラル株式会社 CTF-No.8-OB-B-e
FE-321	3階WC・SW(防災センター)	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	160	100	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.039	1	3階防災センター	パナソニック株式会社 FY-15SCS3
FE-322	3階特高電気室	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン FS-301と連動, G2回路	3	5,330	200	防振吊金物	－	－	3φ-200V	3.00	1	3階特高電気室	パナソニック株式会社 FY-28SCW3
FE-323	3階電気室2	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 FS-302と連動, G2回路	3	5,180	200	防振吊金物	－	－	3φ-200V	1.50	1	3階空調機械室2	テラル株式会社 CLF5-No.3-RS-B-e
FE-324	3階ボイラー室	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 FS-303と連動	2 1/2	3,400	200	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.75	1	3階ボイラー室	テラル株式会社 CLF6-No.2.5-RS-B-e
FE-325	3階処置室（消外）換気強	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	150	200	防振吊金物	a	－	1φ-100V	0.74	1	3階外来ホール3	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-326	3階厨房諸室	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	2,420	200	防振吊金物	a	－	3φ-200V	1.30	1	3階検収ホール	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-327	3階ＥＰＳ 32-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	400	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.046	1	3階EPS 32-1	パナソニック株式会社 FY-32CG7
FE-328	3階ＥＰＳ 36	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	200	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.027	1	3階EPS 36	パナソニック株式会社 FY-27C7
FE-401	4階ICU	ＥＡ	ストレートシロッコファン 50%×2,G3回路	1 1/2	1,455	500	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	2	4階空調機械室4	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-402	4階HCU/透析	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型	2 1/2	4,570	400	防振吊金物	a	○	3φ-200V	1.50	1	4階空調機械室2	テラル株式会社 CLF6-No.2.5-RS-B-e
FE-403	4階中材	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 1/2	1,360	250	防振吊金物	a	○	1φ-100V	0.452	1	4階電気ﾎﾞｲﾗｰ室	パナソニック株式会社 FY-25NCF3
FE-404	欠番		欠番											
FE-405	4階洗浄/組立/既滅菌	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 SUS製 G3回路	3	8,340	550	防振スプリング	a	○	3φ-200V	3.70	1	11階屋外機置場111	テラル株式会社 CLFⅡ-No.3 -OB-B-e
FE-406	4階OPホール	ＥＡ	ストレートシロッコファン G3回路	4	13,900	450	防振吊金物	a	○	3φ-200V	5.50	1	4階空調機械室8	パナソニック株式会社 FY-28SCY3-H
FE-407	4階BCR前室	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 G4回路	2	2,320	200	防振吊金物	a	－	3φ-200V	0.75	1	4階空調機械室9	テラル株式会社 CLF6-No.2-RS-B-e
FE-408	4階OP室10	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 1/2	1,090	200	防振吊金物	a	○	1φ-100V	0.452	1	4階空調機械室6	パナソニック株式会社 FY-25SCF3
FE-409	欠番		欠番											
FE-410	4階電気ボイラー室	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 FS-401と連動, G3回路	3	6,400	150	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.75	1	4階電気ﾎﾞｲﾗｰ室	テラル株式会社 CLF5-No.3-RS-B-e
FE-411	4階非常用発電気室	ＥＡ	ストレートシロッコファン FS-402と連動	1 1/2	1,800	300	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.738	1	4階非常用発電気室	パナソニック株式会社 FY-28NCX3
FE-412	4階電気室1	ＥＡ	ストレートシロッコファン FS-403と連動, G3回路	2	2,760	150	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.75	1	4階空調機械室1	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-413	4階電気室3	ＥＡ	有圧扇 FS-404と連動, G4回路		2,320	33	防振吊金物	－	－	3φ-200V	0.40	1	4階電気室3	パナソニック株式会社 FY-40MTX3

720×500

1	空調設備 機器表(35)	－

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 m^3/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数		
FE-414	欠番													
FE-415	4階ＥＰＳ 42-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	400	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.058	1	4階EPS 42-1	パナソニック株式会社 FY-32CG7
FE-501	5階NICU/GCU	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン 50%×2, G4回路	1 1/2	1,870	300	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	2	5階空調機械室	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-502	5階分娩	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型	2	2,880	250	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	5階空調機械室	テラル株式会社 CLF6-NO.2-RS-B-e
FE-503-1	5階病棟（中央）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	1,740	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	5階ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-503-2	5階病棟（北西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	1,800	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	5階廊下3西側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-503-3	5階病棟（北東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	1,920	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	5階廊下3東側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-504-1	5階病棟（南西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	2,480	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	1.27	1	5階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-504-2	5階病棟（南東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	1,900	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	5階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-505	5階MFICU	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1	310	200	防振吊金物	a	—	3φ-200V	0.20	1	5階MFICUホール	パナソニック株式会社 FY-20SCX3
FE-506	ストレッチャーＳＷ	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	370	250	防振吊金物	d	-	1φ-100V	0.158	1	5階廊下3西側	パナソニック株式会社 FY-20DCF3
FE-507	5階ＥＰＳ 52-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	400	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.058	1	5階EPS 52-1	パナソニック株式会社 FY-32CG7
FEB-501	5階病室 501	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 501	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-502	5階病室 502	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 502	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-503	5階病室 503	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 503	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-504	5階病室 504	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 504	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-508	5階病室 508	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 508	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-509	5階病室 509	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 509	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-510	5階病室 510	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 510	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-511	5階病室 511	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 511	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-512	5階病室 512	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 512	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-513	5階病室 513	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 513	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-514	5階病室 514	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 514	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-515	5階病室 515	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 515	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-516	5階病室 516	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 516	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-517	5階病室 517	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 517	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-518	5階病室 518	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 518	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-519	5階病室 519	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 519	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-520	5階病室 520	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 520	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-521	5階病室 521	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 521	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-522	5階病室 522	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 522	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-523	5階病室 523	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 523	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-524	5階病室 524	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 524	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-525	5階病室 525	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 525	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-526	5階病室 526	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 526	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-527	5階病室 527	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 527	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-551	5階病室 551	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 551	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-552	5階病室 552	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 552	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-553	5階病室 553	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 553	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-554	5階病室 554	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 554	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-555	5階病室 555	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 555	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-556	5階病室 556	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 556	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-557	5階病室 557	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 557	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-558	5階病室 558	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 558	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-559	5階病室 559	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 559	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-560	5階病室 560	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 560	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-561	5階病室 561	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 561	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-562	5階病室 562	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 562	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-563	5階病室 563	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 563	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-564	5階病室 564	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 564	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-565	5階病室 565	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 565	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-566	5階病室 566	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 566	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-567	5階病室 567	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 567	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-568	5階病室 568	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 568	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-569	5階病室 569	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 569	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-570	5階病室 570	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 570	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-571	5階病室 571	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 571	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-572	5階病室 572	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階病室 572	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-MFICU1	5階病室 MFICU1床室3	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階MFICU1床室3	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-MFICU2	5階病室 MFICU1床室2	ＥＡ	中間ダクトファン（浴室用）	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.029	1	5階MFICU1床室2	パナソニック株式会社 FY-18DPC1
FEB-MFICU3	5階病室 MFICU1床室1	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	5階MFICU1床室1	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-601	6階SWC/HWC（ﾘﾊﾋﾞﾘ）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	320	150	防振吊金物	a	—	1φ-100V	0.087	1	6階器具庫	パナソニック株式会社 FY-18SCF3
FE-602	欠番		欠番											
FE-603-1	6階病棟（中央）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,700	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	6階ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-603-2	6階病棟（北西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,830	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	6階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-603-3	6階病棟（北東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,270	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	6階廊下2東側	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-604-1	6階病棟（南西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,920	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	6階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-604-2	6階病棟（南東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,970	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	6階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-605	ストレッチャーＳＷ1	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	370	250	防振吊金物	d	-	1φ-100V	0.158	1	6階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY-20DCF3
FE-606	ストレッチャーＳＷ2	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	370	250	防振吊金物	d	-	1φ-100V	0.158	1	6階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY-20DCF3
FE-607	6階ＥＰＳ 62-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	300	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.031	1	6階EPS 82-1	パナソニック株式会社 FY-27CK7
FEB-601	6階病室 601	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 601	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-602	6階病室 602	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 602	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-603	6階病室 603	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 603	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-604	6階病室 604	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 604	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-605	6階病室 605	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 605	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-606	6階病室 606	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 606	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-607	6階病室 607	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 607	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-608	6階病室 608	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 608	パナソニック株式会社 FY-18SCS3

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 m^3/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数		
FEB-609	6階病室 609	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 609	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-610	6階病室 610	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 610	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-611	6階病室 611	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 611	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-612	6階病室 612	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 612	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-613	6階病室 613	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 613	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-614	6階病室 614	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 614	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-615	6階病室 615	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 615	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-616	6階病室 616	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 616	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-617	6階病室 617	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 617	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-651	6階病室 651	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 651	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-652	6階病室 652	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 652	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-653	6階病室 653	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 653	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-654	6階病室 654	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 654	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-655	6階病室 655	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 655	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-656	6階病室 656	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 656	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-657	6階病室 657	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 657	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-658	6階病室 658	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 658	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-659	6階病室 659	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 659	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-660	6階病室 660	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 660	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-661	6階病室 661	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 661	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-662	6階病室 662	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 662	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-663	6階病室 663	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 663	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-664	6階病室 664	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 664	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-665	6階病室 665	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 665	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-666	6階病室 666	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 666	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-667	6階病室 667	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 667	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-668	6階病室 668	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 668	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-669	6階病室 669	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 669	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-670	6階病室 670	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 670	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-671	6階病室 671	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	6階病室 671	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FE-701	7階諸室（南）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 3/4	1,870	250	防振吊金物	a	—	3φ-200V	0.76	1	7階図書室	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-702	7階諸室（北）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G4回路	1 1/2	1,350	250	防振吊金物	a	—	3φ-200V	0.40	1	7階ラウンジ	パナソニック株式会社 FY-25SCX3
FE-703	7階サーバー室	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン FS-703と連動	1 1/2	920	160	防振吊金物	—	—	1φ-100V	0.292	1	7階事務室	パナソニック株式会社 FY-23SCL3
FE-704	7階ＥＰＳ 72-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	400	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.058	1	7階EPS 72-1	パナソニック株式会社 FY-32CG7
FE-801-1	8階病棟（中央）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 3/4	1,680	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	8階ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-801-2	8階病棟（北西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 3/4	1,880	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	8階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-801-3	8階病棟（北東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 3/4	2,270	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	8階廊下2東側	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-802-1	8階病棟（南西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 3/4	1,860	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	8階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY-28SCX3
FE-802-2	8階病棟（南東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 3/4	2,270	350	防振吊金物	a	○	3φ-200V	0.75	1	8階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY-28SCH3
FE-803	ストレッチャーＳＷ1	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	370	250	防振吊金物	d	-	1φ-100V	0.158	1	8階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY-20DCF3
FE-804	ストレッチャーＳＷ2	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	370	250	防振吊金物	d	-	1φ-100V	0.158	1	8階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY-20DCF3
FE-805	8階ＥＰＳ 82-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	300	30	防振吊金物	e	-	1φ-100V	0.058	1	8階EPS 82-1	パナソニック株式会社 FY-27CK7
FEB-801	8階病室 801	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 801	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-802	8階病室 802	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 802	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-803	8階病室 803	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 803	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-804	8階病室 804	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 804	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-805	8階病室 805	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 805	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-806	8階病室 806	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 806	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-807	8階病室 807	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 807	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-808	8階病室 808	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 808	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-809	8階病室 809	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 809	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-810	8階病室 810	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 810	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-811	8階病室 811	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 811	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-812	8階病室 812	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 812	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-813	8階病室 813	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 813	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-814	8階病室 814	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 814	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-815	8階病室 815	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 815	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-816	8階病室 816	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 816	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-817	8階病室 817	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 817	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-818	8階病室 818	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 818	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-819	8階病室 819	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 819	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-820	8階病室 820	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 820	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-821	8階病室 821	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 821	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-851	8階病室 851	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 851	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-852	8階病室 852	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 852	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-853	8階病室 853	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 853	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-854	8階病室 854	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 854	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-855	8階病室 855	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 855	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-856	8階病室 856	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 856	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-857	8階病室 857	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 857	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-858	8階病室 858	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 858	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-859	8階病室 859	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 859	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-860	8階病室 860	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 860	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-861	8階病室 861	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 861	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-862	8階病室 862	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 862	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-863	8階病室 863	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 863	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-864	8階病室 864	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 864	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-865	8階病室 865	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 865	パナソニック株式会社 FY-18SCS3
FEB-866	8階病室 866	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	—	1φ-100V	0.064	1	8階病室 866	パナソニック株式会社 FY-18SCS3

1	空調設備 機器表(36)	−

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 m³/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FEB-867	8階病室 867	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	8階病室 867	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-868	8階病室 868	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	8階病室 868	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-869	8階病室 869	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	270	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	8階病室 869	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-870	8階病室 870	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	8階病室 870	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-871	8階病室 871	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	8階病室 871	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FE-901-1	9階病棟（中央）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,680	300	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	9階オープンカンファレンス	パナソニック株式会社 FY−28SCX3
FE-901-2	9階病棟（北西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,120	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	9階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-901-3	9階病棟（北東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,270	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	9階廊下2東側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-902-1	9階病棟（南西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,160	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	9階廊下1南西	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-902-2	9階病棟（南東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,270	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	9階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-903	ストレッチャーＳＷ1	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	350	250	防振吊金物	d	-	1φ−100V	0.158	1	9階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY−20DCF3
FE-904	ストレッチャーＳＷ2	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	350	250	防振吊金物	d	-	1φ−100V	0.158	1	9階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY−20DCF3
FE-905	9階ＥＰＳ 92-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	400	30	防振吊金物	e	-	1φ−100V	0.058	1	9階EPS 92-1	パナソニック株式会社 FY−32CG7
FEB-901	9階病室 901	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 901	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-902	9階病室 902	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 902	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-903	9階病室 903	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 903	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-904	9階病室 904	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 904	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-905	9階病室 905	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 905	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-906	9階病室 906	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 906	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-907	9階病室 907	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 907	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-908	9階病室 908	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 908	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-909	9階病室 909	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 909	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-910	9階病室 910	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 910	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-911	9階病室 911	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 911	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-912	9階病室 912	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 912	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-913	9階病室 913	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 913	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-914	9階病室 914	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 914	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-915	9階病室 915	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 915	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-916	9階病室 916	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 916	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-917	9階病室 917	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 917	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-918	9階病室 918	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 918	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-951	9階病室 951	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 951	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-952	9階病室 952	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 952	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-953	9階病室 953	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 953	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-954	9階病室 954	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 954	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-955	9階病室 955	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 955	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-956	9階病室 956	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 956	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-957	9階病室 957	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 957	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-958	9階病室 958	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 958	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-959	9階病室 959	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 959	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-960	9階病室 960	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 960	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-961	9階病室 961	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 961	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-962	9階病室 962	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 962	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-963	9階病室 963	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 963	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-964	9階病室 964	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 964	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-965	9階病室 965	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 965	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-966	9階病室 966	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 966	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-967	9階病室 967	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 967	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-968	9階病室 968	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	9階病室 968	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FE-1001	10階結核・感染	ＥＡ	片吸込みシロッコ 床置型 屋外設置 FRP製 50%×2, G3回路	1	1,750	650	防振スプリング	a	○	3φ−200V	1.50	2	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 CES101
FE-1003-1	10階病棟（中央）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,590	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	10階オープンカンファレンス	パナソニック株式会社 FY−28SCX3
FE-1003-2	10階病棟（北西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,920	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	10階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-1003-3	10階病棟（北東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 1/4	470	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	10階廊下2東側	パナソニック株式会社 FY−23SCT3
FE-1004-1	10階病棟（南西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,870	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	10階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY−28SCX3
FE-1004-2	10階病棟（南東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,800	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	10階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY−28SCX3
FE-1005	ストレッチャーＳＷ1	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	460	250	防振吊金物	d	-	1φ−100V	0.158	1	10階廊下1西側	パナソニック株式会社 FY−20DCF3
FE-1006	ストレッチャーＳＷ2	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	380	250	防振吊金物	d	-	1φ−100V	0.158	1	10階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY−20DCF3
FE-1007	10階ＥＰＳ 102-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	300	30	防振吊金物	e	-	1φ−100V	0.031	1	10階EPS 102-1	パナソニック株式会社 FY−27CK7
FEB-1001	10階病室 1001	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1001	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1002	10階病室 1002	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1002	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1003	10階病室 1003	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1003	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1004	10階病室 1004	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1004	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1005	10階病室 1005	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1005	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1006	10階病室 1006	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1006	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1007	10階病室 1007	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1007	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1008	10階病室 1008	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1008	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1009	10階病室 1009	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1009	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1010	10階病室 1010	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1010	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1011	10階病室 1011	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1011	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1012	10階病室 1012	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1012	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1013	10階病室 1013	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1013	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1014	10階病室 1014	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1014	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1015	10階病室 1015	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1015	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1016	10階病室 1016	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1016	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1017	10階病室 1017	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1017	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1018	10階病室 1018	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1018	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1019	10階病室 1019	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1019	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1020	10階病室 1020	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1020	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1059	10階病室 1059	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	260	140	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1059	パナソニック株式会社 FY−18SCF3

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 m³/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
FEB-1060	10階病室 1060	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1060	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1061	10階病室 1061	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1061	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1062	10階病室 1062	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1062	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1063	10階病室 1063	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1063	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1064	10階病室 1064	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1064	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1065	10階病室 1065	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1065	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1066	10階病室 1066	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1066	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1067	10階病室 1067	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1067	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1068	10階病室 1068	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1068	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1069	10階病室 1069	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1069	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1070	10階病室 1070	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1070	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1071	10階病室 1071	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1071	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1072	10階病室 1072	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1072	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1073	10階病室 1073	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1073	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1074	10階病室 1074	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1074	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1075	10階病室 1075	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1075	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1076	10階病室 1076	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	270	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	10階病室 1076	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FE-1101-1	11階病棟（中央）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	1,230	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	11階オープンカンファレンス	パナソニック株式会社 FY−25SCX3
FE-1101-2	11階無菌病棟（北西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,110	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	11階廊下4西側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-1102-1	11階無菌病棟（南西）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,290	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	11階廊下2西側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-1102-2	11階病棟（南東）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン G3回路	1 3/4	2,270	350	防振吊金物	a	○	3φ−200V	0.75	1	11階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
FE-1103	11階電気室4	ＥＡ	片吸込みシロッコ 天吊型 FS-1101と連動, G3回路	3	6,250	200	防振吊金物	−	−	3φ−200V	1.50	1	11階電気室4	テラル株式会社 CLF5−NO.3−RS−B−e
FE-1104	ストレッチャーＳＷ	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1 1/4	520	250	防振吊金物	d	-	1φ−100V	0.158	1	11階廊下1東側	パナソニック株式会社 FY−20DCF3
FE-1105	11階ＥＰＳ 112-1	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	200	30	防振吊金物	e	-	1φ−100V	0.027	1	11階EPS 112-1	パナソニック株式会社 FY−27C7
FE-1106	11階処置室2（陰圧対応用）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	250	243	防振吊金物	e	-	1φ−100V	0.08	1	11階処置室2	パナソニック株式会社 FY−18SCF3
FE-1107	11階無菌1床室Ｆ	ＥＡ	中間ダクトファン（浴室用）	1	100	100	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.029	2	11階面会廊下1・2	パナソニック株式会社 FY−18DPC1
FEB-1101	11階病室 1101	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1101	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1102	11階病室 1102	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1102	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1103	11階病室 1103	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1103	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1104	11階病室 1104	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1104	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1105	11階病室 1105	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1105	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1106	11階病室 1106	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1106	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1107	11階病室 1107	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1107	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FEB-1108	11階病室 1108	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	200	120	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.064	1	11階病室 1108	パナソニック株式会社 FY−18SCS3
FE-P01	P1階EV機械室	ＥＡ	ストレートシロッコファン FS-P01と連動	1	170	100	防振吊金物	−	−	1φ−100V	0.039	1	P1階EV機械室	パナソニック株式会社 FY−15NCS3
FE-P02	P1階救急EVホール	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン FS-P02と連動	1	80	150	防振吊金物	−	−	1φ−100V	0.039	1	P1階救急EVホール	パナソニック株式会社 FY−15SCS3
FE-P03	P1階救急EVホール（強排気）	ＥＡ	消音形ストレートシロッコファン	1	500	168	防振ゴム	b	−	1φ−100V	0.08	1	P1階救急EVホール	パナソニック株式会社 FY−18SCF3
FE-D	臭突排気	ＥＡ	ＦＲＰ製シロッコファン 屋外設置 （ベンチレーター） FS-102と連動	1	720	850	防振スプリング	−	−	3φ−200V	0.75	2	11階屋外機置場111	セイコー化工機株式会社 CES101
			G3回路, 24時間運転, 24時間ごとに交互運転											
FE-M01	マニホールド室	ＥＡ	有圧扇 FS-M01と連動	300φ	650	20	−	−	−	3φ−200V	0.045	1	マニホールド室	パナソニック株式会社 FY−25GTX4
【排煙ファン】														
FSM-301	南東系統	ＳＥ	軸流型 屋外床置型 G1回路	1000φ	42,000	1,300	防振スプリング	−	−	3φ−200V	30.0	1	3階屋外機置場38	テラル株式会社 AES4(R)−100−B−30−4−0−e
FSM-401	北東系統	ＳＥ	軸流型 屋外床置型 G1回路	1000φ	56,000	1,400	防振スプリング	−	−	3φ−200V	37.0	1	4階屋外機置場42	テラル株式会社 AES4(R)−100−B−30−4−0−e
FSM-601	南東系統	ＳＥ	片吸込型（リミットロード特性）屋内床置型 G1回路	6	51,000	1,150	防振スプリング	−	−	3φ−200V	30.0	1	5階空調機械室	テラル株式会社 CMF3L(R)−NO.6−SOB−B−e
FSM-1101	北西・病棟系統	ＳＥ	片吸込型（リミットロード特性）屋外床置型 G1回路	6 1/2	51,000	1,500	防振スプリング	−	−	3φ−200V	37.0	1	11階屋外機置場111	テラル株式会社 CMF3(R)−NO.6.5−RS−e
FSM-1102	非常用EVロビー	ＳＥ	片吸込型（リミットロード特性）屋外床置型 G1回路	4	14,400	900	防振スプリング	−	−	3φ−200V	7.5	1	11階屋外機置場111	テラル株式会社 CMF3L(R)−NO.4−SOB−B−e
【ピロティ排気ファン】														
DF-101	ピロティ排気	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 3/4	3,000	200	防振吊金物	a	−	3φ−200V	1.27	1	1階ピロティ	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
DF-102	ピロティ排気	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 3/4	3,000	200	防振吊金物	a	−	3φ−200V	1.27	1	1階ピロティ	パナソニック株式会社 FY−28SCH3
DF-103	ピロティ排気	ＥＡ	ストレートシロッコファン	1 3/4	2,000	200	防振吊金物	a	−	3φ−200V	0.738	1	1階ピロティ	パナソニック株式会社 FY−28SCX3
【排気ファン】														
FE-126	1階倉庫6	ＥＡ	天井換気扇	1	160	100	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.031	1	1階倉庫6	パナソニック株式会社 FY−27SK7
FE-329	3階内診室(F03)	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	200	150	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.046	1	3階内診室(F03)	パナソニック株式会社 FY−32CG8
FE-330	3階内診室(F04)	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	200	150	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.046	1	3階内診室(F04)	パナソニック株式会社 FY−32CG8
FE-331	3階内診室(F10)	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	200	150	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.046	1	3階内診室(F10)	パナソニック株式会社 FY−32CG8
FE-332	3階内診室(F11)	ＥＡ	天井換気扇	1 1/2	200	150	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.046	1	3階内診室(F11)	パナソニック株式会社 FY−32CG8
FE-416	4階倉庫	ＥＡ	天井換気扇	1	100	50	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.015	1	4階倉庫	パナソニック株式会社 FY−24CK8
FE-417	4階ＳＫ室	ＥＡ	天井換気扇	1	100	50	防振吊金物	d	−	1φ−100V	0.015	1	4階ＳＫ室	パナソニック株式会社 FY−24CK8
FE-418	4階電気ボイラー室	ＥＡ	厨房用ストレートシロッコファン	1 1/2	900	250	防振吊金物	d	−	3φ−200V	0.395	1	4階電気ボイラー室	パナソニック株式会社 FY−25TCX
FE-508	5階EPS 54	ＥＡ	パイプファン	1	100	10	−	e	−	1φ−100V	0.004	1	5階EPS 54	パナソニック株式会社 FY−08PDX9SD
FE-608	6階EPS 64	ＥＡ	パイプファン	1	100	10	−	e	−	1φ−100V	0.004	1	6階EPS 64	パナソニック株式会社 FY−08PDX9SD
FE-808	8階EPS 84	ＥＡ	パイプファン	1	100	10	−	e	−	1φ−100V	0.004	1	8階EPS 84	パナソニック株式会社 FY−08PDX9SD
FE-908	9階EPS 94	ＥＡ	パイプファン	1	100	10	−	e	−	1φ−100V	0.004	1	9階EPS 94	パナソニック株式会社 FY−08PDX9SD
FE-1008	10階EPS 104	ＥＡ	パイプファン	1	100	10	−	e	−	1φ−100V	0.004	1	10階EPS 104	パナソニック株式会社 FY−08PDX9SD
FE-1108	11階EPS 114	ＥＡ	パイプファン	1	100	10	−	e	−	1φ−100V	0.004	1	11階EPS 114	パナソニック株式会社 FY−08PDX9SD

720×500

1	空調設備 機器表(37)	－

機器番号	系統名	種別	型式	番手	風量 ㎥/h	機外静圧 Pa	防振	発停方法	インバータ	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	全熱交換ユニット		＜共通仕様＞　特記なき限り下記仕様による。											
			適用仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修											
			公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成　25 年版											
			電源周波数　60 Ｈｚ											
			防振　天吊形：防振吊金物共											
			付属品　標準仕様書による											
			特記事項　1. 普通換気/全熱交換モード自動切換回路付											
			2. フィルターの予備は100%とする											
			3. 天井カセット型：インテリアパネル仕様（製造者標準品）とする											
			4. 天井隠ぺい形及びカセット形は接地極付きロック式プラグ及びコード約１ｍを											
			付属とする（電気設備工事で対応）											
			5. リモコンスイッチの系統は協議の上決定する。リモコンスイッチ及び機器との											
			配管・配線は自動制御工事とする。											
			6. フィルター仕様											
			プレフィルター：ロングライフフィルター											
			メイン：中性能フィルター（難燃性）											
			7. 熱交換エレメントの効率は、1,000m3/h以上で60%以上、											
			1,000m3/h未満で58%以上とすること											
			8. 風量は、機器内部での漏気を考慮した有効換気量を示す											
			9. 発停方法は、以下の通りとする											
			a：スケジュール発停、状態監視（自動制御工事）											
			b：手元スイッチ（空調設備工事）											
			c：サーモ発停、状態監視（自動制御工事）											
			d：手元スイッチ（ON/OFF、電気設備工事）											
HEU-101	1階警備室(東)	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	150φ	200	100	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.163	1	1階守衛室2	三菱電機株式会社 LGH-N25RKX2
HEU-102	欠番		欠番											
HEU-103	1階　講師控室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形	100φ	100	100	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.144	1	1階講師控室	三菱電機株式会社 LGH-L25RX
HEU-301	3階防災センター・当直室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	570	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.5	1	3階防災センター・当直室	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-401	4階ME室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	250φ	690	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.595	1	4階ME室	三菱電機株式会社 LGH-N60RKX2
HEU-402	4階ME控室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	150φ	210	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.232	1	4階ME控室	三菱電機株式会社 LGH-N35RKX2
HEU-701	7階会議室1	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	300	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	2	7階会議室1	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-702	7階会議室2	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形	200φ	500	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階会議室2	三菱電機株式会社 LGH-N80RX
HEU-703	7階研修室	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	350	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階研修室	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-704	7階医療情報管理室	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	340	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階情報管理室	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-705	7階作業室・印刷室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	100φ	100	100	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.137	1	7階作業室・印刷室	三菱電機株式会社 LGH-N15RKX2
HEU-706	7階事務室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	383/348	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.36	4	7階事務室	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-707	7階院長室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	150φ	280	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.232	1	7階スタッフ廊下2	三菱電機株式会社 LGH-N35RKX2
HEU-708	7階応接室・秘書室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	500	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.5	1	7階応接室・秘書室	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-709	7階医師技術局長室,副院長室1、2	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	430	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.36	1	7階医療技術局長室	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-710	7階看護局管理室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	460	100	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.5	1	7階看護局管理室	三菱電機株式会社 LGH-N65RKX2
HEU-711	7階チーム医療推進室	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	400/370	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階チーム医療推進室	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-712	7階カンファレンス室5	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	300	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階カンファレンス室5	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-713	7階カンファレンス室4	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	300	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階カンファレンス室4	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-714	7階カンファレンス室3	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	300	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	7階カンファレンス室3	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-715	7階カンファレンス室2	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	375/225	120	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	2	7階カンファレンス室2	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-716	7階相談室1	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形	150φ	50	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.144	1	7階相談室1	三菱電機株式会社 LGH-N15RX
HEU-717	7階相談室2	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	100φ	50	100	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.08	1	7階相談室2	三菱電機株式会社 LGH-N15RX
HEU-718	7階図書室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	580/380	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.5	1	7階図書室	三菱電機株式会社 LGH-N65RKX2
HEU-719	7階ラウンジ	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	530/180	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.595	2	7階ラウンジ	三菱電機株式会社 LGH-N60RKX2
HEU-720	7階カンファレンス室1	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	225/150	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	2	7階カンファレンス室1	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-721	7階キャンサーボード室	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	300/200	190	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	2	7階キャンサーボード室	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-722	7階T合せコーナー・L型コーナー	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	150φ	300	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.232	1	7階T合せ十・L型十	三菱電機株式会社 LGH-N35RKX2
HEU-723	7階医局	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	365/337	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.36	13	7階医局	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-724	7階男性更衣室	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	400	180	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	2	7階男性更衣室	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU-725	7階女性更衣室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	360	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.36	1	7階女性更衣室	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-726	7階仮眠室1～7	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	250φ	650/350	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.595	1	7階男性仮眠室	三菱電機株式会社 LGH-N60RKX2
HEU-727	7階仮眠室8～10	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	300/150	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.36	1	7階女性仮眠室	三菱電機株式会社 LGH-N50RKX2
HEU-728	7階研修医室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	200φ	440	200	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.5	2	7階研修医室	三菱電機株式会社 LGH-N65RKX2
HEU-729	7階研修医控室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	100φ	110	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.137	1	7階研修医控室	三菱電機株式会社 LGH-N15RKX2
HEU-730	7階副院長室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	150φ	130	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.163	1	7階スタッフ廊下2	三菱電機株式会社 LGH-N25RKX2
HEU-731	7階事務局長室	0A・EA	全熱交換ユニット　隠ぺいダクト形　(加湿内臓)	150φ	130	150	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.163	1	7階スタッフ廊下2	三菱電機株式会社 LGH-N25RKX2
	＜外来棟＞													
HEU6-203-1	2階中央更衣室（女性）	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	400	180	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	10	外来棟2階 中央更衣室(女性)	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU6-203-1	外来2階ユニフォーム置場	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	200φ	400	180	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.249	1	外来棟2階 ユニフォーム置場	三菱電機株式会社 LGH-N50RX
HEU6-203-1	外来2階パウダーコーナー	0A・EA	全熱交換ユニット　天井カセット形	150φ	350	80	防振吊金物	b	－	1φ-100V	0.15	1	外来棟2階 パウダーコーナー	三菱電機株式会社 LGH-N35RX

720×500

1	空調設備 機器表(38)	－

機器番号	系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	可変風量ユニット	＜共通仕様＞ 特記なき限り下記仕様による。					
	定風量ユニット	適用仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 25 年版					
		電源周波数 60 Ｈｚ					
		特記事項 1. 記載無き限り低圧損型、消音ボックス共とする。(本体で40Pa、消音ボックス共で80Pa以下とする)					
		2. 全閉機構付きとする。					
		3. 電源はAC24Vとし、変圧トランスは自動制御工事、接続機器と同種の電源とすること。					
		4. 温度・風量コントローラーは自動制御設備支給品を組込み、					
		VAV・CAV本体との配線及びパラメーターの設定を行うこと					
		5. 風量が大きい場合は、複数台に分割すること。					
		ただし、制御信号のやりとりは親機のみと行うこととし、子機は親機と同動作を					
		行うように連動回路をメーカー側で組み込むこととする。					

機器番号	系統名	接続機器	種別	処理風量 [㎥/h]	機器選定風量 [㎥/h]	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
VAV-A201-1S	ホール・待合（A, B, C）	AC201	SA	20,940	3,780~21,900			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-502
VAV-A201-1E	ホール・待合（A, B, C）	AC201	RA	17,340	3,780~21,900			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-503
VAV-0101-1S	解剖室	AC0101	SOA	1,960~3,780	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0201-1S	レストランI~3客席	AC0201	SOA	8,980	1,680~9,720			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-502T-HS36
VAV-0201-2S	コンビニエンスストア	AC0201	SOA	2,700	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0201-3S	検収室・厨房更衣室・パントリー	AC0201	SOA	240	80~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-0203-1S	救命救急病棟	AC0203	SOA	3,170~4,480	1,000~5,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-45
VAV-0203-2S	救急処置ホール	AC0203	SOA	1,780~2,340	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0203-3S	小児処置室	AC0203	SOA	370~630	220~1,200			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-25
VAV-0204-1S	抗癌剤調製室	AC0204	SOA	1,700~3,600	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0204-2S	薬剤調剤室その他	AC0204	SOA	3,490~3,990	1,000~5,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-45
VAV-0205-1S	検査室1	AC0205	SOA	180	800~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-0205-2S	検査室2	AC0205	SOA	180	800~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-0205-3S	検査室3	AC0205	SOA	160	800~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-0205-4S	治療室1	AC0205	SOA	240	140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-0205-5S	治療室2	AC0205	SOA	240	140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-0206-1S	ガンマカメラ 準備室	AC0206	SOA	160~1,860	160~2,000			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-3
VAV-0207-1S	透視	AC0207	SOA	2,080~2,260	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0207-2S	透視室1（消化器内視鏡）(陰圧)	AC0207	SOA	210~570	190~650			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-2
VAV-0207-3S	透視室2（呼吸器内視鏡）(陰圧)	AC0207	SOA	170~460	140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-0207-4S	一般撮影・CT	AC0207	SOA	2,300	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0207-5S	MRI	AC0207	SOA	1,830	360~2,000			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-3
VAV-0207-6S	放射線ホール	AC0207	SOA	450	140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-0301-1S	待合（A, B, C）	AC0301	SOA	16,550	3,780~21,900			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-503
VAV-0302-1S	外来ホール3（A, B）	AC0302	SOA	10,370	2,520~14,600			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-502
VAV-0302-2S	操作室	AC0302	SOA	3,200	1,000~5,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0303-1S	抗癌剤調製室（陰圧）	AC0303	SOA	470~2,410	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0304-1S	採血室	AC0304	SOA	1,420	300~1,750			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-3
VAV-0304-2S	検体検査（一般・血液・生化学・免疫血清・輸血）	AC0304	SOA	1,630~2,016	420~2,400			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0304-4S	受付・ 座務室	AC0304	SOA	1,880	420~2,400			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-3
VAV-0304-5S	臓器処理室	AC0304	SOA	2,810~6,550	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0304-6S	染色室	AC0304	SOA	830~3,550	700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0401-1S	ICU1床室2（陽陰圧）	AC0401	SOA	80~180	80~430			1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
VAV-0402-1S	HCU	AC0402	SOA	4,570	1,000~5,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-45

機器番号	系統名	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
VAV-0403-1S	中材 管理室	AC0403 SOA 1,400 300~1,750			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-30
VAV-0403-2S	洗浄室	AC0403 SOA 1,420 300~1,750			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-30
VAV-0403-3S	組立室	AC0403 SOA 4,005 1,000~5,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-45
VAV-0403-4S	滅菌装置置場	AC0403 SOA 800 220~1,200			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-25
VAV-0403-5S	既滅菌庫	AC0403 SOA 2,840 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0404-1S	OPホール	AC0404 SOA 0~3,520 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0405-51S	5階病棟（南）	AC0405 SOA 10,510 2,100~12,160			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0405-52S	5階MFICU	AC0405 SOA 910 220~1,200			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-25
VAV-0405-61S	6階病棟（南）	AC0405 SOA 8,330 1,680~9,720			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0405-81S	8階病棟（南）	AC0405 SOA 8,660 1,680~9,720			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0405-91S	9階病棟（南）	AC0405 SOA 8,340 1,680~9,720			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0405-101S	10階病棟（南）	AC0405 SOA 9,130 1,680~9,720			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0405-111S	11階病棟	AC0405 SOA 3,660 1,000~5,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-0406-51S	5階病棟（北）	AC0406 SOA 8,830 1,680~9,720			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0406-52S	1床室H（陽圧）(534)	AC0406 SOA 260 80~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-0406-61S	6階病棟（北）	AC0406 SOA 10,330 2,100~12,160			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0406-81S	8階病棟（北）	AC0406 SOA 10,430 2,100~12,160			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0406-91S	9階病棟（北）	AC0406 SOA 9,980 2,100~12,160			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0406-101S	10階病棟（北）	AC0406 SOA 7,790 1,660~9,080			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-502T-HS36
VAV-0406-111S	11階病棟（北）	AC0406 SOA 6,250 1,260~7,300			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-5
VAV-E104-1E	解剖室	FE104 EA 2,160 420~2,400			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-E205-1E	救命救急病棟	FE205 EA 3,390~3,560 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-E205-2E	救命救急診◎室・控室	FE205 EA 6,980~7,060 2,520~14,600			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-452T-HA36
VAV-E205-3E	小児	FE205 EA 1,610~1,870 420~2,400			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-3
VAV-E211-1E	スタッフ廊下・薬剤調剤室	FE211 EA 3,630~4,130 1,120~6,480			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-402T-HA36(塩ビ樹脂塗装)
VAV-E212-1E	抗癌剤調製室	FE212 EA 3,600 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4(塩ビ樹脂塗装)
VAV-E216-1E	検査室1	FE216 EA 180 80~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-E216-2E	検査室2	FE216 EA 180 80~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-E216-3E	検査室3	FE216 EA 160 80~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-E216-4E	治療室1	FE216 EA 240 140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-E216-5E	治療室2	FE216 EA 240 140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20
VAV-E218-1E	透視	FE218 EA 2,540~2,920 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-E218-2E	一般撮影・CT	FE218 EA 2,300 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-E218-3E	MRI	FE218 EA 1,830 360~2,000			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-3
VAV-E301-1E	待合	FE302 EA 16,560 3,780~21,900			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-503
VAV-E311-1E	外来ホール3	FE311 EA 10,370 2,520~14,600			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-502
VAV-E311-2E	操作室	FE311 EA 3,200 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-E316-1E	抗癌剤調製室	FE316 EA 200~540 140~760			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-20(塩ビ樹脂塗装)
VAV-E316-2E	抗癌剤調製室 安全キャビネット（将来用）	FE316 EA 1,140~2,280 420~2,400			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4
VAV-E318-1E	検体検査（一般・血液・生化学・免疫血清・輸血）	FE318 EA 2,870 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4(塩ビ樹脂塗装)
VAV-E318-4E	臓器処理室	FE318 EA 2,720 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4(塩ビ樹脂塗装)
VAV-E401-1E	ICU1床室2前室	FE401 EA 0~100 80~430			1	図示	東プレ株式会社 VCBM-15
VAV-E405-1E	滅菌装置置場	FE405 EA 2,800 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBE-4(SUS製)
VAV-E406-1E	OPホール	FE406 EA 0~8,270 2,520~14,600			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-502
VAV-E407-1E	BCR前室	FE407 EA 820~2,320 700~3,780			1	図示	東プレ株式会社 VCBS-4

720×500

1	空調設備 機器表(39)	－

機器番号	系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
CAV-A401-1S	OP室1 [日帰り兼用]	AC401	SA	4,000	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A401-2S	OP室1 [日帰り兼用]	AC401	OA	650	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A402-1S	OP室2 [ハイブリッド] [BCR]	AC402	SA	14,600	3,780~21,900				1	図示	東プレ株式会社 CCBC-50Z
CAV-A402-2S	OP室2 [ハイブリッド] [BCR]	AC402	OA	1,500	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-A403-1S	OP室3 [BCR]	AC403	SA	8,200	2,520~14,600				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-A403-2S	OP室3 [BCR]	AC403	SA	820	200~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A404-1S	OP室4	AC404	SA	5,000	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A404-2S	OP室4	AC404	OA	850	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A405-1S	OP室5 [ロボット]	AC405	SA	4,500	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A405-2S	OP室5 [ロボット]	AC405	OA	720	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A406-1S	OP室6	AC406	SA	5,000	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A406-2S	OP室6	AC406	OA	820	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A407-1S	OP室7	AC407	SA	4,500	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A407-2S	OP室7	AC407	OA	720	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A408-1S	OP室8	AC408	SA	4,500	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A408-2S	OP室8	AC408	OA	720	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A409-1S	OP室9 [眼科]	AC409	SA	4,000	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A409-2S	OP室9 [眼科]	AC409	OA	620	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-A410-1S	OP室10 [陽陰圧]	AC410	SA	4,500	1,00~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-A410-2S	OP室10 [陽陰圧]	AC410	SA	390	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-A410-3S	OP室10 [陽陰圧]	AC410	OA	1,900	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-30
CAV-A410-1E	OP室10 [陽陰圧]	AC410	RA	3,800	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0101-1S	準備室	AC0101	OA	600	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-2
CAV-0101-2S	霊安室	AC0101	OA	430	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-0101-3S	解剖台	AC0101	OA	3,000	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0201-1S	理美容室	AC0201	OA	150	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-0201-2S	イートイン	AC0201	OA	1,000	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-0202-1S	事務室	AC0202	OA	2,960	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0202-2S	健診室	AC0202	OA	1,470	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-0203-1S	救命救急病棟	AC0203	OA	390	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-0203-2S	救命救急診察室・控室	AC0203	OA	5,280	1,260~7,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0203-3S	小児	AC0203	OA	1,500	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-0204-2S	無菌製剤室 (陽圧)	AC0204	OA	220	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-0204-3S	製剤 準備室	AC0204	OA	160	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-0204-4S	抗癌剤調製室 (陰圧)	AC0204	OA	130	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-0204-5S	薬剤 調剤室	AC0204	OA	500	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-0205-1S	血管撮影	AC0205	OA	2,620	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0205-2S	血管撮影室2 (陽圧)	AC0205	OA	630	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-0205-3S	内視鏡	AC0205	OA	4,400	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0205-4S	放射線治療	AC0205	OA	2,340	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0205-5S	RI管理室	AC0205	OA	100	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-0206-1S	RI	AC0206	OA	4,250	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 VCBS-45
CAV-0303-1S	化学療法室	AC0303	OA	4,200	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0303-2S	SPD置室	AC0303	OA	7,990	2,620~14,600				1	図示	東プレ株式会社 CCBC-50Z

機器番号	系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
CAV-0305-1S	下処理室	AC0305	OA	2,080	420~2,400				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0305-2S	調理室厨房フードA・B・C	AC0305	OA	14,300	3,780~21,900				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-50Z
CAV-0305-3S	調理室厨房フードD・E	AC0305	OA	4,300	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0305-4S	調理室厨房フードF	AC0305	OA	5,700	1,260~7,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0305-5S	調理室厨房・カットプール	AC0305	OA	1,215	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-0305-6S	配膳前室	AC0305	OA	120	80~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-0305-7S	洗浄室厨房フードG・H	AC0305	OA	3,805	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0305-8S	検収・事務室・食品庫	AC0305	OA	2,420	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0401-1S	ICU	AC0401	OA	2,000	420~2,400				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0401-2S	ICU1床室	AC0401	OA	200	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-0401-3S	ICU1床室2前室(陰圧時)	AC0401	OA	50	50~300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-11
CAV-0401-4S	家族待合	AC0401	OA	480	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-0404-1S	OP諸室	AC0404	OA	5,280	1,270~7,300				1	図示	東プレ株式会社 VCBS-45
CAV-0501-1S	GCU	AC0501	OA	2,800	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBC-4
CAV-0501-2S	NICU	AC0501	OA	1,150	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-0502-1S	分娩ホール	AC0502	OA	2,880	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-0601-1S	理学療法・作業療法	AC0601	OA	4,610	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-0601-1E	理学療法・作業療法	AC0601	EA	3,790	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45
CAV-01001-1S	結核病棟	AC01001	OA	1,940	360~2,000				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-01001-2S	感染病棟	AC01001	OA	1,440	360~2,000				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-E104-1E	霊安室	FE104	EA	430	140~760				**1**	**図示**	東プレ株式会社 CCBM-20(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E104-2E	準備室	FE104	EA	150	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E104-3E	切出台	FE104	EA	1,700	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-35(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E104-4E	撮影台ブース	FE104	EA	270	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E104-5E	脳内洗浄装置	FE104	EA	480	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E104-6E	臓器保管庫	FE104	EA	250	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E104-7E	解剖台	FE104	EA	3,000	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E201-1E	パントリー	FE201	EA	1,120	500~2,600				1	図示	クリラ株式会社 KCAS220
CAV-E201-2E	厨房フード①	FE201	EA	4,200	850~4,540				1	図示	クリラ株式会社 KCAS220
CAV-E201-3E	厨房フード②③	FE201	EA	3,060	610~3,460				1	図示	クリラ株式会社 KCAS220
CAV-E201-4E	厨房フード④	FE201	EA	840	340~1,800				1	図示	クリラ株式会社 KCAS220
CAV-E202-1E	コンビニエンスストア	FE202	EA	700	140~760				**1**	**図示**	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-E202-2E	理美容室	FE202	EA	150	80~430				**1**	**図示**	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E202-3E	イートイン	FE202	EA	1,000	220~1,200				**1**	**図示**	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-E204-1E	事務室	FE204	EA	2,960	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E204-2E	健診室	FE204	EA	1,470	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3
CAV-E211-2E	無菌製剤室 (陽圧)	FE211	EA	120	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E211-3E	製剤 準備室	FE211	EA	60	60~300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-11
CAV-E211-5E	薬剤調剤室	FE211	EA	500	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-E212-1E	抗癌剤調整室 (陰圧)	FE212	EA	230	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E214-1E	血管撮影	FE214	EA	2,740	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E214-2E	血管撮影室2 (陽圧)	FE214	EA	390	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-E214-3E	内視鏡	FE214	EA	2,110	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E214-4E	放射線治療・リニアック	FE214	EA	2,210	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E214-5E	RI 管理室	FE214	EA	100	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E216-1E	内視鏡 検査室・治療室	FE216	EA	440	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E217-1E	RI	FE217	EA	4,250	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-45(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E217-2E	ガンマカメラ準備室	FE217	EA	360	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E217-3E	ガンマカメラ準備室ドラフトチャンバー	FE217	EA	1,500	360~2,000				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3(塩ビ樹脂塗装)

1	空調設備 機器表(40)	－

機器番号	系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			
CAV-E315-1E	化学療法室	FE315	EA	4,130	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4S
CAV-E315-2E	SPD請室	FE315	EA	6,750	1,200~7,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-5
CAV-E316-1E	中央処置個室	FE316	EA	200	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-1E	検体検査　フード排気	FE318	EA	385	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-2E	抗酸菌検査安全キャビネット	FE318	EA	1,525	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-3E	臓器処理室ホルマリン棚	FE318	EA	2,300	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-4E	臓器処理室安全キャビネット	FE318	EA	750	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-5E	臓器処理室切出台	FE318	EA	3,000	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-6E	染色室安全キャビネット	FE318	EA	950	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-7E	染色室卓上排気	FE318	EA	600	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-8E	染色室安全キャビネット	FE318	EA	575	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E318-9E	染色室実験台	FE318	EA	1,000	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E320-1E	下処理室	FE320	EA	2,080	800~4,300				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E320-2E	厨房フードA・B・C	FE320	EA	14,300	3,240~17,280				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E320-3E	厨房フードD・E	FE320	EA	4,300	1,000~5,200				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E320-4E	厨房フードF	FE320	EA	5,700	1,350~7,200				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E320-5E	カットプール	FE320	EA	1,215	500~2,600				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E320-6E	配膳前室	FE320	EA	120	120~650				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E320-7E	厨房フードG・H	FE320	EA	3,805	1,080~5,760				1	図示	クリリ株式会社 KCAS220
CAV-E326-1E	検収・事務室・食品庫	FE326	EA	2,420	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E401-1E	ICU	FE401	EA	2,120	420~2,400				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E401-2E	ICU1床室	FE401	EA	80	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E401-3E	ICU1床室2（陽陰圧）	FE401	EA	130	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E401-4E	廊下1	FE401	EA	480	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-20
CAV-E402-1E	HCU	FE402	EA	4,410	1,000~5,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4S
CAV-E402-2E	HCU1床室（陰圧）	FE402	EA	160	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E405-1E	洗浄室	FE405	EA	620	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-2(SUS製)
CAV-E405-2E	ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ排気	FE405	EA	300	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBE-1(SUS製)
CAV-E405-3E	ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ排気	FE405	EA	300	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBE-1(SUS製)
CAV-E405-4E	ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ排気	FE405	EA	300	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBE-1(SUS製)
CAV-E405-5E	ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ排気	FE405	EA	300	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBE-1(SUS製)
CAV-E405-6E	ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ排気	FE405	EA	300	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBE-1(SUS製)
CAV-E405-7E	組立室	FE405	EA	670	140~760				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-2(SUS製)
CAV-E405-8E	既滅菌庫	FE405	EA	2,330	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4(SUS製)
CAV-E405-9E	システム乾燥機排気	FE405	EA	115	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBE-1U(SUS製)
CAV-E406-1E	OP請室	FE406	EA	5,630	1,200~7,300				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-5
CAV-E408-1E	OP室10（陰圧運用時）	FE408	EA	1,090	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-30
CAV-E501-1E	GCU	FE501	EA	2,680	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-30
CAV-E501-2E	NICU	FE501	EA	1,090	220~1,200				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-25
CAV-E501-3E	NICU個室（陰圧）	FE501	EA	180	80~430				1	図示	東プレ株式会社 CCBM-15
CAV-E502-1E	分娩ホール	FE502	EA	2,880	700~3,780				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-4
CAV-E1001-1E	結核病棟	FE1001	EA	1,940	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3(塩ビ樹脂塗装)
CAV-E1001-2E	感染病棟	FE1001	EA	1,440	300~1,750				1	図示	東プレ株式会社 CCBS-3(塩ビ樹脂塗装)

機器番号	系統名	機器仕様					付属電動機		台数	据付位置	備考
							電源	容量 kW			

1	空調設備 機器表(41)	－

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
	フィルターユニット	＜共通仕様＞ 特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 25 年版					
		1. フィルター仕様					
		A： プレフィルター（パネル型，洗浄再生型）					
		初期圧損 60 Pa以下 最終圧損 100 Pa以下					
		B： 中性能フィルター（中性能・折込型）					
		初期圧損 150 Pa以下 最終圧損 250 Pa以下					
		C： ＨＥＰＡフィルター（ＨＥＰＡ）					
		初期圧損 170 Pa以下 最終圧損 350 Pa以下					
		D： ＨＥＰＡフィルター（ＲＩ用）					
		初期圧損 250 Pa以下 最終圧損 490 Pa以下					
		E： 活性炭フィルタ（活性炭）					
		放射性ヨウ素効率 99%以上					
		初期圧損 250 Pa以下 最終圧損 270 Pa以下					
		2. フィルターは低圧損型とする					
		3. フィルター予備品は、 100 %とする					
		4. 特記無き場合、ケーシングはダクト接続型（鋼板製）とする					
		5. 各フィルターには直読式差圧計を設ける					
AFU-1101	排気用フィルターユニット	形式 排気用密閉式交換型フィルタユニット 屋外用床置型	－	－	1	11階 屋外機置場11	近藤工業株式会社
	（１階剖検排気系統）	フィルター プレフィルター＋ ＨＥＰＡフィルター（多風量型）					S-3-2
		処理風量 7,630 ㎥/h					重量 : 650Kg
		外形 2,685 W × 730 D × 1,800 H					
		付属品 内外面塩ビ樹脂塗料仕上げ，点検口，測定口25A×２個，標準付属品					
		プレフィルター 初期圧損 46Pa 最終圧損 92Pa HEPAフィルター 初期圧損 210Pa 最終圧損 420Pa					
AFU-1102-1	排気用フィルターユニット	形式 ＲＩ排気用密閉式交換型フィルタユニット 屋外用床置型	－	－	1	11階 屋外機置場11	近藤工業株式会社
	（２階ＲＩ排気系統）	フィルター 焼却型フィルター：プレフィルター＋ＨＥＰＡフィルター（ＲＩ用，多風量型）＋活性炭フィルター					S-2-3x2(連結)
		処理風量 6,110 ㎥/h ※初期圧損 465 Pa以下 最終圧損 705 Pa以下					重量 : 1,160Kg
		外形 3,730 W × 730 D × 2,500 H					
		付属品 内外面塩ビ樹脂塗料仕上げ，点検口，測定口25A×２個，標準付属品，					
		特記 気密試験：無発泡確認テスト＋2,450Paをクリア					
		プレフィルター 初期圧損 17Pa 最終圧損 34Pa HEPAフィルター 初期圧損 141Pa 最終圧損 282Pa					
		活性炭フィルター 初期圧損 249Pa 最終圧損 498Pa					
AFU-1103	排気用フィルターユニット	形式 排気用密閉式交換型フィルタユニット 屋外用床置型	－	－	1	11階 屋外機置場11	近藤工業株式会社
	（３階病理検査・検体検査排気系統）	フィルター プレフィルター＋ ＨＥＰＡフィルター（多風量型）					S-6W-2
		処理風量 16,575 ㎥/h					重量 : 1,300Kg
		外形 6,445 W × 730 D × 1,800 H					
		付属品 内外面塩ビ樹脂塗料仕上げ，点検口，測定口25A×２個，標準付属品					
		プレフィルター 初期圧損 52Pa 最終圧損 104Pa HEPAフィルター 初期圧損 229Pa 最終圧損 458Pa					
AFU-1104-1	排気用フィルターユニット	形式 排気用密閉式交換型フィルタユニット 屋外用床置型	－	－	2	11階 屋外機置場11	S-1-2
AFU-1104-2	(10階結核・感染病棟排気系統)	フィルター プレフィルター＋ ＨＥＰＡフィルター（多風量型）					重量 : 280Kg
		処理風量 1,690 ㎥/h					50%×２台設置
		外形 990 W × 730 D × 1,800 H					
		付属品 内外面塩ビ樹脂塗料仕上げ，点検口，測定口25A×２個，標準付属品					
		プレフィルター 初期圧損 20Pa 最終圧損 40Pa HEPAフィルター 初期圧損 137Pa 最終圧損 274Pa					
AFU-1105	排気用フィルターユニット	形式 排気用密閉式交換型フィルタユニット 屋外用床置型	－	－	1	11階 屋外機置場11	S-2-2
	(2安全キャビネット（抗癌剤調整室）排気系統)	フィルター プレフィルター＋ ＨＥＰＡフィルター（多風量型）					重量 : 450Kg
		処理風量 3,830 ㎥/h					
		外形 1,900 W × 730 D × 1,800 H					
		プレフィルター 初期圧損 24Pa 最終圧損 48Pa HEPAフィルター 初期圧損 156Pa 最終圧損 312Pa					
AFU-1106	排気用フィルターユニット	形式 排気用密閉式交換型フィルタユニット 屋外用床置型	－	－	1	11階 屋外機置場11	S-2-2
	(3階抗癌剤調整室（陰圧）排気系統)	フィルター プレフィルター＋ ＨＥＰＡフィルター（多風量型）					重量 : 450Kg
		処理風量 2,680 ㎥/h					
		外形 1,900 W × 730 D × 1,800 H					
		プレフィルター 初期圧損 14Pa 最終圧損 ２８Pa HEPAフィルター 初期圧損 107Pa 最終圧損 214Pa					ガリバリュウム鋼板製
AFU-1104	欠番	欠番					
		欠番					
AFU-1105	欠番						
							ガリバリュウム鋼板製
AFU-201-1	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	2階熱源機械室	近藤工業株式会社
	（２階熱源機械室一般換気用）	フィルター プレフィルター					FU6-1130C
		処理風量 11,600 ㎥/h					
		外形 1,840 W × 200 D × 955 H					
		プレフィルター 初期圧損 44Pa 最終圧損 88Pa					ガリバリュウム鋼板製
AFU-201-2	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	2階熱源機械室	近藤工業株式会社
	（２階熱源機械室燃焼室気用）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 2,200 ㎥/h					
		外形 610 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 35Pa 最終圧損 70Pa					

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量 kW	台数	据付位置	備考
AFU-202	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	2階熱源機械室	近藤工業株式会社
	（２階ガバナ室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 450 ㎥/h					
		外形 305 W × 200 D × 310 H					
		プレフィルター 初期圧損 26Pa 最終圧損 52Pa					
AFU-301	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	3階特高電気室	近藤工業株式会社
	（３階特高電気室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1020C
		処理風量 5,330 ㎥/h					
		外形 1,225 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 46Pa 最終圧損 92Pa					
AFU-302	欠番	欠番					
AFU-303	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	3階ボイラー室	近藤工業株式会社
	（３階ボイラー室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1020C
		処理風量 5,307 ㎥/h					
		外形 1,225 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 46Pa 最終圧損 92Pa					
AFU-401	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	4F空調機械室３	近藤工業株式会社
	（４階電気ボイラー室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1020C
		処理風量 6,400 ㎥/h					
		外形 1,225 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 60Pa 最終圧損 120Pa					
AFU-402	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	4階非常用発電気室	近藤工業株式会社
	（４階非常用発電気室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 1,800 ㎥/h					
		外形 610 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 26Pa 最終圧損 52Pa					
AFU-403	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	4階電気室1	近藤工業株式会社
	（４階電気室１系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 2,760 ㎥/h					
		外形 610 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 49Pa 最終圧損 98Pa					
AFU-404	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	4階電気室2	近藤工業株式会社
	（４階電気室２系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 2,320 ㎥/h					
		外形 610 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 38Pa 最終圧損 76Pa					
AFU-703	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	7階サーバー室	近藤工業株式会社
	（７階サーバー室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 920 ㎥/h					
		外形 700 W × 300 D × 450 H					
		プレフィルター 初期圧損 27Pa 最終圧損 54Pa					
AFU-1105	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	11階電気室	近藤工業株式会社
	（11階電気室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 6,250 ㎥/h					
		外形 1,225 W × 200 D × 615 H					
		プレフィルター 初期圧損 58Pa 最終圧損 116Pa					
AFU-P01	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	PH階EV機械室	近藤工業株式会社
	（P1階EV機械室系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 170 /h					
		外形 305 W × 200 D × 310 H					
		プレフィルター 初期圧損 7Pa 最終圧損 14Pa					
AFU-P02	給気用フィルターユニット	形式 ダクト中間接続型（ケーシング一体）	－	－	1	PH階PS	近藤工業株式会社
	（P1階EVホール系統）	フィルター プレフィルター					FU6-1010C
		処理風量 80 /h					
		外形 305 W × 200 D × 310 H					
		プレフィルター 初期圧損 3Pa 最終圧損 6Pa					

1	空調設備 機器表(42)	−

720×500

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量kW	台数	据付位置	備考
	ＨＥＰＡ吹出ユニット	<共通仕様> 特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 25 年版					
		1. HEPAフィルターは低圧損・多風量対応型とする。					
		2. フィルター予備品は、 100 %とする					
		3. 吹出ユニットケーシングはメラニン焼付塗装鋼板とする。ケーシング（一次側）はGW25tの内貼りを行う					
		4. 吹き出しはパンチング式とし、吹き出し面風速は0.35～0.4m/s以下とする					
HFU-401	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 4,000 ㎥/h	−	−	1	4階OP室1	近藤工業株式会社
	（OP室1系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 1 枚					型番無し
		610×610×65 フィルターボックス 700×700×430 6 枚					
		フィルター 初期圧損 92Pa 最終圧損 184Pa					
HFU-402	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 14,600 ㎥/h	−	−	1	4階OP室2	近藤工業株式会社
	（OP室2系統）	フィルター 610×915×65 フィルターボックス 700×1,000×800 16 枚					型番無し
		フィルター 初期圧損 83Pa 最終圧損 166Pa					
HFU-403	欠番	欠番					
HFU-404	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 5,000 ㎥/h	−	−	1	4階OP室4	近藤工業株式会社
	（OP室4系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 7 枚					型番無し
		フィルター 初期圧損 93Pa 最終圧損 186Pa					
HFU-405	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 4,500 ㎥/h	−	−	1	4階OP室5	近藤工業株式会社
	（OP室5系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 1 枚					型番無し
		610×610×65 フィルターボックス 700×700×430 6 枚					
		フィルター 初期圧損 103Pa 最終圧損 206Pa					
HFU-406	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 5,000 ㎥/h	−	−	1	4階OP室6	近藤工業株式会社
	（OP室6系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 7 枚					型番無し
		プレフィルター 初期圧損 93Pa 最終圧損 186Pa					
HFU-407	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 4,500 ㎥/h	−	−	1	4階OP室7	近藤工業株式会社
	（OP室7系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 1 枚					型番無し
		610×610×65 フィルターボックス 700×700×430 6 枚					
		フィルター 初期圧損 103Pa 最終圧損 206Pa					
HFU-408	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 4,500 ㎥/h	−	−	1	4階OP室8	近藤工業株式会社
	（OP室8系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 1 枚					型番無し
		610×610×65 フィルターボックス 700×700×430 6 枚					
		フィルター 初期圧損 103Pa 最終圧損 206Pa					
HFU-409	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 4,000 ㎥/h	−	−	1	4階OP室9	近藤工業株式会社
	（OP室9系統）	フィルター 610×760×65 フィルターボックス 700×850×500 1 枚					型番無し
		610×610×65 フィルターボックス 700×700×430 6 枚					
		フィルター 初期圧損 92Pa 最終圧損 184Pa					
HFU-410	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 4,890 ㎥/h	−	−	1	4階OP室10	近藤工業株式会社
	（OP室10系統）	フィルター 610×610×65 フィルターボックス 700×700×500 1 枚					型番無し
		610×610×65 フィルターボックス 700×700×430 6 枚					
		フィルター 初期圧損 103Pa 最終圧損 206Pa					
HFU-411	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 390 ㎥/h	−	−	1	4階OP室10前室	近藤工業株式会社
	（OP室10前室系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 138Pa 最終圧損 276Pa					
HFU-412	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 324 ㎥/h	−	−	3	4階ICU	近藤工業株式会社
	（ICU系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 114Pa 最終圧損 228Pa					
HFU-413	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 240 ㎥/h	−	−	1	4階ICUｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ	近藤工業株式会社
	（ICUスタッフステーション系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 85Pa 最終圧損 170Pa					
HFU-414	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 200 ㎥/h	−	−	1	4階ICU1床室	近藤工業株式会社
	（ICU1床室系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 71Pa 最終圧損 142Pa					
HFU-415	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 180 ㎥/h	−	−	1	4階ICU1床室2	近藤工業株式会社
	（ICU1床室2系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 64Pa 最終圧損 128Pa					
HFU-416	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 50 ㎥/h	−	−	1	4階ICU1床室2前室	近藤工業株式会社
	（ICU1床室2前室系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 18Pa 最終圧損 36Pa					

機器番号	機器名称	機器仕様	付属電動機 電源	付属電動機 容量kW	台数	据付位置	備考
HFU-417	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 390 ㎥/h	−	−	1	4階ICU1床室2前室	近藤工業株式会社
	（ICU1床室2前室系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 138Pa 最終圧損 276Pa					
HFU-501	ＨＥＰＡ吹出ユニット	処理風量 288 ㎥/h	−	−	4	5階NICU室	近藤工業株式会社
	（NICU系統）	フィルター 610×305×65 フィルターボックス 680×380×450 1 枚					CSU-8F
		フィルター 初期圧損 81Pa 最終圧損 162Pa					
HFU-1101	欠番	欠番					
HFU-1102	欠番	欠番					
HSU-301	ＨＥＰＡ吸込ユニット	処理風量 180 ㎥/h	−	−	1	3階採痰室	近藤工業株式会社
	（3階採痰室系統）	フィルター 305×305×150 フィルターボックス 450×450×500 1 枚					CRU-6F
		フィルター 初期圧損 70Pa 最終圧損 140Pa					
FFU-A403	ファンフィルターユニット	処理風量 8,800 ㎥/h （通常時）、 13,000 ㎥/h （ＢＣＲ時）			1	4階OP室3	近藤工業株式会社
	（OP室3系統）	フィルター 610×1,220×150 フィルターボックス 1,950×700×505 12 枚	1φ200V	0.2	(12)		CFF-4Lx12
		610×760×150 フィルターボックス 800×850×505 4 枚	1φ200V	0.2	(4)		CU-2x3, CU-2Lx1
		610×305×150 フィルターボックス 800×400×505 2 枚	1φ200V	0.2	(2)		CU-01Lx2
		フィルター 通常時 初期圧損 24Pa 最終圧損 48Pa					
		フィルター BCR時 初期圧損 46Pa 最終圧損 92Pa					
	放熱器	<共通仕様> 特記なき限り下記仕様による。					
		適用仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修					
		公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 平成 25 年版					
		付属品 標準仕様書による					
PH-15-1	ペリメーターヒータ	形式 ペリメーターヒーター（自然対流式）, 床埋込式	1φ200V	2.0	10	１階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ2	株式会社インターセントラル
		放熱量 2.0 kW					TCB-2000
		運転制御 スケジュール（空調工事）					
PH-15-2	ペリメーターヒータ	形式 ペリメーターヒーター（自然対流式）, 床埋込式	1φ200V	0.5	4	２階イートイン	株式会社インターセントラル
		放熱量 0.5 kW					TCB-500
		運転制御 スケジュール（空調工事）					
	冷媒漏えいセンサー	形式 冷媒漏えい警報器 壁掛形 対象ガス：R-410及びR32	1φ100V		70	左記参照	新コスモス電機株式会社
		対象室：仮眠・当直室等睡眠が想定される個室で、冷房能力28kWを超える屋外機に屋内機が接続されている系統					CHR-100
		スタッフ用個室は現地ブザー対応とし、病室はスタッフステーションのナースコールへ移報（電気工事）					
		対象室（現地ブザー対応）					
		２階仮眠室１～５, ２階当直室１～６, ３階当直室２, ４階当直室１,２, ４階仮眠室１～６,					
		５階仮眠室１～８, ５階当直室, ６階仮眠室１～４, ８階仮眠室１～４, ９階仮眠室１～４,					
		10階仮眠室１～４, 11階仮眠室１～２					
		対象室（ナースコール移報対応）					
		４階HCU1床室１,２, ５階NICU個室, 11階無菌１床室1109～1111,1114～1130					
ALM-1							

空

7 − 42

空調設備 機器表(42)

No. 0 − 140174 − A

1	空調配管 系統図(冷媒)	

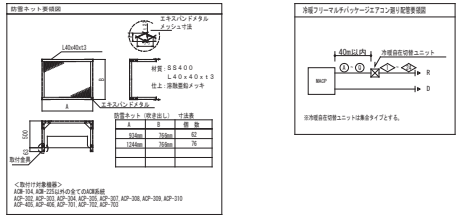

冷媒配管リスト

	液管	ガス管
ⓐ	6.4 φ	9.5 φ
ⓑ	6.4 φ	12.7 φ
ⓒ	9.5 φ	15.9 φ
ⓓ	9.5 φ	19.1 φ
ⓔ	9.5 φ	22.2 φ
ⓕ	12.7 φ	15.9 φ
ⓖ	12.7 φ	19.1 φ
ⓗ	12.7 φ	22.2 φ
ⓘ	12.7 φ	25.4 φ
ⓙ	12.7 φ	28.6 φ
ⓚ	15.9 φ	25.4 φ
ⓛ	15.9 φ	28.6 φ
ⓜ	15.9 φ	31.8 φ
ⓝ	19.1 φ	31.8 φ
ⓞ	19.1 φ	38.1 φ
ⓟ	22.2 φ	38.1 φ
ⓠ	9.5 φ	25.4 φ

冷媒配管リスト

	液管	ガス1管(吸入)	ガス1管(高低圧)
◇	9.5 φ	15.9 φ	12.7 φ
◇	9.5 φ	19.1 φ	15.9 φ
◇	9.5 φ	19.1 φ	22.2 φ
◇	9.5 φ	22.2 φ	19.1 φ
◇	12.7 φ	19.1 φ	15.9 φ
◇	12.7 φ	19.1 φ	22.2 φ
◇	12.7 φ	22.2 φ	19.1 φ
◇	12.7 φ	25.4 φ	19.1 φ
◇	12.7 φ	25.4 φ	22.2 φ
◇	12.7 φ	28.6 φ	19.1 φ
◇	12.7 φ	28.6 φ	22.2 φ
◇	15.9 φ	25.4 φ	19.1 φ
◇	15.9 φ	28.6 φ	19.1 φ
◇	15.9 φ	28.6 φ	22.2 φ
◇	15.9 φ	28.6 φ	25.4 φ

	液管	ガス1管(吸入)	ガス1管(高低圧)
◇	19.1 φ	28.6 φ	22.2 φ
◇	19.1 φ	28.6 φ	25.4 φ
◇	19.1 φ	31.8 φ	25.4 φ
◇	19.1 φ	31.8 φ	28.6 φ
◇	19.1 φ	38.1 φ	28.6 φ
◇	19.1 φ	38.1 φ	31.8 φ
◇	22.2 φ	31.8 φ	25.4 φ
◇	22.2 φ	31.8 φ	28.6 φ
◇	22.2 φ	38.1 φ	31.8 φ

注）・ ―●― 部は、防火区画貫通処理を示す。
・ ―⊠― 部は、冷媒切替ユニットを示す。
・ ―◇― 部は、Y分を示す。
・ ―N― 部は、先端継手を示す。

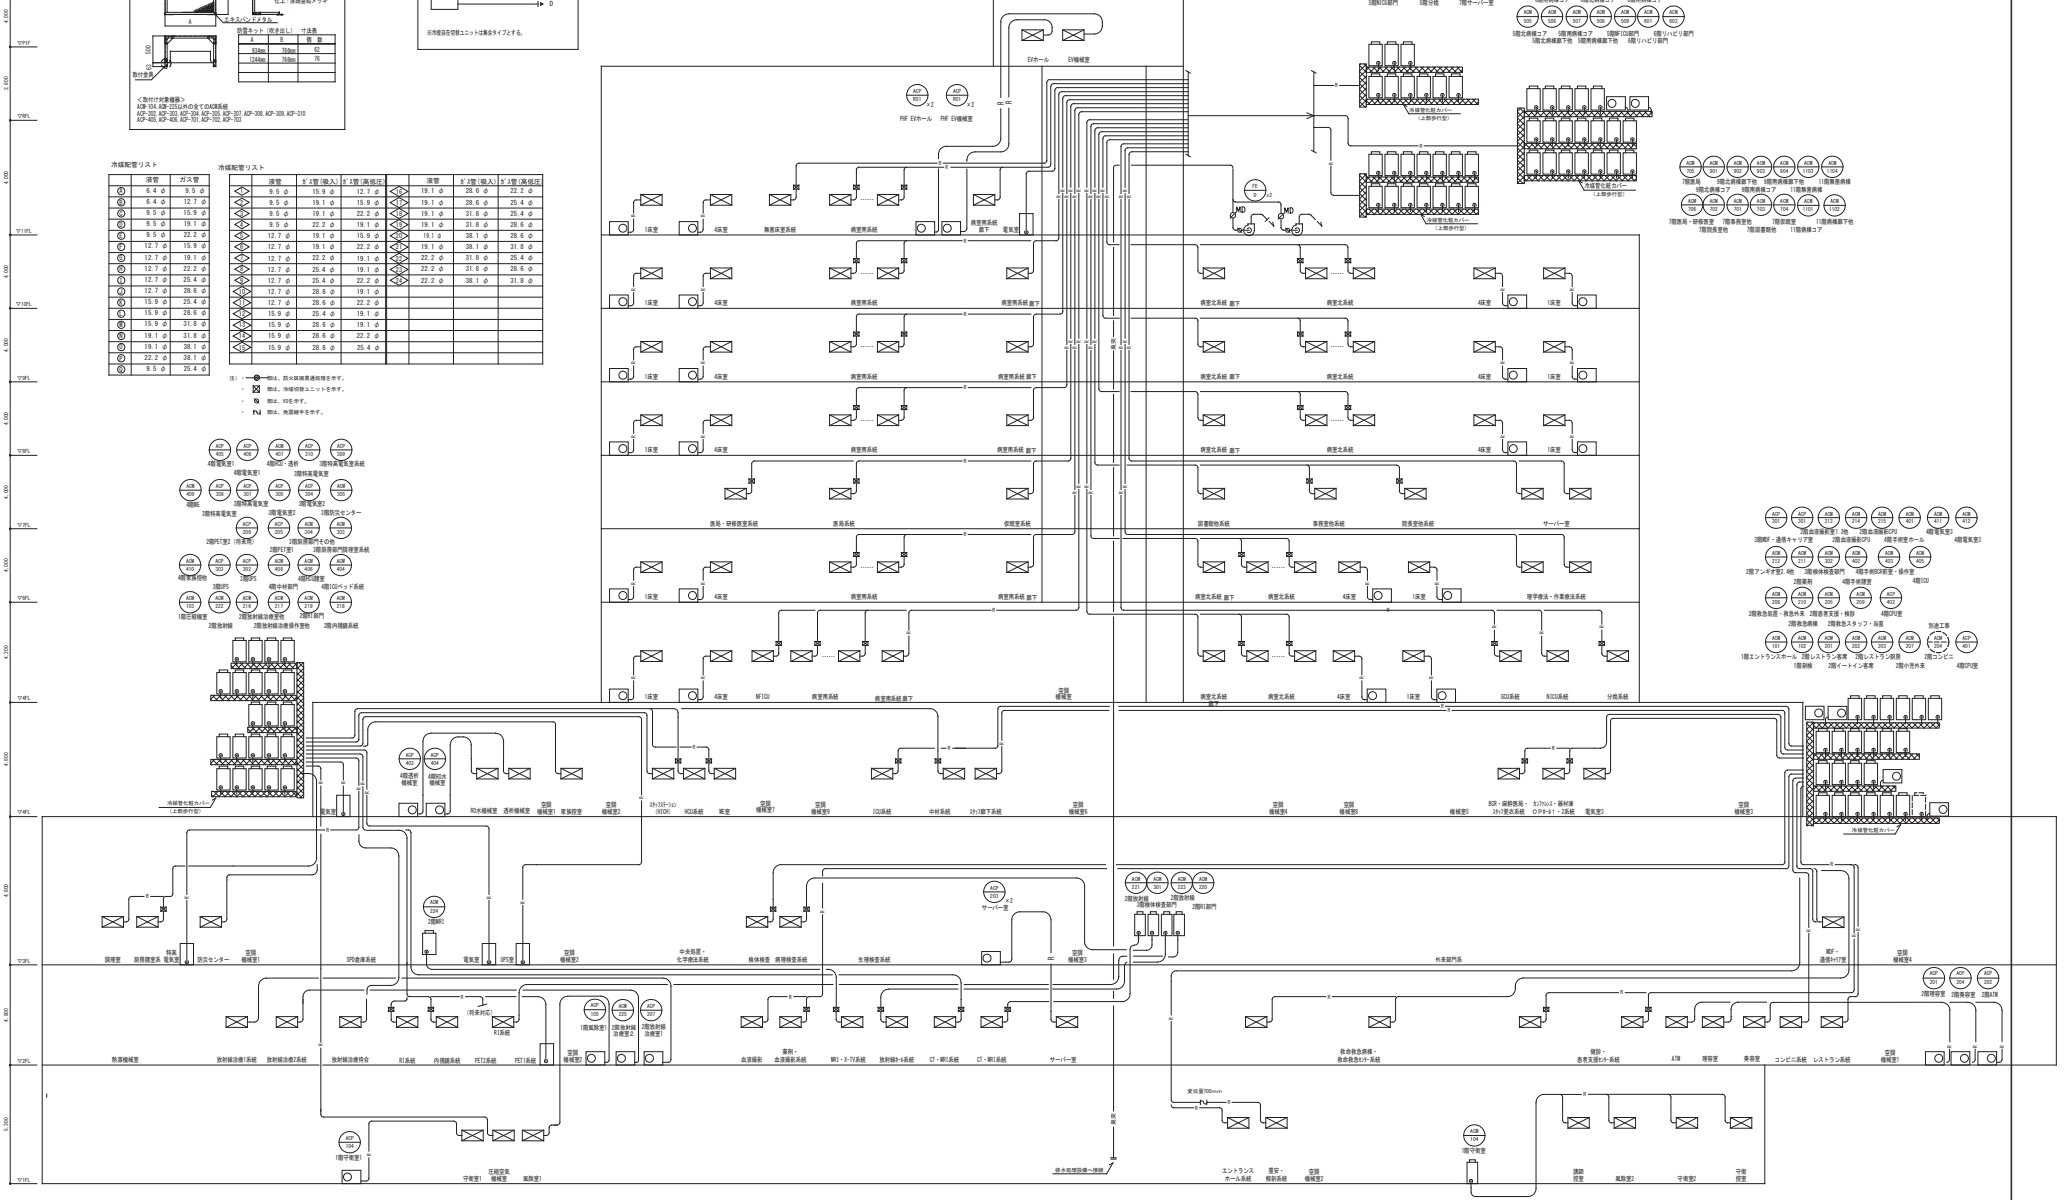
EVホール
EV機械室
PAF EVホール
PAF EV機械室
1階室
4階室
無菌病室系統
病室南系統
病室南系統 扉下
病室北系統
病室北系統 扉下
薬局・研修医室系統
薬局系統
仮眠室系統
図書閲覧系統
事務室他系統
院長室他系統
サーバー室
NF1(2)
NF1(2)系統
GCU系統
N1(2)系統
分娩系統
空調機械室
空調機械室1
空調機械室2
空調機械室3
空調機械室4
空調機械室5
空調機械室6
空調機械室7
空調機械室8
空調機械室9
ストックエリー(N1(2))
N2(3)系統
MC室
中材系統
ストック置下系統
BCR・麻酔医局・カンファレンス・器材庫
3カ7更衣系統
OPナース1・2系統
電気室3
冷媒管化粧カバー
(上部歩行型)
冷媒管化粧カバー
(上部歩行型)
冷媒管化粧カバー
(上部歩行型)

○系統保有水量

- 蓄熱系統（チラー側）： 9,500L
- 冷温水系統全体 ： 68,000L

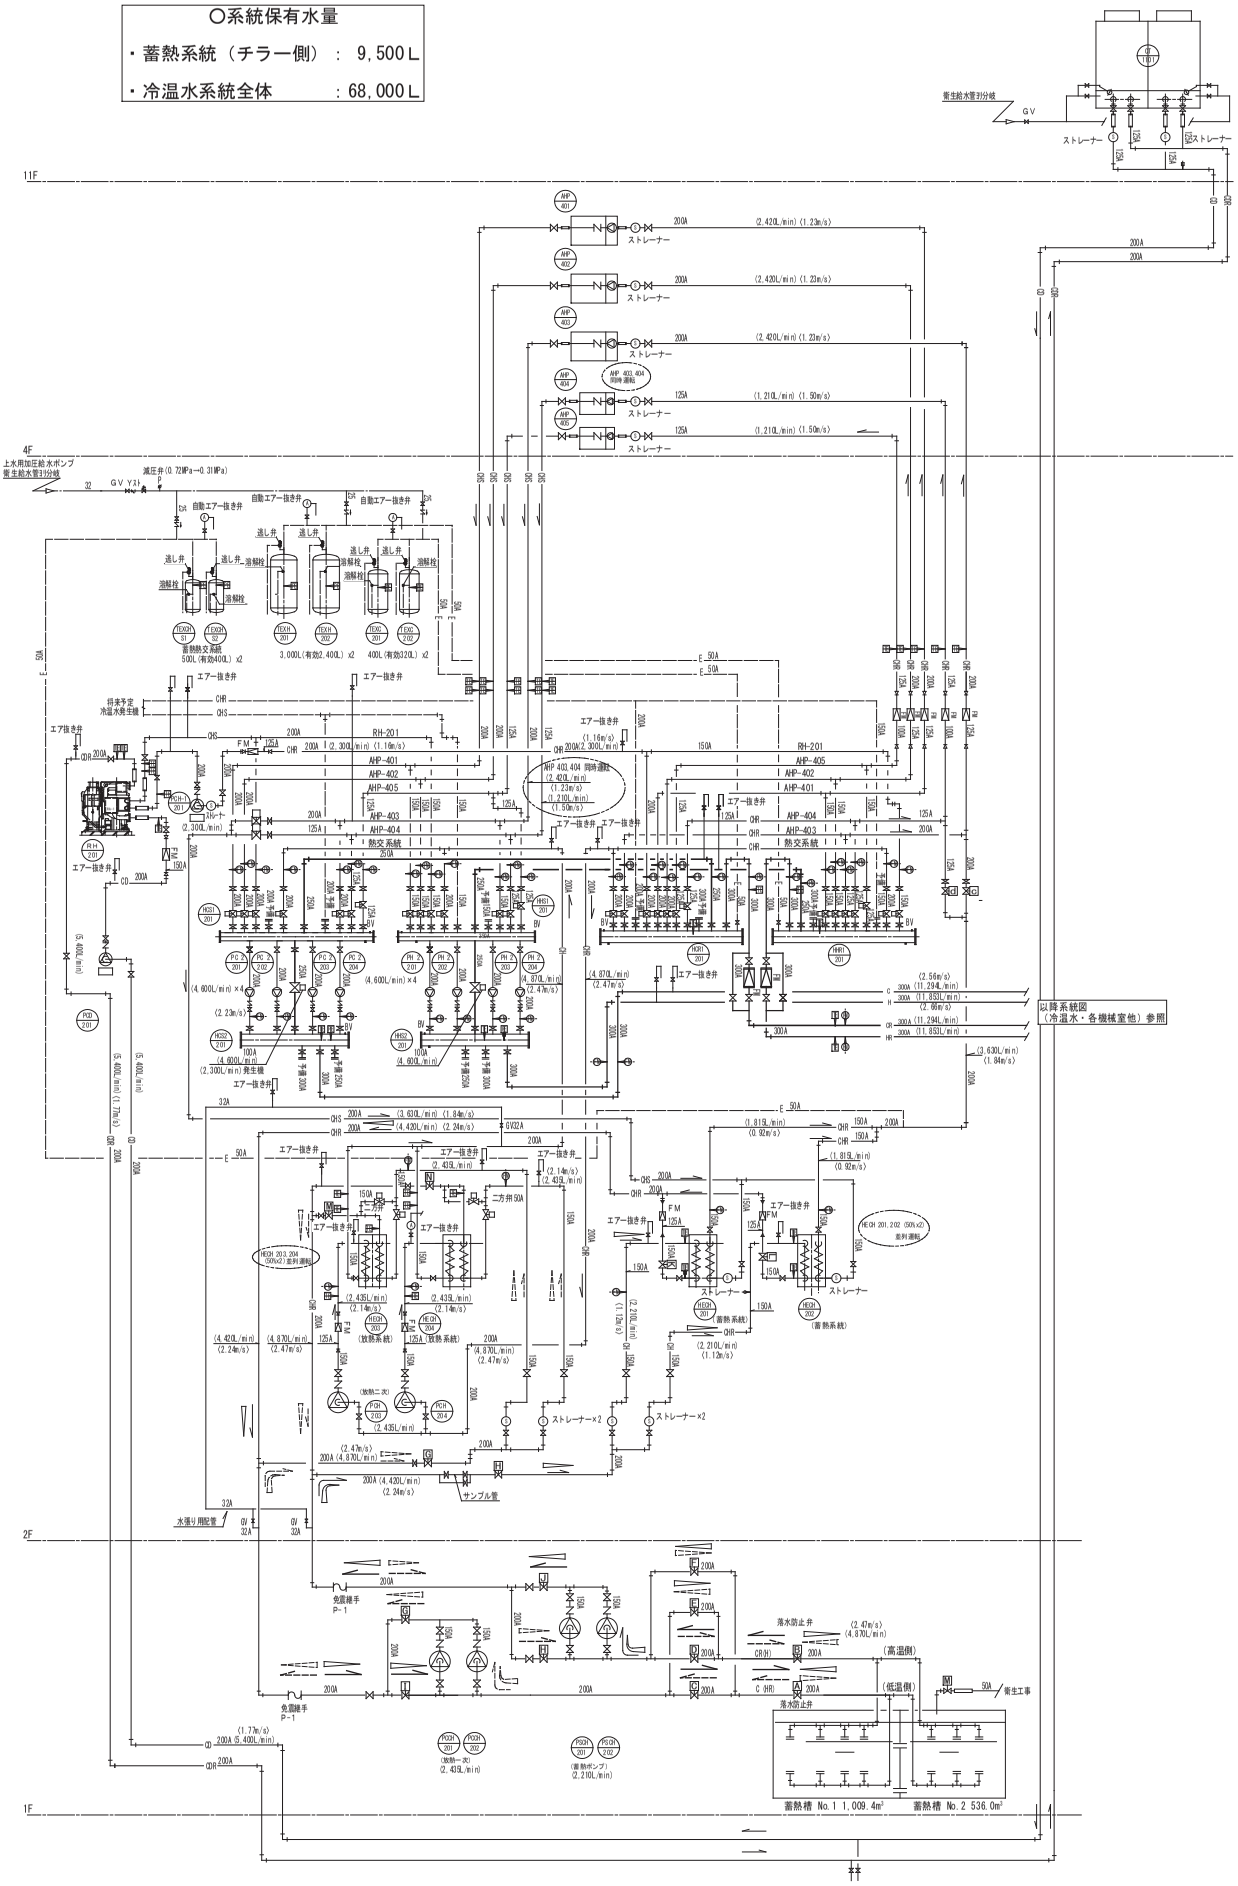

凡例

- 電動弁
- 瞬間流量計 20A
- 圧力センサ 20A
- 温度センサ 20A

冷房時
- 蓄熱運転 22：00～8：00
- 放熱運転 8：00～22：00

暖房時
- 蓄熱運転 22：00～8：00
- 放熱運転 8：00～22：00

冷房/暖房	放熱/蓄熱	BVI 開：○ 閉：×													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
冷房	放熱	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○
	蓄熱	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×
暖房	放熱	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
	蓄熱	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×

1	空調配管系統図		

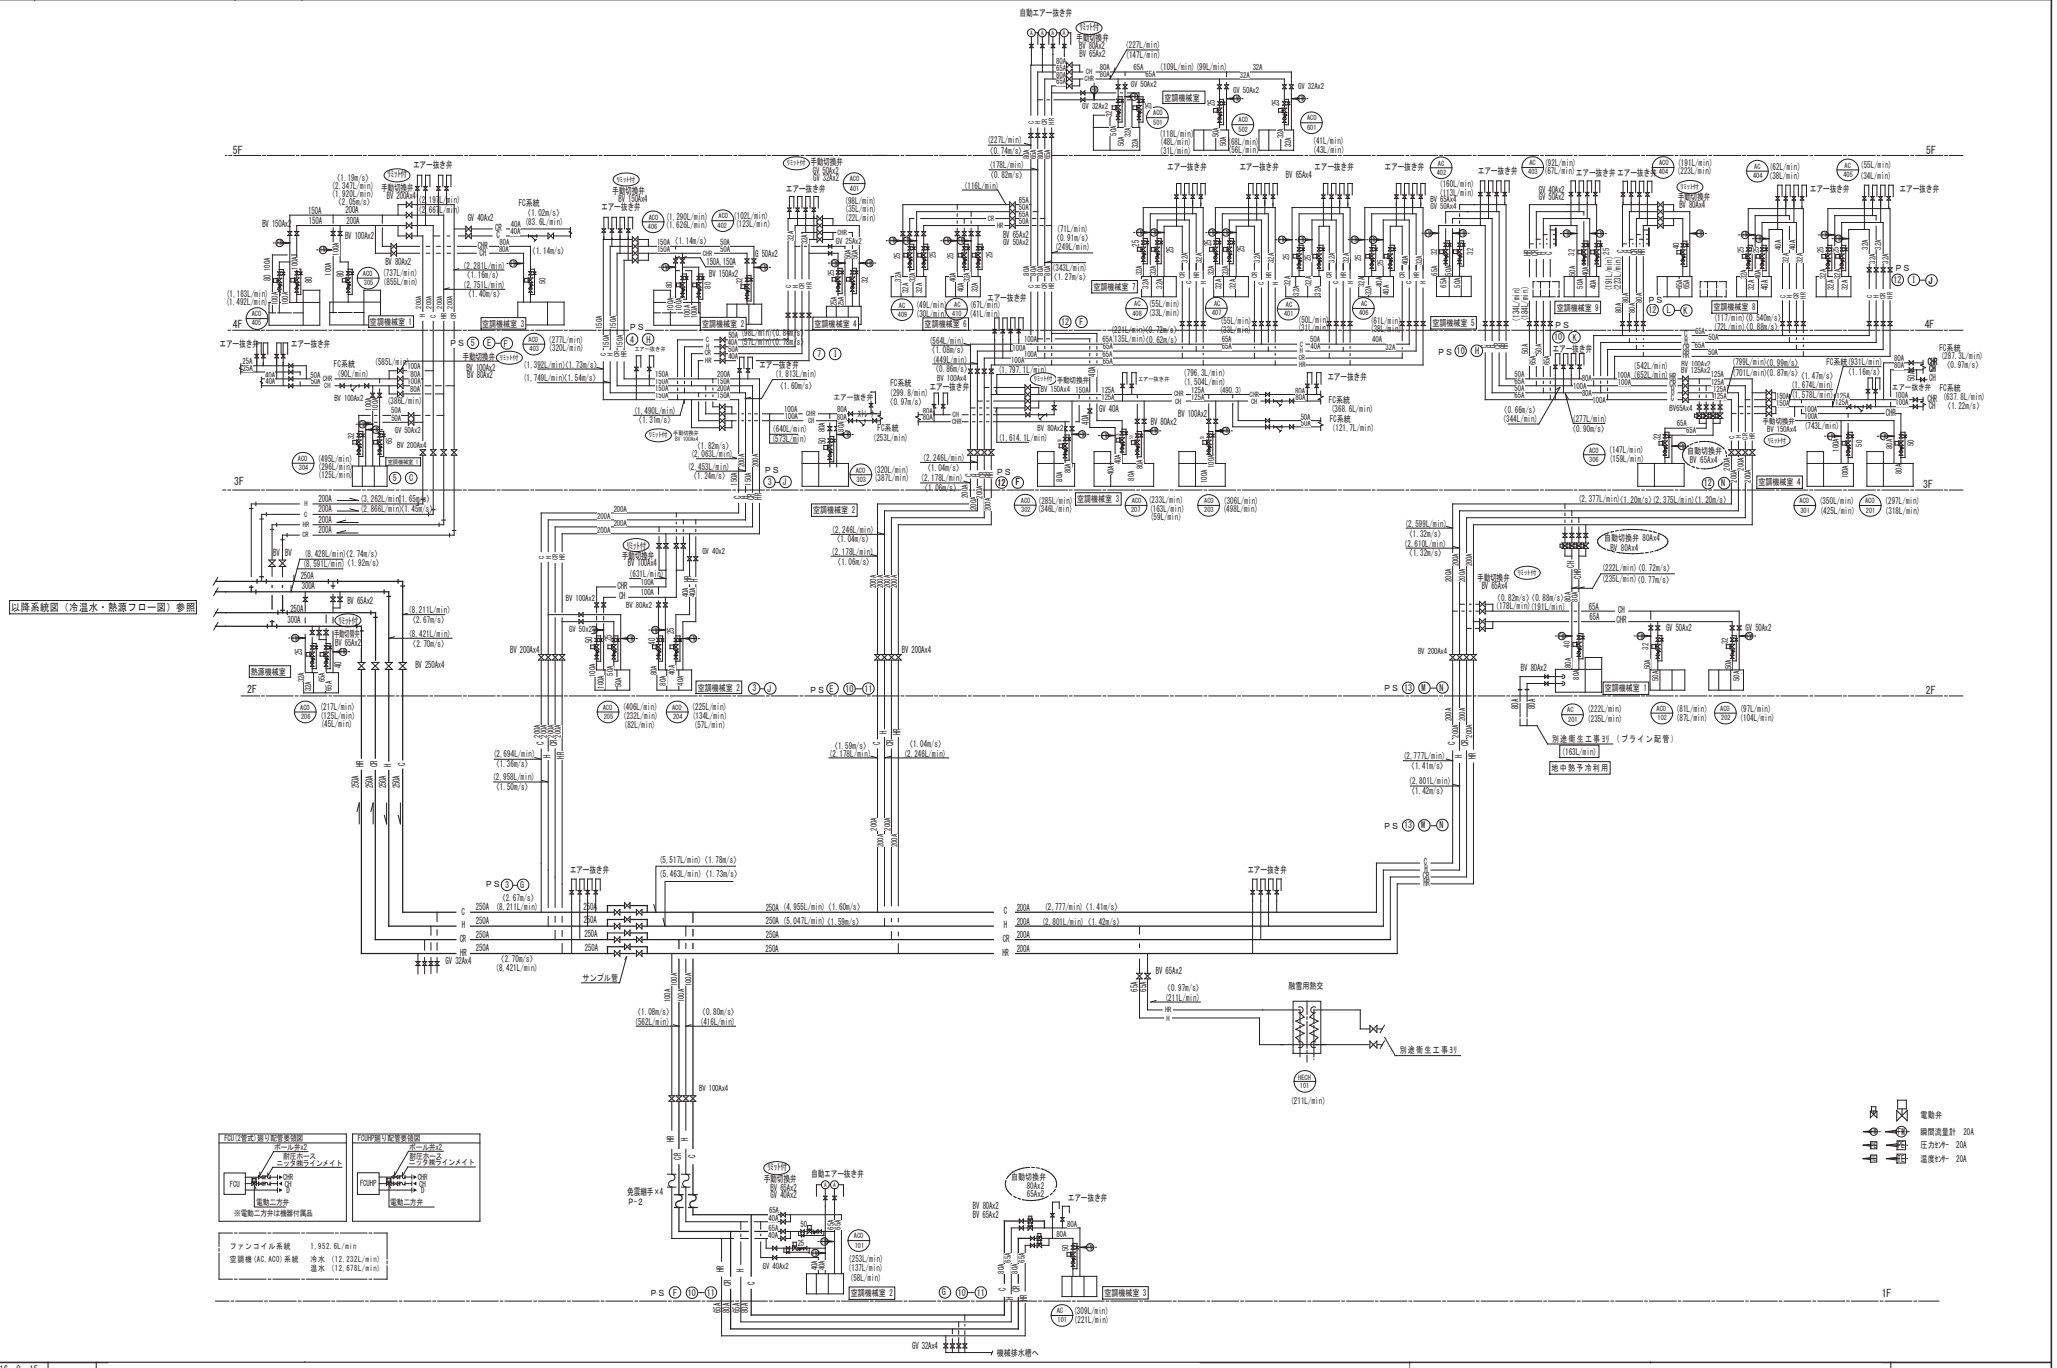

着工	2016 9 15		
検工	2018 10 31		
監理			
施工		受注者	

空調配管 系統図（冷温水・各機械室他）－

空

9 － 1-3

NO. 0 － 140174 A

1	空調・換気ダクト系統図	—

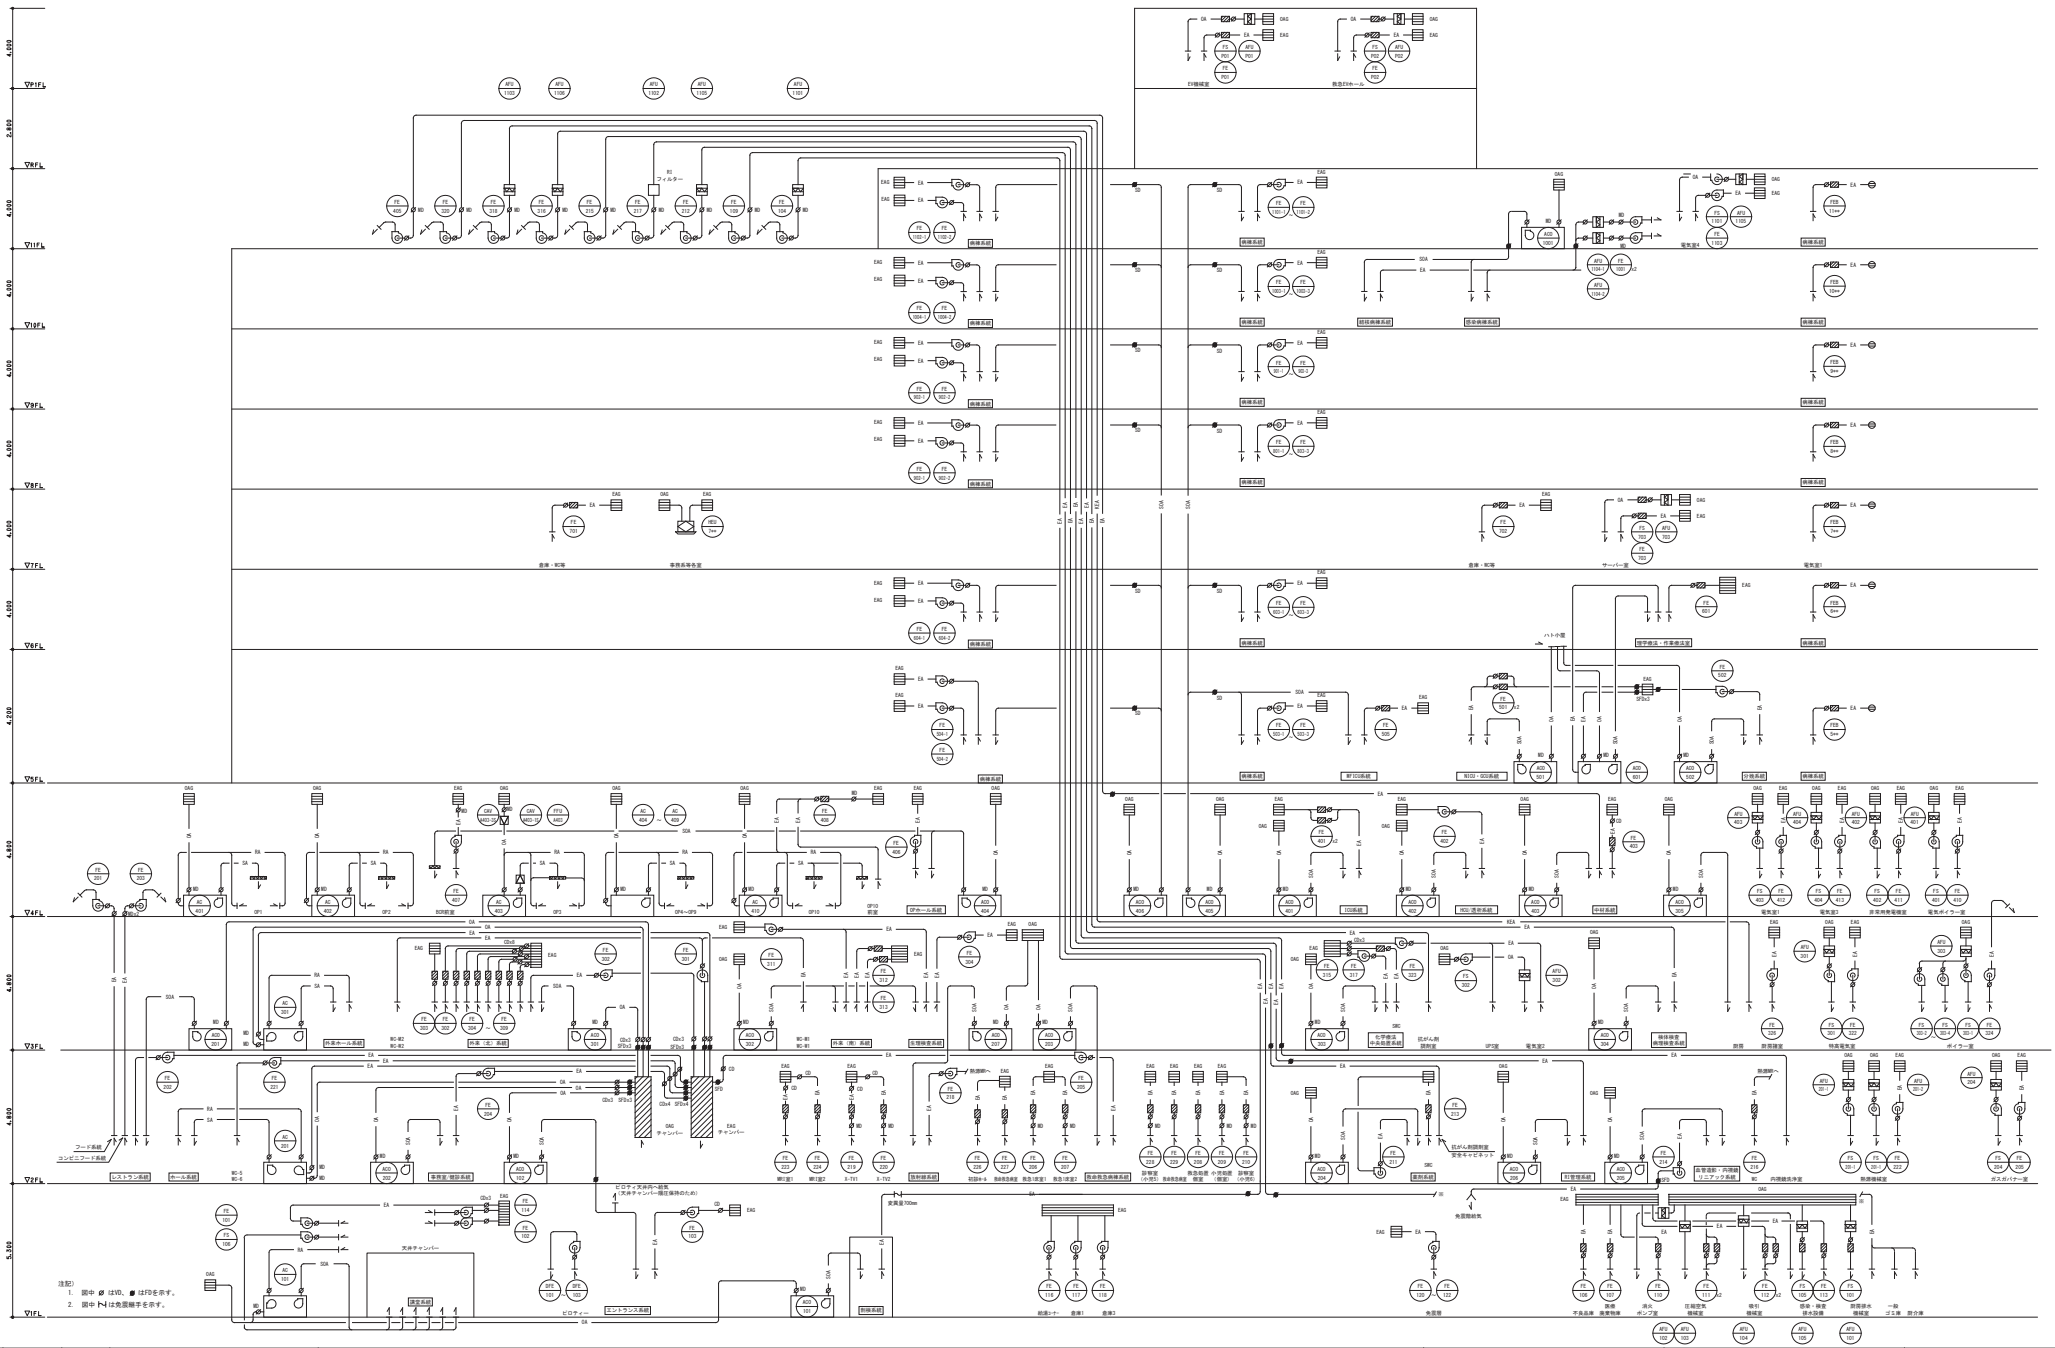

着工	2016 9 15
竣工	2018 10 31
監理	
施工	

空

10 − 1

空調・換気ダクト系統図

NO. 0 − 140174 A

1	排煙ダクト系統図	—

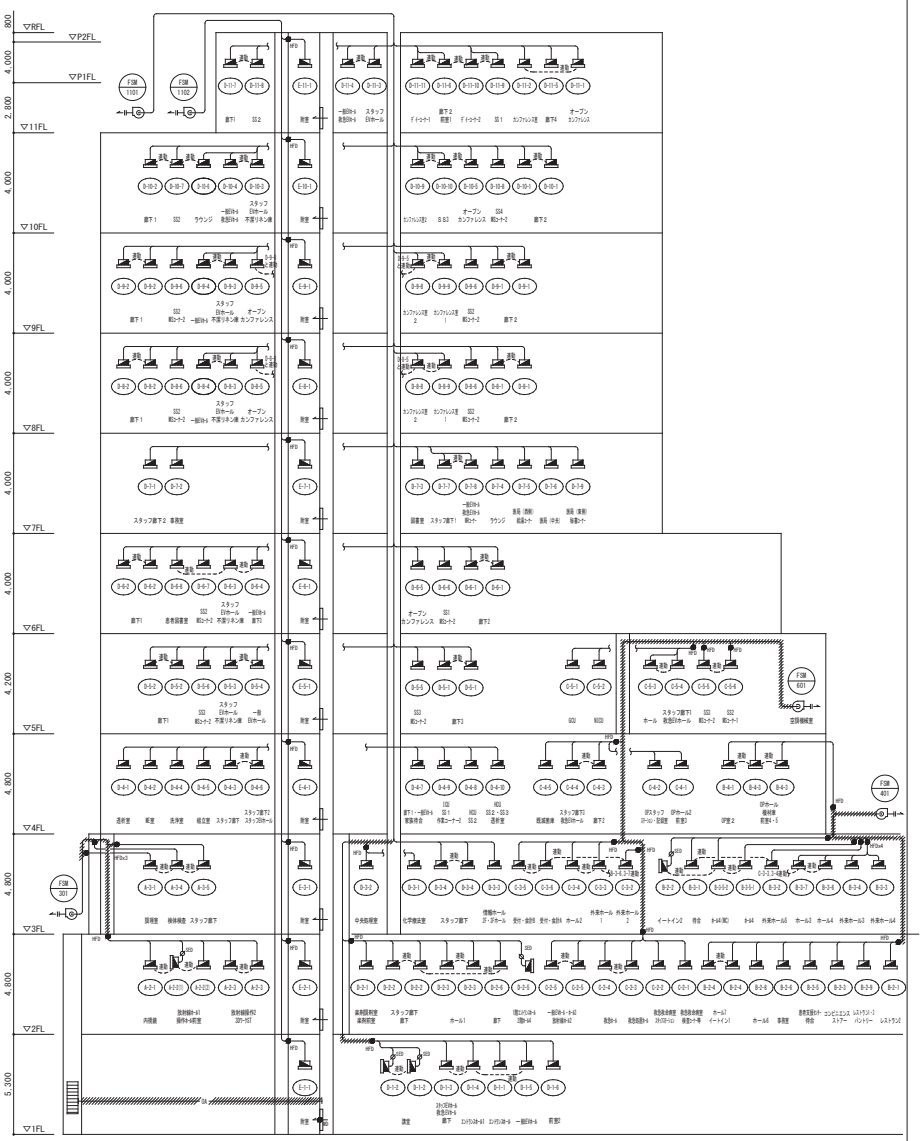

2	排煙口リスト	—

排煙口番号	階	室名	排煙口											排煙口番号	階	室名	排煙口										
			排煙機系統	面積 ㎡	排煙風量 ㎥/h	器具設置個数	1個当風量 ㎥/h	器具	開口率	通過風速	サイズ mm	×	サイズ mm	備考				排煙機系統	面積 ㎡	排煙風量 ㎥/h	器具設置個数	1個当風量 ㎥/h	器具	開口率	通過風速	サイズ mm	×	サイズ mm	備考
B-1-1	1	エントランスホール	FSM-1101	229.13	13,800	1	13,800	天井ボード組込	84%	9.3	700	X	700		D-4-8	4	HOU・SS 2	FSM-1101	207.80	12,500	1	12,500	天井ボード組込	83%	9.9	650	X	650	
B-1-2	1	講堂	FSM-1101	294.89	17,700	2	8,850	スリット	100%	5.5	1,800	X	250	同時開放	D-4-9	4	1SS・SS 1・作業コーナー2	FSM-1101	320.13	19,300	1	19,300	天井ボード組込	87%	9.6	800	X	800	
B-1-3	1	1Fロビー・食堂B・倉下	FSM-1101	98.94	6,000	1	6,000	パネル	77%	5.8	500	X	500	B-1-4, B-1-5と同時開放	D-4-10	4	HSU・SS 2・SS 3・湯沸室	FSM-1101	259.95	15,600	1	15,600	パネル	86%	9.0	750	X	750	
B-1-4	1	エントランスホール	FSM-1101	101.38	6,100	1	6,100	天井ボード組込	77%	8.8	500	X	500	B-1-3, B-1-5と同時開放															
B-1-5	1	一般EVホール	FSM-1101	32.18	2,000	1	2,000	天井ボード組込	65%	7.0	350	X	350	B-1-3, B-1-4と同時開放	C-5-1	5	GOU	FSM-601	147.90	8,900	1	8,900	パネル	82%	8.4	600	X	600	
B-1-6	1	前室2	FSM-1101	33.66	2,100	1	2,100	パネル	65%	7.3	350	X	350		C-5-2	5	N1OU	FSM-601	219.34	13,200	1	13,200	パネル	84%	8.9	700	X	700	
															C-5-3	5	ホール	FSM-601	21.34	1,300	1	1,300	天井ボード組込	58%	6.9	300	X	300	C-5-4と同時開放
															C-5-4	5	スタッフ倉下1・食堂ホール	FSM-601	141.46	8,500	1	8,500	パネル	79%	9.9	550	X	550	C-5-3と同時開放
B-2-1	2	レストラン2	FSM-401	112.66	6,800	1	6,800	パネル	79%	7.9	550	X	550		C-5-5	5	分煙ホール・B4・機械室4	FSM-601	141.99	8,600	1	8,600	天井ボード組込	79%	10.0	550	X	550	C-5-6と同時開放
B-2-2	2	イートイン2	FSM-401	14.79	900	1	900	スリット	100%	4.7	230	X	230	B-3-5と同時開放	C-5-6	5	前室2・ディルーム2	FSM-601	57.25	3,500	1	3,500	パネル	70%	8.7	400	X	400	C-5-5と同時開放
B-2-3	2	コンビニエンスストア	FSM-401	138.02	8,300	1	8,300	パネル	79%	9.6	550	X	550																
B-2-4	2	ホール7・イートイン1	FSM-401	311.13	18,700	2	9,350	天井ボード組込	82%	8.8	600	X	600	同時開放	D-5-1	5	倉下3	FSM-1101	283.14	17,000	2	8,500	天井ボード組込	79%	9.9	550	X	550	同時開放
B-2-5	2	患者支援センター待合	FSM-401	103.61	6,300	1	6,300	パネル	77%	8.1	500	X	500		D-5-2	5	倉下1	FSM-1101	330.94	19,900	2	9,950	天井ボード組込	82%	9.4	600	X	600	同時開放
B-2-6	2	事務室	FSM-401	245.61	14,800	1	14,800	パネル	86%	8.5	750	X	750		D-5-3	5	スタッフ3ホール・不安リネン室	FSM-1101	47.06	2,900	1	2,900	パネル	70%	7.2	400	X	400	D-5-4と同時開放
B-2-7	2	大香													D-5-4	5	一般EVホール	FSM-1101	85.29	5,200	1	5,200	パネル	74%	9.6	450	X	450	D-5-3と同時開放
B-2-8	2	ホール6	FSM-401	97.63	5,900	1	5,900	天井ボード組込	77%	8.5	500	X	500		D-5-5	5	SS3・WC3-1-2	FSM-1101	101.89	6,200	1	6,200	パネル	77%	8.9	500	X	500	
B-2-9	2	レストラン1・3・パントリー	FSM-401	125.19	7,600	1	7,600	パネル	79%	8.8	550	X	550		D-5-6	5	SS2・WC3-1-1	FSM-1101	81.66	4,900	1	4,900	パネル	74%	9.1	450	X	450	
A-2-1	2	内視鏡前室等	FSM-301	157.55	9,500	1	9,500	パネル	82%	8.2	600	X	600	A-2-2(1), A-2-2(2)と同時開放	D-6-1	6	倉下2	FSM-1101	349.13	21,000	2	10,500	パネル	83%	8.3	650	X	650	同時開放
A-2-2(1)	2	放射線B-1・2・待合1・3前室	FSM-301	272.40	16,400	1	8,200	スリット	100%	9.5	800	X	300	A-2-1, A-2-2(2)と同時開放	D-6-2	6	倉下1	FSM-1101	297.27	17,900	2	8,950	パネル	82%	8.4	600	X	600	同時開放
A-2-2(2)	2	放射線B-1・2・待合1・3前室	FSM-301	–	–	1	8,200	パネル	79%	9.5	550	X	550	A-2-1, A-2-2(1)と同時開放	D-6-3	6	3カウンター待ち3・4・7カット台	FSM-1101	49.80	3,000	1	3,000	パネル	70%	8.0	400	X	400	D-6-4, D6-6と同時開放
A-2-3	2	放射線器械2・3・4ロッカー	FSM-301	151.08	9,100	2	4,550	パネル	74%	8.4	450	X	450	同時開放	D-6-4	6	一般B-1・倉下3	FSM-1101	107.85	6,500	1	6,500	天井ボード組込	77%	9.4	500	X	500	D-6-3, D-6-6と同時開放
A-2-4	2	大香													D-6-5	6	オープンカンファレンス	FSM-1101	175.87	10,600	1	10,600	パネル	82%	10.0	600	X	600	
															D-6-6	6	SS 1・WC3-1-2	FSM-1101	103.49	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
C-2-1	2	救急処置室・検査コーナー等	FSM-601	321.37	19,300	1	19,300	パネル	87%	9.6	800	X	800		D-6-7	6	SS2・WC3-1-1	FSM-1101	103.40	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
C-2-2	2	救急処置室・3カプセル	FSM-601	249.00	15,000	1	15,000	天井ボード組込	86%	8.6	750	X	750		D-6-8	6	患者図書室	FSM-1101	19.42	1,200	1	1,200	パネル	58%	6.4	300	X	300	D-6-3, 6-4と同時開放
C-2-3	2	救急処置ホール	FSM-601	296.38	17,800	1	17,800	天井ボード組込	87%	8.9	800	X	800	C-2-4と同時開放															
C-2-4	2	救急ホール	FSM-601	72.21	4,400	1	4,400	天井ボード組込	74%	8.2	450	X	450	C-2-3と同時開放	D-7-1	7	スタッフ倉下2	FSM-1101	193.99	11,700	1	11,700	パネル	83%	9.3	650	X	650	
C-2-5	2	一般B-1・3・5・放射線B-2	FSM-601	297.96	17,900	2	8,950	天井ボード組込	82%	8.4	600	X	600	同時開放	D-7-2	7	事務室	FSM-1101	191.92	11,600	1	11,600	パネル	83%	9.2	650	X	650	
															D-7-3	7	図書室	FSM-1101	112.43	6,800	1	6,800	パネル	77%	9.8	500	X	500	
B-2-1	2	薬剤調剤室・薬剤前室	FSM-1101	276.08	16,600	1	16,600	パネル	86%	9.6	750	X	750		D-7-4	7	ラウンジ	FSM-1101	208.75	12,600	1	12,600	パネル	84%	8.5	700	X	700	
B-2-2	2	スタッフ倉下・倉下	FSM-1101	183.93	11,700	2	5,850	パネル	79%	6.8	550	X	550	同時開放, B-2-3と同時開放	D-7-5	7	医局（医師）・給湯コーナー	FSM-1101	287.77	17,300	1	17,300	パネル	86%	9.9	750	X	750	
B-2-3	2	ホール1	FSM-1101	229.48	13,800	2	6,900	天井ボード組込	79%	8.0	550	X	550	同時開放	D-7-6	7	医局（中央）	FSM-1101	179.84	10,800	1	10,800	パネル	83%	8.6	650	X	650	
B-2-4	2	大香													D-7-7	7	スタッフ倉下1	FSM-1101	11.61	1,100	1	1,100	パネル	58%	5.9	300	X	300	D-7-8と同時開放
B-2-5	2	ガスクロマト・3・ガラ・B4	FSM-1101	355.42	21,400	1	21,400	金網	100%	8.0	1,200	X	550		D-7-8	7	一般B-1・食堂B-1・ラチェット	FSM-1101	89.65	5,400	1	5,400	パネル	77%	7.8	500	X	500	D-7-7と同時開放
B-2-6	2	倉下	FSM-1101	25.41	1,600	1	1,600	パネル	58%	8.5	300	X	300	B-2-2と同時開放	D-7-9	7	医局（東側）・給湯コーナー	FSM-1101	315.20	19,000	1	19,000	パネル	87%	9.5	800	X	800	
A-3-1	3	調理室	FSM-301	278.64	16,800	1	16,800	パネル	87%	8.4	800	X	800	A-3-4, A-3-5と同時開放	D-8-1	8	倉下2	FSM-1101	349.32	21,000	2	10,500	天井ボード組込	82%	9.9	600	X	600	同時開放
A-3-2	3	大香													D-8-2	8	倉下1	FSM-1101	348.58	21,000	2	10,500	天井ボード組込	82%	9.9	600	X	600	同時開放
A-3-3	3	大香													D-8-3	8	3カウンター待ち3・4・7カット台	FSM-1101	44.90	2,700	1	2,700	パネル	65%	9.4	350	X	350	D-8-4と同時開放
A-3-4	3	機械機室	FSM-301	276.68	16,700	1	16,700	パネル	88%	7.3	850	X	850	A-3-3, A-3-5と同時開放	D-8-4	8	一般EVホール	FSM-1101	67.38	4,100	1	4,100	天井ボード組込	74%	7.6	450	X	450	D-8-3と同時開放
A-3-5	3	スタッフ倉下	FSM-301	153.48	9,300	1	9,300	パネル	82%	8.8	600	X	600	A-3-3, A-3-4と同時開放	D-8-5	8	オープンカンファレンス	FSM-1101	174.42	10,500	1	10,500	パネル	82%	9.9	600	X	600	D-8-8, D-8-9と同時開放
															D-8-6	8	SS2・WC3-1-2	FSM-1101	104.48	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
B-3-1	3	待合	FSM-401	71.47	4,300	1	4,300	天井ボード組込	74%	8.0	450	X	450	B-3-2と同時開放	D-8-7	8	SS1・WC3-1-1	FSM-1101	104.37	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
B-3-2	3	外来ホール5	FSM-401	230.81	13,900	1	13,900	天井ボード組込	84%	9.4	700	X	700	B-3-1と同時開放	D-8-8	8	カンファレンス室2	FSM-1101	15.59	1,000	1	1,000	パネル	58%	5.3	300	X	300	D-8-5, 8-9と同時開放
B-3-3	3	外来ホール4	FSM-401	230.81	13,900	1	13,900	天井ボード組込	84%	9.4	700	X	700		D-8-9	8	カンファレンス室1	FSM-1101	15.59	1,000	1	1,000	パネル	58%	5.3	300	X	300	D-8-5, 8-8と同時開放
B-3-4	3	外来ホール3	FSM-401	230.81	13,900	1	13,900	天井ボード組込	86%	8.0	750	X	750																
B-3-5-1	3	ホール4	FSM-401	216.82	13,100	1	13,100	天井ボード組込	84%	8.8	700	X	700	B-2-2, B-3-5-2と同時開放	D-9-1	9	倉下2	FSM-1101	354.32	21,300	2	10,650	天井ボード組込	82%	10.0	600	X	600	同時開放
B-3-5-2	3	ホール4（WC）	FSM-401	73.00	4,400	1	4,400	天井ボード組込	74%	8.2	450	X	450	B-2-2, B-3-5-1と同時開放	D-9-2	9	倉下1	FSM-1101	347.57	20,900	2	10,450	天井ボード組込	100%	9.8	600	X	600	同時開放
B-3-6	3	ホール4	FSM-401	327.70	19,700	1	19,700	天井ボード組込	88%	8.6	850	X	850	B-3-7, C-3-3, C-3-4と同時開放	D-9-3	9	3カウンター待ち3・4・7カット台	FSM-1101	43.87	2,700	1	2,700	パネル	65%	9.4	350	X	350	D-9-4と同時開放
B-3-7	3	ホール3	FSM-401	84.65	5,100	1	5,100	天井ボード組込	74%	9.5	450	X	450	B-3-6, C-3-3, C-3-4と同時開放	D-9-4	9	一般EVホール	FSM-1101	67.34	4,100	1	4,100	天井ボード組込	74%	7.6	450	X	450	D-9-3と同時開放
															D-9-5	9	オープンカンファレンス	FSM-1101	174.51	10,500	1	10,500	パネル	82%	9.9	600	X	600	D-9-8, D-9-9と同時開放
C-3-1	3	大香													D-9-6	9	SS2・WC3-1-2	FSM-1101	104.48	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
C-3-2	3	外来ホール2	FSM-601	224.64	13,500	1	13,500	天井ボード組込	84%	9.1	700	X	700	C-3-5, C-3-6と同時開放	D-9-7	9	SS1・WC3-1-1	FSM-1101	104.39	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
C-3-3	3	外来ホール1	FSM-601	99.17	6,000	1	6,000	天井ボード組込	77%	8.7	500	X	500	B-3-6, B-3-7, C-3-4と同時開放	D-9-8	9	カンファレンス室2	FSM-1101	15.59	1,000	1	1,000	パネル	58%	5.3	300	X	300	D-9-5, D-9-9と同時開放
C-3-4	3	ホール2	FSM-601	118.60	7,200	1	7,200	天井ボード組込	79%	8.4	550	X	550	B-3-6, B-3-7, C-3-3と同時開放	D-9-9	9	カンファレンス室1	FSM-1101	15.59	1,000	1	1,000	パネル	58%	5.3	300	X	300	D-9-5, D-9-8と同時開放
C-3-5	3	受付・食計B	FSM-601	14.35	1,000	1	1,000	天井ボード組込	58%	5.3	300	X	300	C-3-2, C-3-6と同時開放															
C-3-6	3	受付・食計A	FSM-601	12.57	1,000	1	1,000	天井ボード組込	58%	5.3	300	X	300	C-3-2, C-3-5と同時開放	D-10-1	10	倉下2	FSM-1101	367.09	22,100	2	11,050	パネル	83%	8.8	650	X	650	同時開放
															D-10-2	10	倉下1	FSM-1101	232.74	14,000	1	14,000	パネル	84%	9.4	700	X	700	D-10-6, D-10-7と同時開放
D-3-1	3	化学療法室	FSM-1101	264.33	15,900	1	15,900	パネル	86%	9.1	750	X	750		D-10-3	10	3カウンター待ち3・4・7カット台	FSM-1101	44.90	2,700	1	2,700	パネル	65%	9.4	350	X	350	D-10-4と同時開放
D-3-2	3	中央処理室	FSM-1101	188.26	11,400	1	11,400	パネル	83%	9.0	650	X	650		D-10-4	10	一般EVホール・食堂ホール	FSM-1101	67.51	4,100	1	4,100	天井ボード組込	74%	7.6	450	X	450	D-10-2と同時開放
D-3-3	2・3	3ウォッシャー・3ウォ・一般B-4	FSM-1101	382.54	23,000	1	23,000	天井ボード組込	87%	10.0	850	X	850		D-10-5	10	オープンカンファレンス	FSM-1101	188.84	10,200	1	10,200	パネル	84%	6.9	700	X	700	D-10-9, D-10-10と同時開放
D-3-4	3	スタッフ倉下・スタッフ3ホール	FSM-1101	305.41	18,400	2	9,200	パネル	82%	8.7	600	X	600	同時開放	D-10-6	10	ラウンジ	FSM-1101	76.59	4,600	1	4,600	パネル	74%	8.5	450	X	450	D-10-2, D-10-7と同時開放
															D-10-7	10	S 3	FSM-1101	73.01	4,400	1	4,400	パネル	74%	8.2	450	X	450	D-10-2, D-10-6と同時開放
B-4-1	4	OP室2	FSM-401	123.63	7,500	1	7,500	パネル	79%	8.7	550	X	550	B4-3と同時開放	D-10-8	10	SS4・WC3-1-2	FSM-1101	104.48	6,300	1	6,300	パネル	77%	9.1	500	X	500	
B-4-2	4	大香													D-10-9	10	カンファレンス室2	FSM-1101	14.16	900	1	900	パネル	58%	4.8	300	X	300	D-10-5, D-10-10と同時開放
B-4-3	4	3ウォール・機械室・前室4-1	FSM-401	422.47	25,400	2	12,700	パネル	84%	8.0	700	X	700	2箇所吸, B-4-1と同時解放	D-10-10	10	SS 3	FSM-1101	12.60	800	1	800	パネル	58%	4.3	300	X	300	D-10-5, D-10-9と同時開放
B-4-4	4	大香																											
															D-11-1	11	オープンカンファレンス・御納戸	FSM-1101	151.51	9,100	1	9,100	パネル	82%	8.6	600	X	600	D-11-2と同時開放
C-4-1	4	OPホール2・前室3	FSM-601	337.02	20,300	1	20,300	パネル	88%	7.9	900	X	900		D-11-2	11	カンファレンス室	FSM-1101	15.59	1,000	1	1,000	パネル	58%	5.3	300	X	300	D-11-1と同時開放
C-4-2	4	OPロボットコンソール・記録室	FSM-601	56.74	3,500	1	3,500	パネル	70%	8.7	400	X	400		D-11-3	11	スタッフ2EVホール	FSM-1101	44.91	2,700	1	2,700	パネル	65%	9.4	350	X	350	D-11-4と同時開放
C-4-3	4	倉下2	FSM-601	56.74	3,500	1	3,500	パネル	70%	8.7	400	X	400	C-4-4と同時開放	D-11-4	11	一般B-2ホール・食堂ホール	FSM-1101	66.49	4,000	1	4,000	天井ボード組込	70%	9.9	400	X	400	D-11-3と同時開放
C-4-4	4	スタッフ倉下3・食堂ホール	FSM-601	89.17	4,600	1	4,600	パネル	74%	8.5	450	X	450	C-4-3と同時開放	D-11-5	11	倉下4	FSM-1101	121.69	7,400	1	7,400	パネル	79%	8.6	550	X	550	
C-4-5	4	感染置室	FSM-601	171.23	10,300	1	10,300	パネル	83%	8.2	650	X	650		D-11-6	11	倉下2・前室1	FSM-1101	138.63	8,400	1	8,400	パネル	79%	9.8	550	X	550	D-11-9, 10, 11と同時開放
															D-11-7	11	倉下1	FSM-1101	157.23	9,500	1	9,500	パネル	82%	8.9	600	X	600	D-11-8と同時開放
B-4-1	4	透析室	FSM-1101	190.85	11,500	1	11,500	天井ボード組込	81%	9.3	850	X	500		D-11-8	11	SS2	FSM-1101	38.88	2,400	1	2,400	パネル	65%	8.4	350	X	350	D-11-7と同時開放
B-4-2	4	解室	FSM-1101	125.85	7,600	1	7,600	パネル	79%	8.8	550	X	550		D-11-9	11	SS1	FSM-1101	36.62	2,200	1	2,200	パネル	65%	7.7	350	X	350	D-11-6, 10, 11と同時開放
B-4-3	4	スタッフ倉下	FSM-1101	33.68	2,100	1	2,100	パネル	65%	7.3	350	X	350	B-4-6と同時開放	D-11-10	11	ディーコーナー2	FSM-1101	21.92	1,400	1	1,400	パネル	58%	7.4	300	X	300	D-11-6, 9, 11と同時開放
B-4-4	4	洗浄室	FSM-1101	117.60	7,100	1	7,100	パネル	79%	8.3	550	X	550		D-11-11	11	ディーコーナー1	FSM-1101	12.04	800	1	800	パネル	58%	4.3	300	X	300	D-11-6, 9, 10と同時開放
B-4-5	4	縫合室	FSM-1101	107.95	6,500	1	6,500	パネル	79%	7.6	550	X	550																
B-4-6	4	スタッフ倉下3・スタッフ2ホール	FSM-1101	117.15	7,100	1	7,100	パネル	79%	8.3	550	X	550	B-4-3と同時開放	E-1-1	1<-1	附室	FSM-1102		14,400	9	14,400	パネル	84%	9.7	700	X	700	
B-4-7	4	倉下1・一般B-1・更衣B	FSM-1101	143.71	8,700	1	8,700	天井ボード組込	82%	8.2	600	X	600		～-11-1	8・9	附室	FSM-1102		14,400	2	14,400	パネル	86%	8.3	750	X	750	

注）1、排煙口操作スイッチは、FL+800～1,500mmの高さに設置の事。

□ 排煙風量計算

・最大区画（FSM-301：3階調理室） 278.64m2
排煙風量（m3/h） ＝ 最大区画278.64m2 × 2 × 60 ×安全率1.1 ＝ 36,780m3/h → 42,000m3/h
・最大区画（FSM-401：4階OPホール・機材庫・前室4・5） 422.47m2
排煙風量（m3/h） ＝ 最大区画422.47m2 × 2 × 60 ×安全率1.1 ＝ 55,766m3/h → 56,000m3/h
・最大区画（FSM-601：4階OPホール・前室） 337.02m2
排煙風量（m3/h） ＝ 最大区画337.02m2 × 2 × 60 ×安全率1.1 ＝ 44,480m3/h → 51,000m3/h
・最大区画（FSM-1101：2階B-ホール・3階B-ホール） 382.54m2
排煙風量（m3/h） ＝ 最大区画382.54m2 × 2 × 60 ×安全率1.1 ＝ 50,495m3/h → 51,000m3/h
・FSM=1102 ：非常用EV付室 4m3/sec＝14,400m3/h

着工	2016 . 9 . 15
検工	2018 . 10 . 31
監理	
施工	

空

10 － 2

排煙ダクト系統図・排煙口リスト

NO. 0 － 140174 A